



STYCZNIKOWY UKŁAD SZR
DO USUNIĘCIA

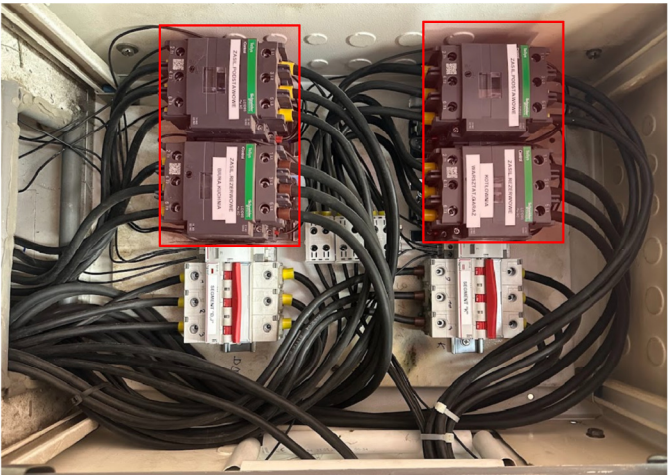

UWAGI:
PO USUNIĘCIU STYCZNIKÓW
KABLE POŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ
ZŁĄCZEK 50mm²

STYCZNIKOWY UKŁAD SZR
DO USUNIĘCIA

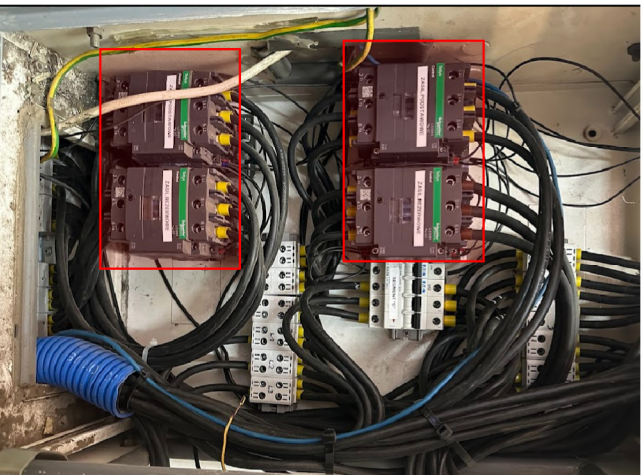

UWAGI:
PO USUNIĘCIU STYCZNIKÓW
KABLE POŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ
ZŁĄCZEK 50mm²



TEMAT	Zasilanie awaryjne budynków Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie				ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY elprokon @gmail.com Inż. Piotr Marzeński
LOKALIZACJA	Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kościelna 46				
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Konińie, Aleja 1 Maja 9, 62-510 Koniń				
TREŚĆ RYS.	Widok istniejącej TPG				
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ:	inż. W. MALIŃSKI	G.P.B.1.7342-91/98 SECI I INSTAL. ELEKTR.			
OPRACOWAŁ:	inż. P. MALIŃSKI	WKP/0205/200E/23 SECI I INSTAL. ELEKTR.			
					NR RYS. IE-2.3