

TABELA OZNACZEŃ WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY NAGRZEWNICY

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ
1	2
1	ZAWÓR REGULACJI AUTOMAT. Kvs [m3/h]
2	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
3	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY
4	FILTR SKOŚNY DO WODY
5	POMPA CYRKULACYJNA
6	ZAWÓR ZWROTNY
TM	TERMOMANOMETR
ILOŚĆ CIEPŁA kW ILOŚĆ PRZEPŁ. CZYNNIKA m3/h SPADEK CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY kPa	
SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE kPa	

ENSUI STUDIO

ŁUKASZ STOŻEK

30-381 KRAKÓW UL. BOBROWA 34 A
tel. 603333301, e-mail: lukastozek@gmail.com

Nazwa inwestycji:

OPRACOWANIE KONCEPCYJNO-PROJEKTOWE W
ZAKRESIE MODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO
URZĘDU PRZY UL. BASZTOWEJ 22 W KRAKOWIE

Adres inwestycji:

dz. nr 155 , obr. 8 Śródmieście
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Identyfikator działki:

126105_9.0008.155

Inwestor :

Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków

Faza/Branża :

PROJEKT KONCEPCYJNY/ INSTALACYJNA

Główny projektant:

mgr inż. Zofia Bubka,
Upr.: 92/2001, w specjalności instalacyjnej

Zespół projektowy:

Sprawdzający :

Temat : Instalacja ciepła technologicznego

Schemat instalacji ciepła technologicznego

Data :


Skala :

Nr. rys :

06.2026

1:200

IS.5

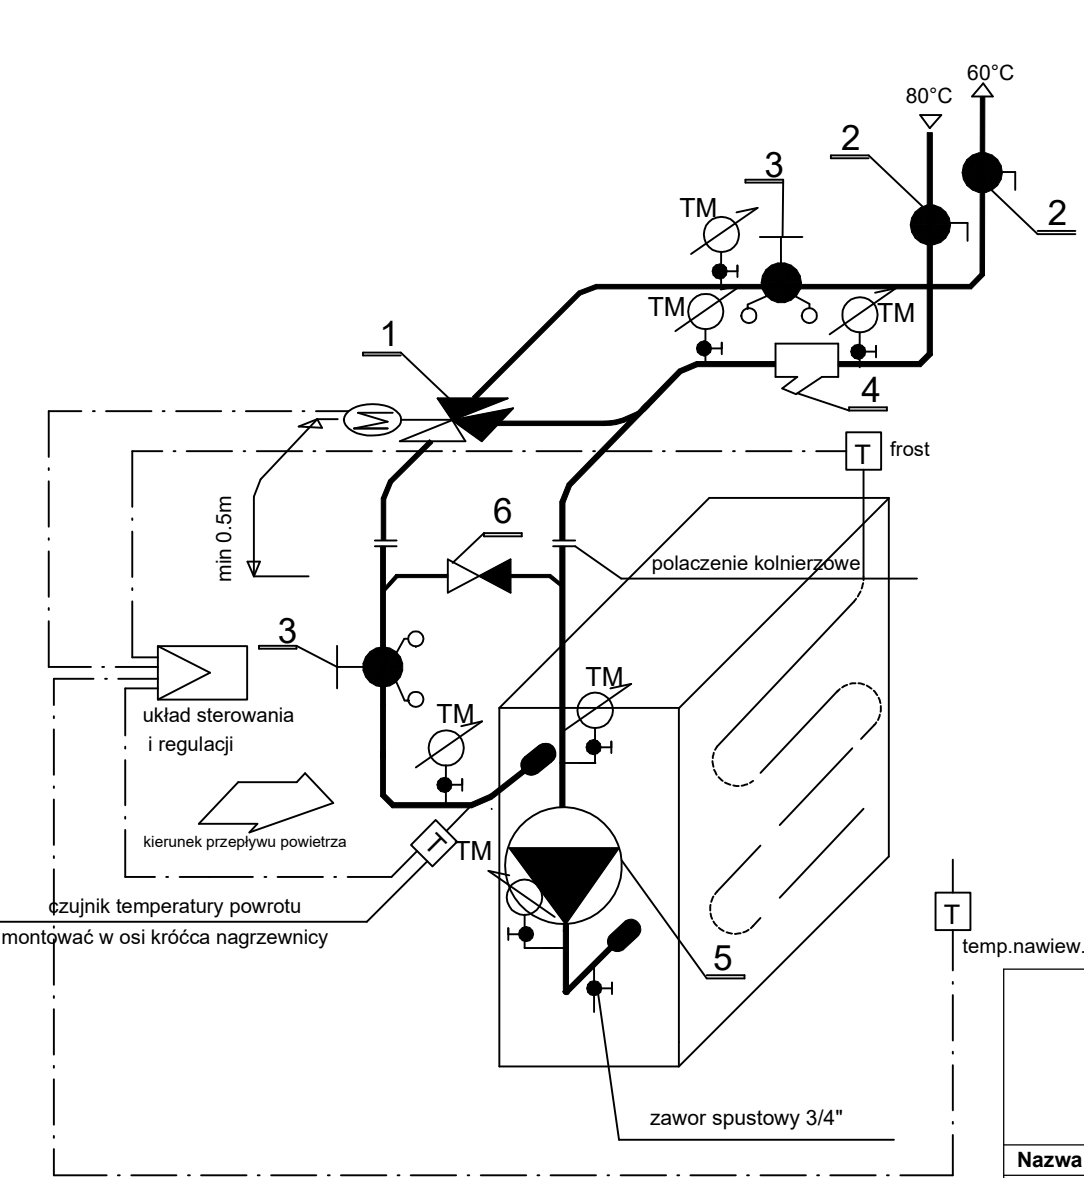


OZNACZENIA:

- Projektowana instalacja ciepła wentylacyjnego – zasilanie
- Projektowana instalacja ciepła wentylacyjnego – powrót
- P1

Pion instalacji ciepła wentylacyjnego
- Nagrzewnica centrali wentylacyjnej
- N1W1

Węzeł regulacyjny

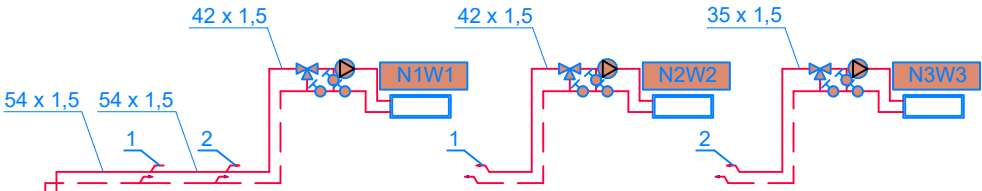

54 x 1,5

54 x 1,5

Instalację ciepła technologicznego
zasilic z istniejących rozdzielaczy c.o.