


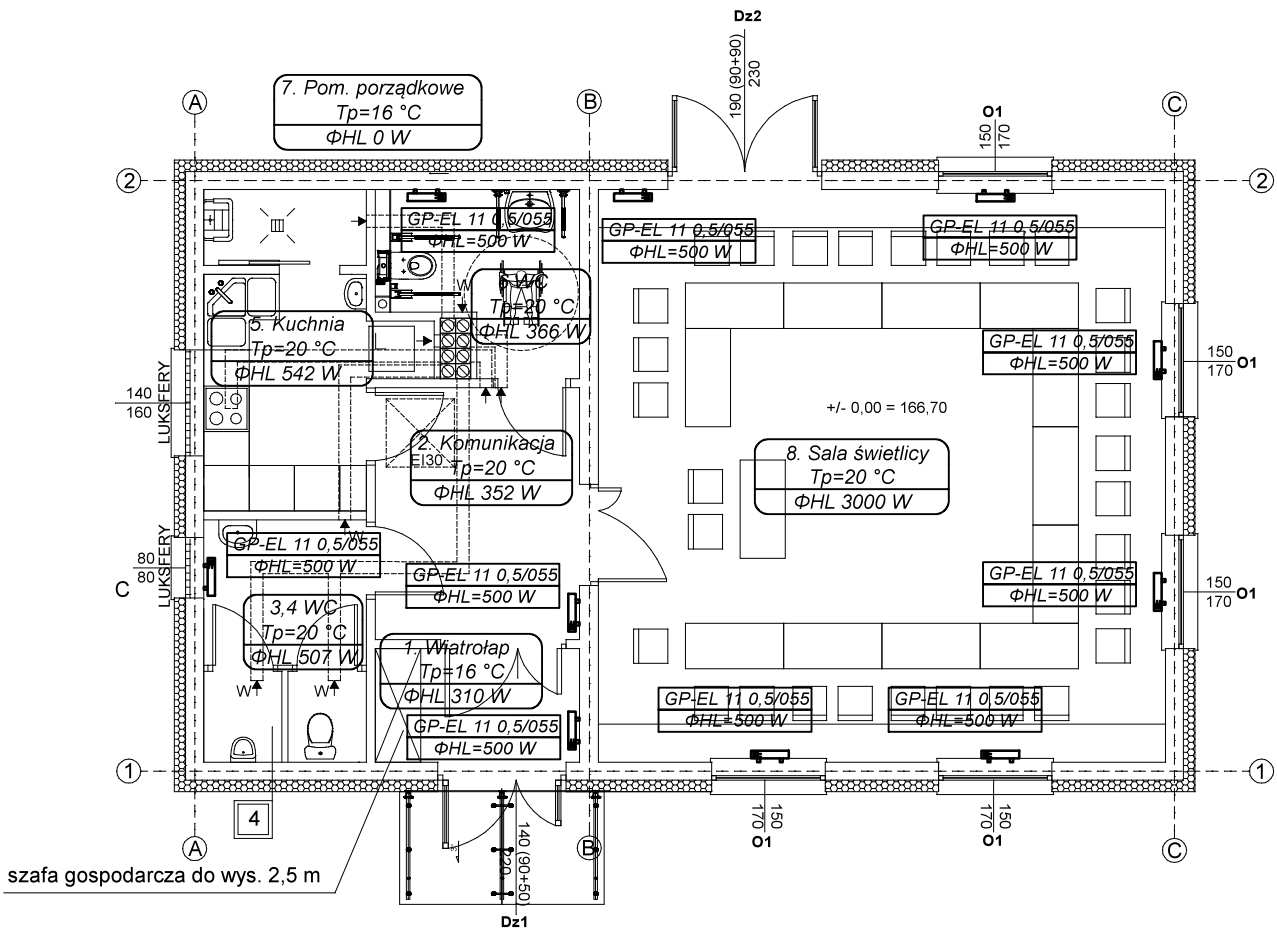

nr pom.	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia
1	wiatrołap	gress	4,05 m2
2	komunikacja	gress	8,99 m2
3	przedsionek WC M	gress	4,13 m2
4	WC mężczy	gress	2,48 m2
5	kuchnia	gress	7,41 m2
6	WC damski i niepełnospr.	gress	5,57 m2
7	pom. porządkowe	gress	2,15 m2
8	sala świetlicy	gress	56,78 m2

suma powierzchni (m2)	91,56 m2
-----------------------	----------

OZNACZENIA:

2. Komunikacja
Tp=20 °C
ΦHL 352 W

Nr, rodzaj pomieszczenia,
Projektowana temperatura w pomieszczeniu
Projektowane zapotrzebowanie na ciepło

GP-EL 11 0,5/055
ΦHL=500 W

Grzejnik panelowy elektryczny z wbudowanym termostatem
oraz cyfrowym wyświetlaczem,
typ 11, 21 , wysokość H=0,5 m, szerokość 0,55 m, 0,80 m.
Stopień ochrony IP21

uzgodnienia rzeczoznawcy ds. higienicznych i zdrowotnych

UWAGA:
W poziomie stropu żelbetowego należy zamontować klapę rewizyjną EI 30 - światło przejścia 70x70 cm, pod klapą w płaszczyźnie sufitu podwieszonego zamontować schody strychowe 120x80 . Otwór w stropie wg rys. konstrukcji. Należy dokładnie rozmierzyć umieszczenie schodów aby zapewnić swobodę otwarcia klapy i rozłożenie schodów

ZADANIE:			
Budowa świetlicy wiejskiej w Pcinie			
INWESTOR:			
Gmina Ciepiałów ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów			
LOKALIZACJA:			
dz. nr ew.51/1 obręb 0022 Pcin			
TYTUŁ RYSUNKU:			
RZUT PARTERU OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ			
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. ADRIAN TKACZY nr uprawnień: MAZ/0871/PBS/21 specjalność: sieci i inst. sanit.			
SPRAWDZIŁ:			
inż. IWONA LIŻEWSKA nr uprawnień: WBP-II-K-8386/RA/77/83 specjalność: sieci i inst. sanit.			
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
PROJEKT TECHNICZNY	12.2025r.	1:100	C.01