
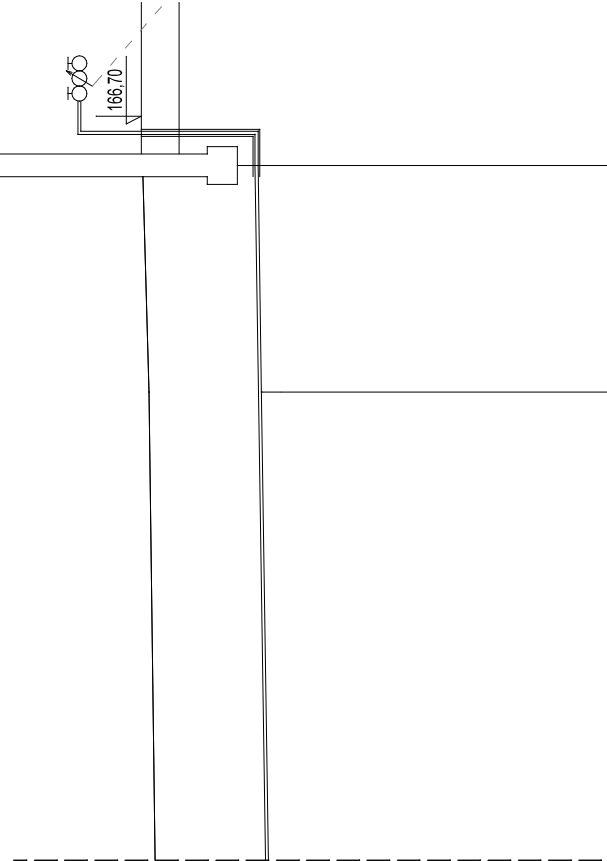
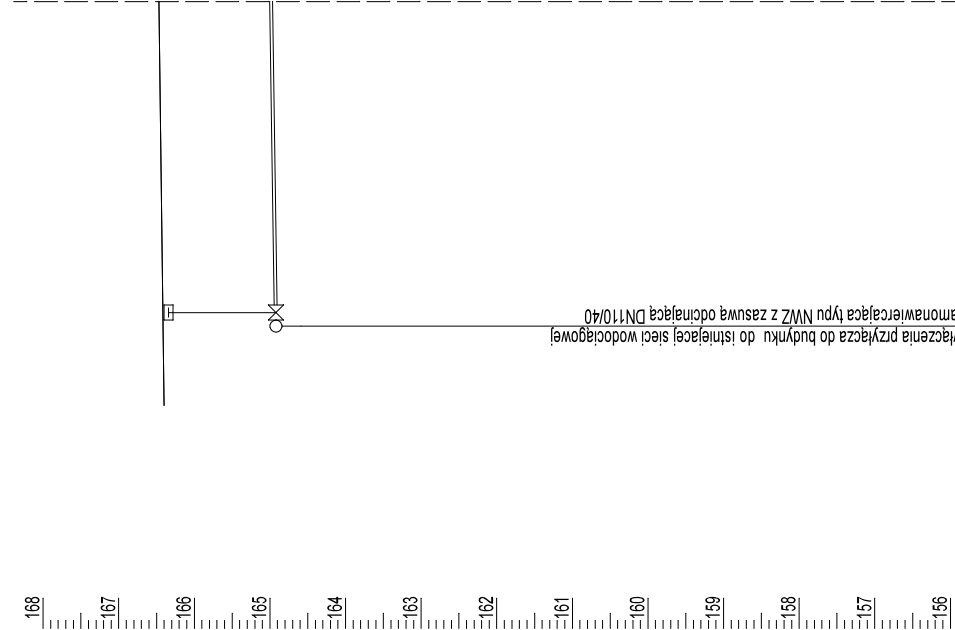


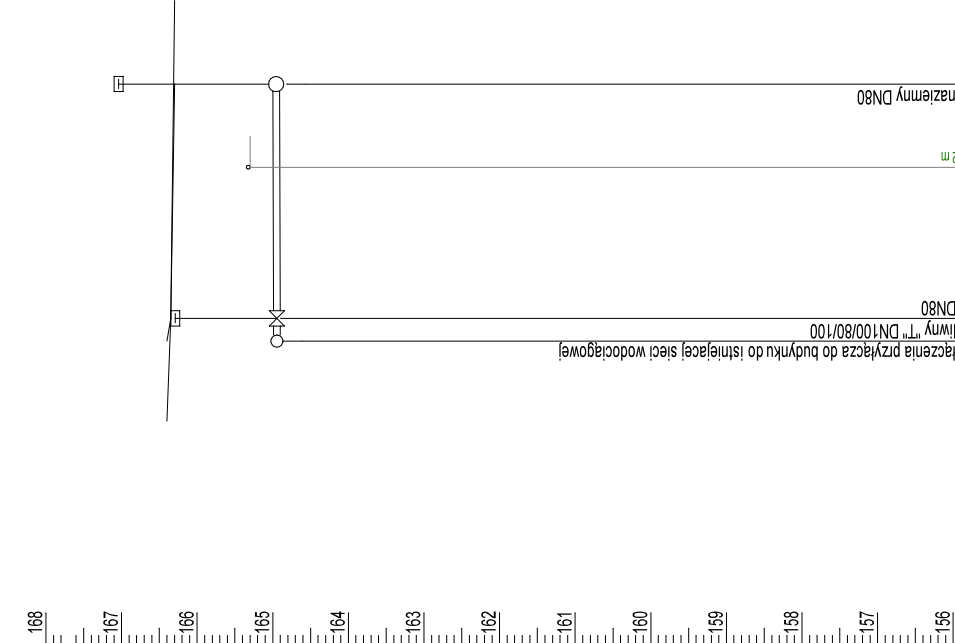

1. Przejście PE/stal DN40/32

2. Zawór kulowy/grzybkowy DN32

3. Wodomierz JS 2,5 DN20 klasy C

4. Zwęzła dn 32/20 mm

5. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN32 typ EA
- szt. 2

szt. 1


szt. 2

szt. 1

Węzeł	H0	Z	HP1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	166,40	166,35	166,30
Zagłębienie dna [m]	1,50	1,45	1,39
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE90x5,4		
Długość [m]	0,30	3,10	0,3

Węzeł	W0	W1	WI
Rzędna terenu [m n.p.m.]	166,40	166,60	166,68
Zagłębienie dna [m]	1,50	1,49	1,52
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PE40x2,4		
Długość [m]	14,20	3,00	1,5

WĘZEŁ W0



1. Opaska samonawierająca do rur PVC DN 110/40 z zasuwą żeliwną do zabudowy doziemnej DN40, z obudową wrzeczona w skrzynce żeliwnej,

2. Projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE PN10 DN40 mm,

3. Blok oporowy,

WĘZEŁ H0-HP1

1. Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/80/100

2. Zasuwa żeliwna kołnierzowa do zab. doziemnej DN80 z obudową wrzeczona w skrzynce żeliwnej.

3. Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN80,


4. Rura z PE 100 PN 10 ø90x5,4mm,

5. Blok oporowy,

6. Kolano ze stopą kołnierzowe DN80

7. Hydrant nadziemny Dn 80

8. Łącznik kołnierzowy do rur PVC/PE DN100,

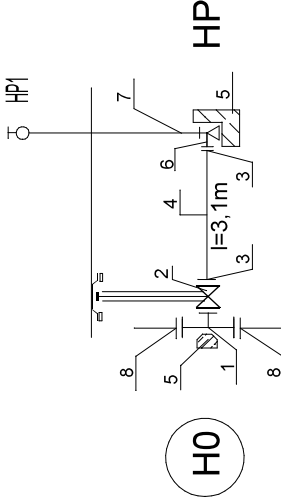

ZADANIE:	Budowa świetlicy wiejskiej w Pcinie
INWESTOR:	Gmina Ciepiałów
	ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów
LOKALIZACJA:	dz. nr ew.51/1 obręb 0022 Pcin
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFOL PODŁUŻNY
PRZEŁĄCZE WODOCIĄGOWE	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ADRIAN TKACZY nr uprawnień: MAZ/0871/PBS/21 specjalność: sieci i inst. sanit.
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
DATA:	12.2025r.
SKALA:	1:100
NR RYS.:	WP2