



INST-PRODZEK
Jacek Lewera
NIP:769-180-97-35
tel. 519 180 112
e-mail: instprodzek@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR	Gmina Kluki Kluki 88 97-415 Kluki				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Janów gm. Kluki				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Nowy Janów gm. Kluki Kategoria obiektu budowlanego: XXVI				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Kluki Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 7 Nowy Janów dz. nr 304/7 Id działki: 100105_2.0007.304/7 dz. nr 307/8 Id działki: 100105_2.0007.307/8 dz. nr 307/12 Id działki: 100105_2.0007.307/12 dz. nr 307/13 Id działki: 100105_2.0007.307/13 dz. nr 307/11 Id działki: 100105_2.0007.307/11 dz. nr 310/6 Id działki: 100105_2.0007.310/6 dz. nr 319/1 Id działki: 100105_2.0007.319/1 dz. nr 333/2 Id działki: 100105_2.0007.333/2 dz. nr 315/1 Id działki: 100105_2.0007.315/1 dz. nr 289/9 Id działki: 100105_2.0007.289/9 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 6 Kuźnica Kaszewska dz. nr 804/4 Id działki: 100105_2.0006.804/4 dz. nr 805/2 Id działki: 100105_2.0006.805/2 dz. nr 819/2 Id działki: 100105_2.0006.819/2 dz. nr 810/2 Id działki: 100105_2.0006.810/2 dz. nr 811/2 Id działki: 100105_2.0006.811/2 dz. nr 812/2 Id działki: 100105_2.0006.812/2 dz. nr 813/2 Id działki: 100105_2.0006.813/2 dz. nr 804/2 Id działki: 100105_2.0006.804/2 dz. nr 773/1 Id działki: 100105_2.0006.773/1				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Jacek Lewera	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych LOD/3222/PBE/17	Branża elektryczna	SIERPEIŃ 2025	

mgr inż. Jacek Lewera
Upr. bud. nr LOD/4061/OWOE/12
Upr. proj. nr LOD/3222/PBE/17
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Spis treści projektu technicznego

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-5)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Spis treści projektu technicznego

I. Część opisowa (str. 6-10)

1. Część wykonawcza budowy oświetlenia
2. Ochrona przeciwporażeniowa.
3. Sprawdzenie instalacji.
4. Wytyczne eksploatacyjne.
5. Obliczenia techniczne.
6. Uwagi końcowe.
7. Zestawienie materiałów.

II. Część rysunkowa

Rys. nr 3 – Schemat zasilania

Łódzka Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa

91-425 Łódź, ul. Północna 39

tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39

NIP 725-18-09-060, REGON 473043690

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17

sygn. akt KK/D/713/222/17

Łódź, dnia 12 czerwca 2017 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*) art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4e pkt 1, art. 13 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 4e i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*), oraz § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

stwierdza, że

Pan Jacek Marcin Lewera

magister inżynier

kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 9 sierpnia 1978 r. w Częstochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3222/PBE/17

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekającej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



1 z 2

Pan Jacek Lewera jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym: kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym: kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekającej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK LOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Jacek Lewera
ul. Działna 61 A
97-425 Żelów;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

2 z 2



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ŁOD-IZH-X3N-J6D *

Pan Jacek Marcin LEWERA o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/9841/13
adres zamieszkania ul. Dzielna 61 A, 97-425 Żelów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

/ OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (dotyczy części AB i PZT) oświadczam, że projekt techniczny p/n:

„Budowa linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Janów gm. Kluki”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Nowy Janów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: **Gmina Kluki**

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: **7 Nowy Janów**

dz. nr 304/7 Id działki: 100105_2.0007.304/7

dz. nr 307/8 Id działki: 100105_2.0007.307/8

dz. nr 307/12 Id działki: 100105_2.0007.307/12

dz. nr 307/13 Id działki: 100105_2.0007.307/13

dz. nr 307/11 Id działki: 100105_2.0007.307/11

dz. nr 310/6 Id działki: 100105_2.0007.310/6

dz. nr 319/1 Id działki: 100105_2.0007.319/1

dz. nr 333/2 Id działki: 100105_2.0007.333/2

dz. nr 315/1 Id działki: 100105_2.0007.315/1

dz. nr 289/9 Id działki: 100105_2.0007.289/9

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: **6 Kuźnica Kaszewska**

dz. nr 804/4 Id działki: 100105_2.0006.804/4

dz. nr 805/2 Id działki: 100105_2.0006.805/2

dz. nr 819/2 Id działki: 100105_2.0006.819/2

dz. nr 810/2 Id działki: 100105_2.0006.810/2

dz. nr 811/2 Id działki: 100105_2.0006.811/2

dz. nr 812/2 Id działki: 100105_2.0006.812/2

dz. nr 813/2 Id działki: 100105_2.0006.813/2

dz. nr 804/2 Id działki: 100105_2.0006.804/2

dz. nr 773/1 Id działki: 100105_2.0006.773/1

elektryczna

(branża)

sporządzony dla Inwestora:

Gmina Kluki

Kluki 88

97-415 Kluki

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych.

Projektant: **mgr inż. Jacek Lewera**

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: **INST-PRODZEK Jacek Lewera**

Dzielnia 61A, 97-425 Żelów

mgr inż. Jacek Lewera
Upr. bud. nr LOD/4061/OWOE/12
Upr. proj. nr LOD/3222/PBE/17
bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej
w zakresie sieci i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

// CZĘŚĆ OPISOWA

/ Część wykonawcza budowy oświetlenia

W zakresie niniejszego opracowania została ujęta budowa oświetlenia ulicznego, polegająca na wykonaniu linii napowietrznej 0,4 kV oraz montażu słupów betonowych wraz z oprawami typu LED.

Projektuje się oprawy typu LED o mocy max 70W zamontowane na wysięgnikach 1,0 metrowych. Podstawowe dane oprawy oświetleniowej:

- Moc maksymalna oprawy nie większa niż 70.00W
- II klasa ochrony przeciwporażeniowej
- Oprawa wykonana z materiału niekorodującego
- Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 9 100 lm
- Strumień świetlny źródła nie mniejszy niż 10 000 lm
- Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED
- Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur min. od -20 do +35°C
- Rodzaj montażu oprawy: boczny, szczytowy
- Klosz typu matryca soczewkowa
- Waga netto oprawy nie większa niż 4 kg
- Oprawa powinna spełniać normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywę Unii Europejskiej – oraz posiadać oznaczenie CE
- Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r
- Regulacja kąta świecenia: od -5 do +15 (szczytowy, na słupie); -5 do +15 (boczny, na wysięgniku)°
- Temperatura barwowa CCT = 3500 K - 4500 K

- Okres trwałości źródła światła L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 nie mniejszy niż 75000h
- Klasa efektywności energetycznej produktu: EEL=A+
- Współczynnik oddawania barw CRI >80
- Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: ≤ 3
- Współczynnik mocy oprawy ($\cos \phi$) ≥ 0.98
- Odporność na udary mechaniczne: IK08
- Stopień szczelności oprawy minimum IP66
- Gwarancja producenta - minimum 5 lat

/ Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z przyjętym systemem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach prądu przemiennego 230/400V, 50Hz dla odbiorów należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania przy użyciu bezpieczników S301 C25A zainstalowanych w skrzynce SSO oraz S301 B10A zainstalowanych w skrzynce SOO2

Sieć zasilająca wykonana w układzie TN-C. Rozdział przewodu PEN na PE i N należy zlokalizować poza skrzynką.

/ Sprawdzenie instalacji

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić:

- Rezystancję izolacji instalacji.
- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- Wartość rezystancji uziemienia.
- Ciągłość przewodów ochronnych

Wyniki sprawdzenia należy potwierdzić protokołami pomiarowymi.

/ Wytyczne eksploatacyjne

W czasie użytkowania obiektów należy zgodnie z zapisami art. 62 ustawy „Prawo Budowlane” dokonywać pomiarów instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów co najmniej raz na 5 lat.

/ Obliczenia techniczne

Bilans mocy opraw oświetleniowych drogi

8-1034 NOWY JANÓW 1 - nr licznika: 93459458

Bilans mocy opraw oświetleniowych drogi

Moc całkowita istniejących opraw = 1050 W

Moc projektowanych opraw LED - 8 szt. x 70 W = 560 W

Całkowita moc zainstalowana opraw po wymianie = 1610 W

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{1,610}{0,23 \cdot 0,93} = 7,53A$$

Zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25

Zabezpieczenia obwodowe S301 C25A

Projektowana moc zainstalowana mieści się w dotychczasowej mocy przyłączeniowej dla danego układu pomiarowego. Nie wymaga się ingerencji w istniejący układ pomiarowy.

Spadek napięcia

Spadek napięcia dla najdłuższego obwodu oświetleniowego

$$\Delta U_{\%} = \frac{\sum P \cdot l}{\gamma \cdot S \cdot U^2} = 0,85$$

$$\Delta U_{\%} = 0,85\% < \Delta U_{dop} = 3\%$$

Spadek jest dopuszczalny.

8-1034 NOWY JANÓW 1 - nr licznika: 55125774

Bilans mocy opraw oświetleniowych drogi

Moc całkowita istniejących opraw = 140 W

Moc projektowanych opraw LED - 2 szt. x 70 W = 140 W

Całkowita moc zainstalowana opraw po wymianie = 280 W

$$I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi} = \frac{0,28}{0,23 \cdot 0,93} = 1,31A$$

Zabezpieczenie przedlicznikowe S301 C16

Zabezpieczenia obwodowe S301 B10A

Projektowana moc zainstalowana mieści się w dotychczasowej mocy przyłączeniowej dla danego układu pomiarowego. Nie wymaga się ingerencji w istniejący układ pomiarowy.

/ Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ewentualne zmiany i odstępstwa wynikłe na etapie realizacji niniejszego projektu należy ująć w dokumentacji powykonawczej. Przy wykonaniu robót montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia techniczne naziemne i podziemne, oraz sieci i uwzględnić warunki podane przy uzgodnieniach branżowych projektu. Wykonawstwo robót należy prowadzić w oparciu o typowe rozwiązania katalogowe, wg których opracowano dokumentację oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, także obowiązujące normy i przepisy. Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Przestrzegać przepisów BHP. Po wykonaniu prac dokonać wymaganych pomiarów kontrolnych.


/ Zestawienie materiałów

1. Przewód AsXSn 2x25 mm ²	452/474 mb.
2. Żerdź wirowana 10,5/4,3	3 szt.
3. Żerdź wirowana 10,5/2,5	7 szt.
4. Wysięgnik jednoramienny - 1 m	10 szt.
5. Oprawa oświetleniowa LED 70W	10 szt.
6. Przewód YDYżo 3x 2,5 mm ²	30 mb.
7. Złącza bezpiecznikowe BZO z bezpiecznikiem 2A	10 kpl.
8. Zaciski jednostronnie przebijające izolację	2 szt.
9. Zaciski dwustronnie przebijające izolację	14 szt.
10. Haki do słupa E dla montażu uchwytów odciągowych i przelotowych	12 szt.
11. Uchwyty do wysięgników na żerdź typu E	20 szt.
12. Uchwyt odciągowy do przewodu 2x25	7 szt.
13. Uchwyt przelotowy	7 szt.
14. Osłona końca przewodu	4 szt.
15. Ogranicznik BOP-R 0,5/10kA	4 kpl.
16. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4	wg potrzeb.
17. Materiały drobne	wg potrzeb.

**PODANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA, APARATY I MATERIAŁY SĄ PRZYKŁADOWE.
NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY O ROZWIĄZNIACH TECHNICZNYCH,
POSIADAJĄCYCH WYMAGANE CERTYFIKATY ATESTY**



mgr inż. Jacek Lewera
Upr. bud. nr LOD/2061/QWOE/12
Upr. proj. nr LOD/3222/PBE/17
bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

SZAFKA SSO ZAINSTALOWANA NA SŁUPIE ZE STACJI TRAF0. 8-1034 NOWY JANÓW 1

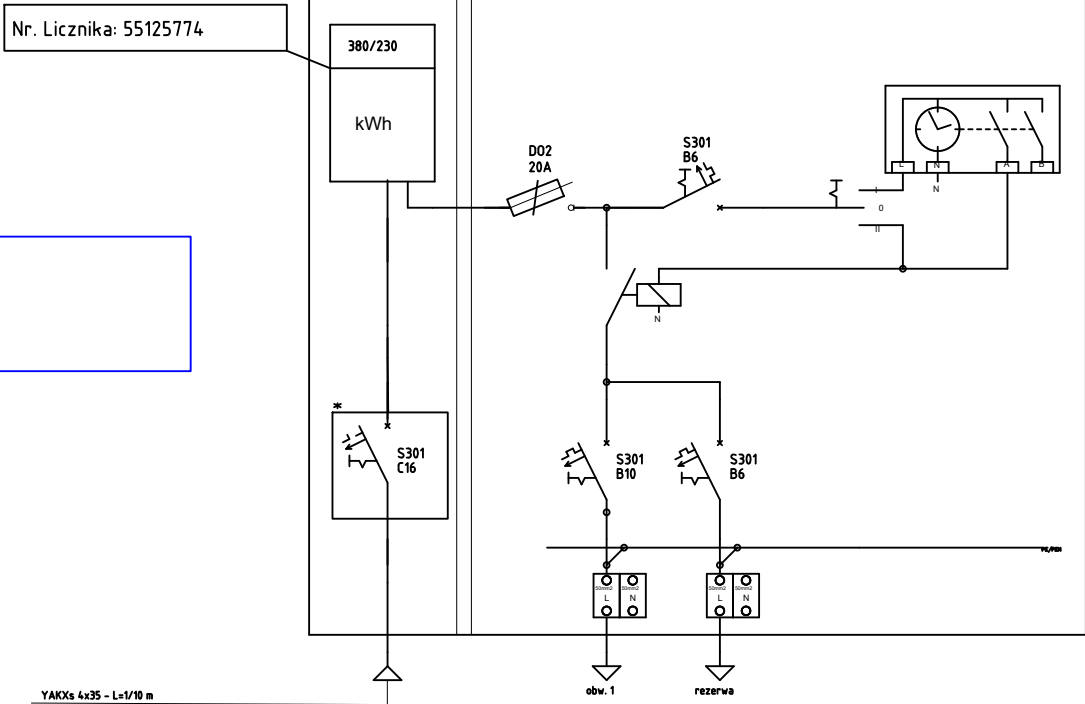


BILANS MOCY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DLA SSO:
ISTNIEJĄCYCH: 2x70W=140 W
PROJEKTOWANYCH: 2x70W=140 W
MOC CAŁKOWITA: 4x70W=280 W

SZAFKA SSO NA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 8-1034 (WŁASNOŚĆ GM. KLUKI)

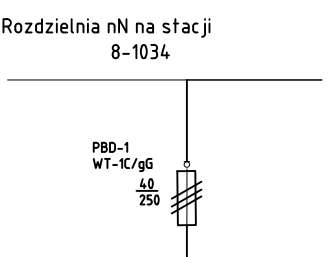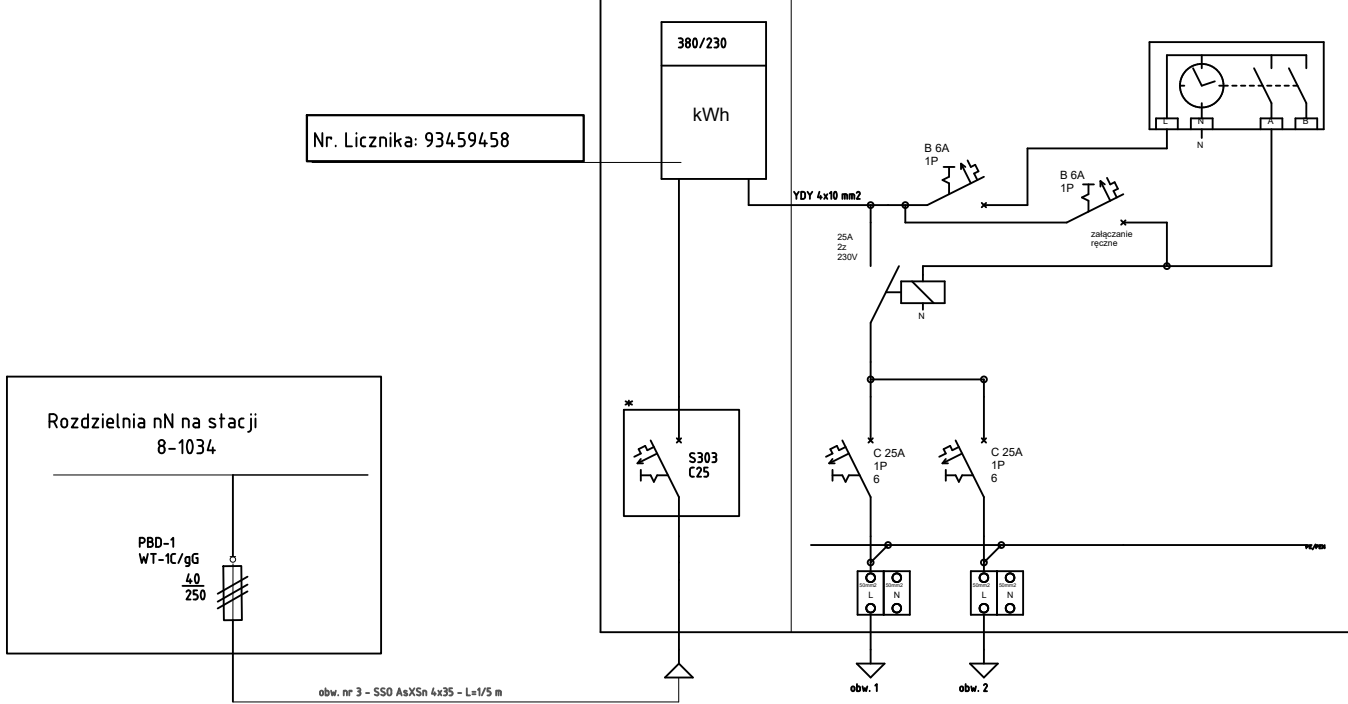

STAN PROJEKTOWANY:

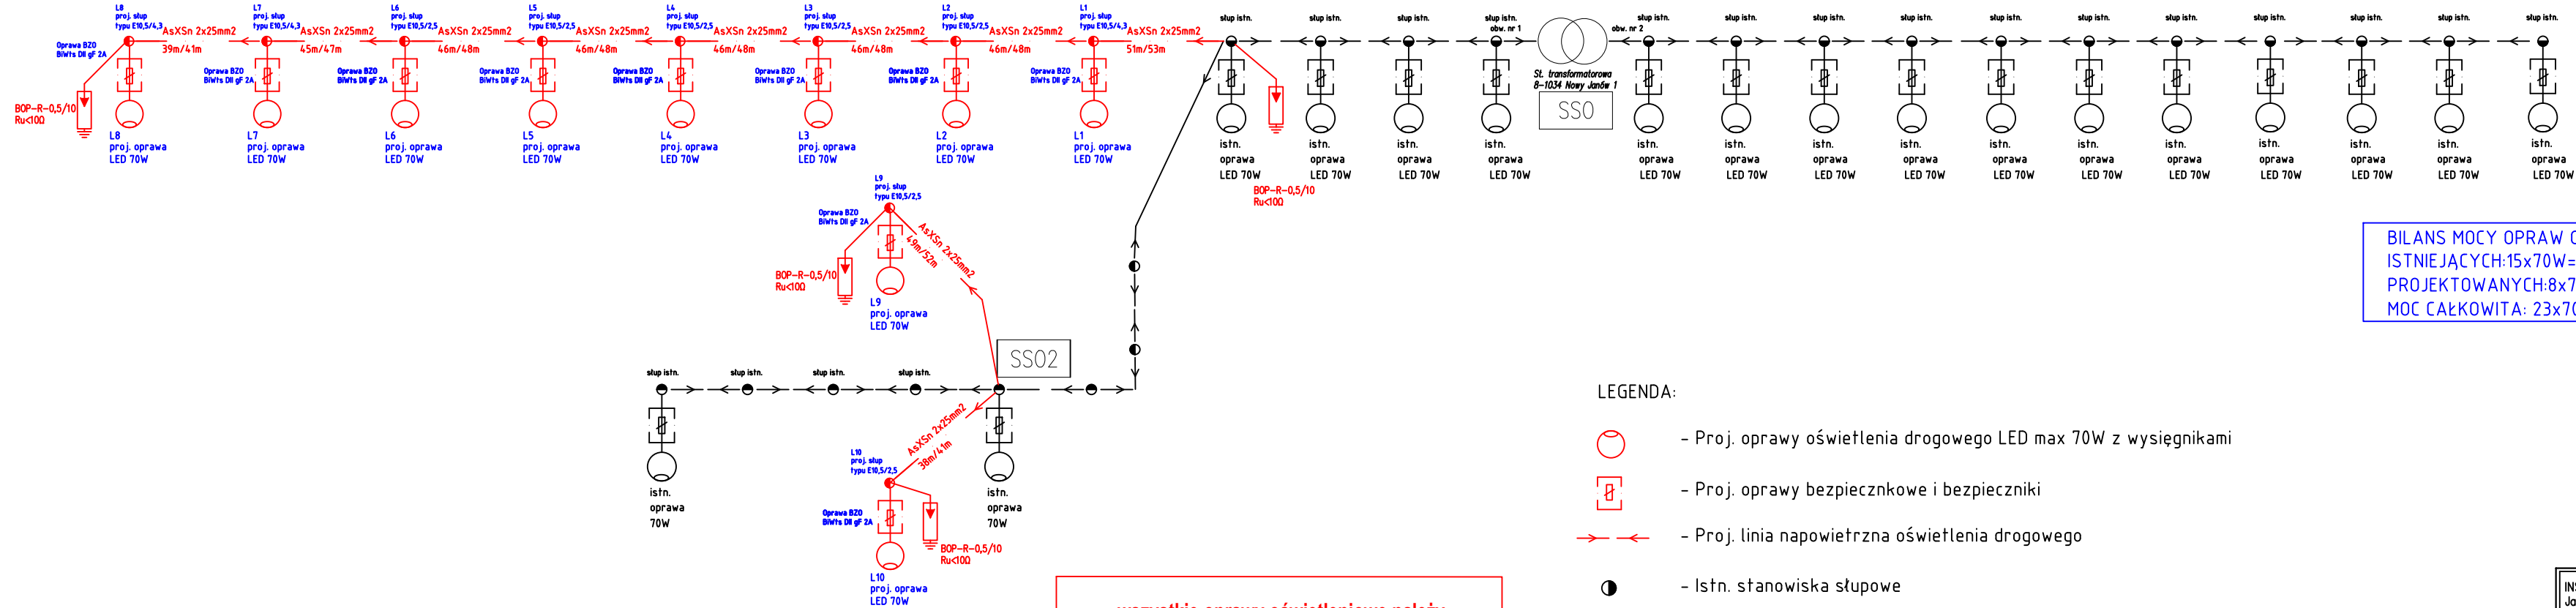

BILANS MOCY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DLA SSO:
ISTNIEJĄCYCH: 15x70W=1050 W
PROJEKTOWANYCH: 8x70W=560 W
MOC CAŁKOWITA: 23x70W=1610 W

LEGENDA:

- Proj. oprawy oświetlenia drogowego LED max 70W z wysięgnikami
- Proj. oprawy bezpiecznikowe i bezpieczniki
- Proj. linia napowietrzna oświetlenia drogowego
- Istn. stanowiska słupowe
- Istn. oprawy oświetlenia drogowego

wszystkie oprawy oświetleniowe należy podłączyć zgodnie z ich dtr-ami i zaleceniami Producentów

INST-PRODZEK Jacek Lewera ul. Dzielna 61A, 97-425 Żelów		SCHEMAT ZASILANIA		Inwestor: GMINA KLUKI KLUKI 88 97-415 KLUKI	
TEMAT:	Budowa linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Janów gm. Kluki			RYS. NR 3	
ADRES:	dz. nr 304/7, 307/8, 307/12, 289/9, 307/13, 307/11, 310/6, 319/1, 333/2, 315/1 obręb 7 Nowy Janów dz. 804/4, 805/2, 819/2, 810/2, 811/2, 812/2, 813/2, 804/2, 773/1 obr. 6 Kuźnica Kaszewska gm. Kluki			PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Lewera upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17				SIERPIEŃ 2025