


rynnna stalowa, śr. 150 mm
blacha gr. min. 0,5mm, ocynkowana, powlekana

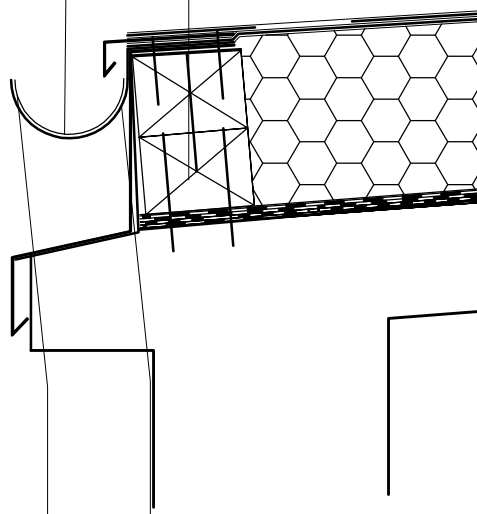

obróbka z papy wierzchniego krycia

obróbka blacharska okapu

obróbka z papy podkładowej

obróbka blacharska pasa podrynnowego

warstwa odcinająca z papy podkładowej

2 x belka impregnowana 14/10cm na papie podkładowej, mocowana mechanicznie do podłoża co 80 cm.

istniejące podłoże

Detal D4 - Obróbka pasa rynnowego stropodachu kołtówni

UWAGI:

* WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM

* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY

* WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH

* SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ MONTAŻU DREWNIANYCH BELEK DO PODŁOŻA PRZED POKRYCIEM PAPĄ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
eN STUDIO Marcin Tur		
ul. Wesoła 7/28 15-307 Białystok		
tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl		
Detal A – obróbka okapu		
NAZWA OBIEKTU		
TERMOMODERNIZACJA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRÓDKU		
ADRES OBIEKTU		
16-040 GRÓDEK, ul. A. i G. Chodkiewiczów 18, woj. podlaskie, Dz. nr 286/2, obręb – 0008 GRÓDEK		
STADIUM		
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
30-04-2026	1:10	A2
PROJEKTANT		NR UPRAW. PODPIS
architektura	dr inż. arch. MARCIN TUR	35/PDOKK /2015