

CZUJKA ZASYSAJĄCA - SCHEMAT POGLĄDOWY

Wyliczenia sporządzone zostały przy założeniu ze szyb nie przekracza wysokości 30m:


5 otworów (A,B,C,D,E) o szer:

- A: 4,2mm
- B: 4,2mm
- C: 4,4mm
- D: 4,4mm
- E: 4,4mm

Otwór E należy nawiercić max 1m od sufitu szachtu. Kolejne w proporcjonalnych do siebie odstępach

UWAGA:

- 1. Na końcu rurki zakończyć zaślepką producenta
- 2. W zależności od dokładnego usytuowania czujki, długość rurki i otwory - należy jeszcze raz przeliczyć na etapie instalacji

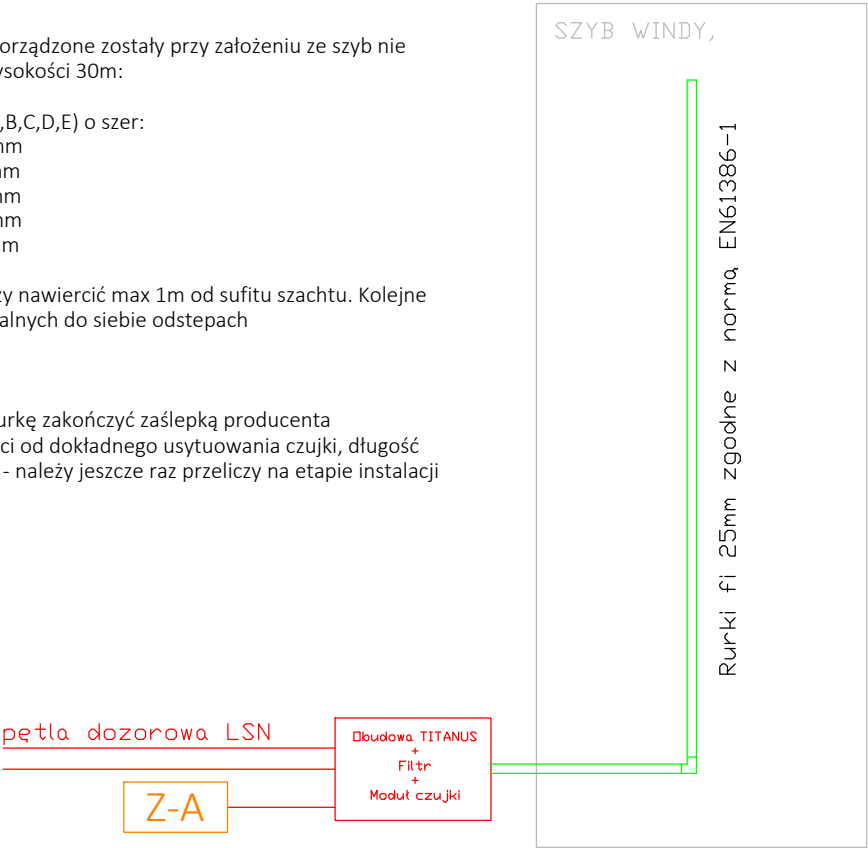

"ZYG-MAR" PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI ENERGETYCZNE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE - mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy Sącz ul. Konopnickiej 3 tel. 604 623 301 , 18 544 84 46			STADIUM:
			projekt budowlany
OBIEKT:	SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU	SKALA	
ADRES INWESTYCJI:	SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz ul. Pijarska 3	NR RYS	
INWESTOR:	Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Pijarska 3	9	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA - Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP	DATA	
TEMAT RYSUNKU:	Czujka zasysająca - schemat poglądowy	08.2019	
PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
mgr inż. Marek ZYGMUNT Upr. UAN I-8340/A-182/88		Anna MICZOŁEK	