


SCHEMAT TABLICY T - 23 / I PIĘTRO /

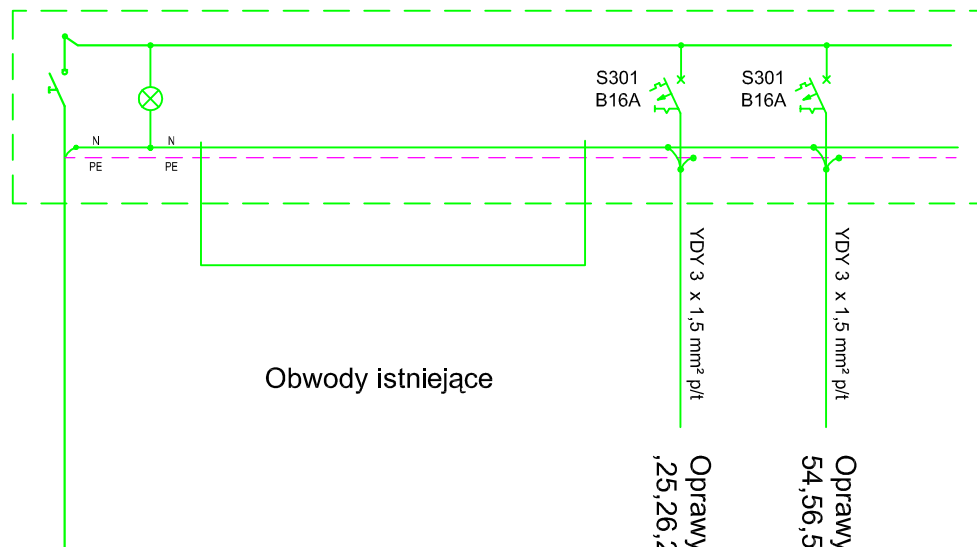

Obwody istniejące

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego NR 3,18,23,31,33,35,
54,56,57,62,70 - szt. 11

Oprawy oświetlenia awaryjnego NR 19,20,21,22,24
,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40 - szt. 18

"ZYG-MAR" PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI ENERGETYCZNE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE - mgr Inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy Sącz ul. Konopnickiej 3 tel. 604 623 301 , 18 544 84 46		STADIUM:
		projekt
OBIEKT:	SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU	SKALA
ADRES INWESTYCJI:	SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz ul. Pijarska 3	1 : 50
INWESTOR:	Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Pijarska 3	NR RYS 10
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA - Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	DATA
TEMAT RYSUNKU:	Schemat tablicy T- 23 /I piętro /	08.2019
PROJEKTANT:		ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Marek ZYGMUNT Upr. UAN I-8340/A-182/88		Anna MICZOŁEK