


Proj. szafka oświetleniowa SO-LED dedykowana do ośwł. typu LED
– własność Gminy Biskupice

BILANS MOCY SO-LED:

$P_i = 0,3\text{kW}$
 $P_o = 0,3\text{kW}$
 $I_o = 1,6\text{A}$ (1-fazowy)

zasilanie z proj. zestawu złączowo-pomiarowego
ZZP TAURON Dystrybucja S.A.
wg WP/070674/2024/009R03 z dn. 2024-07-10

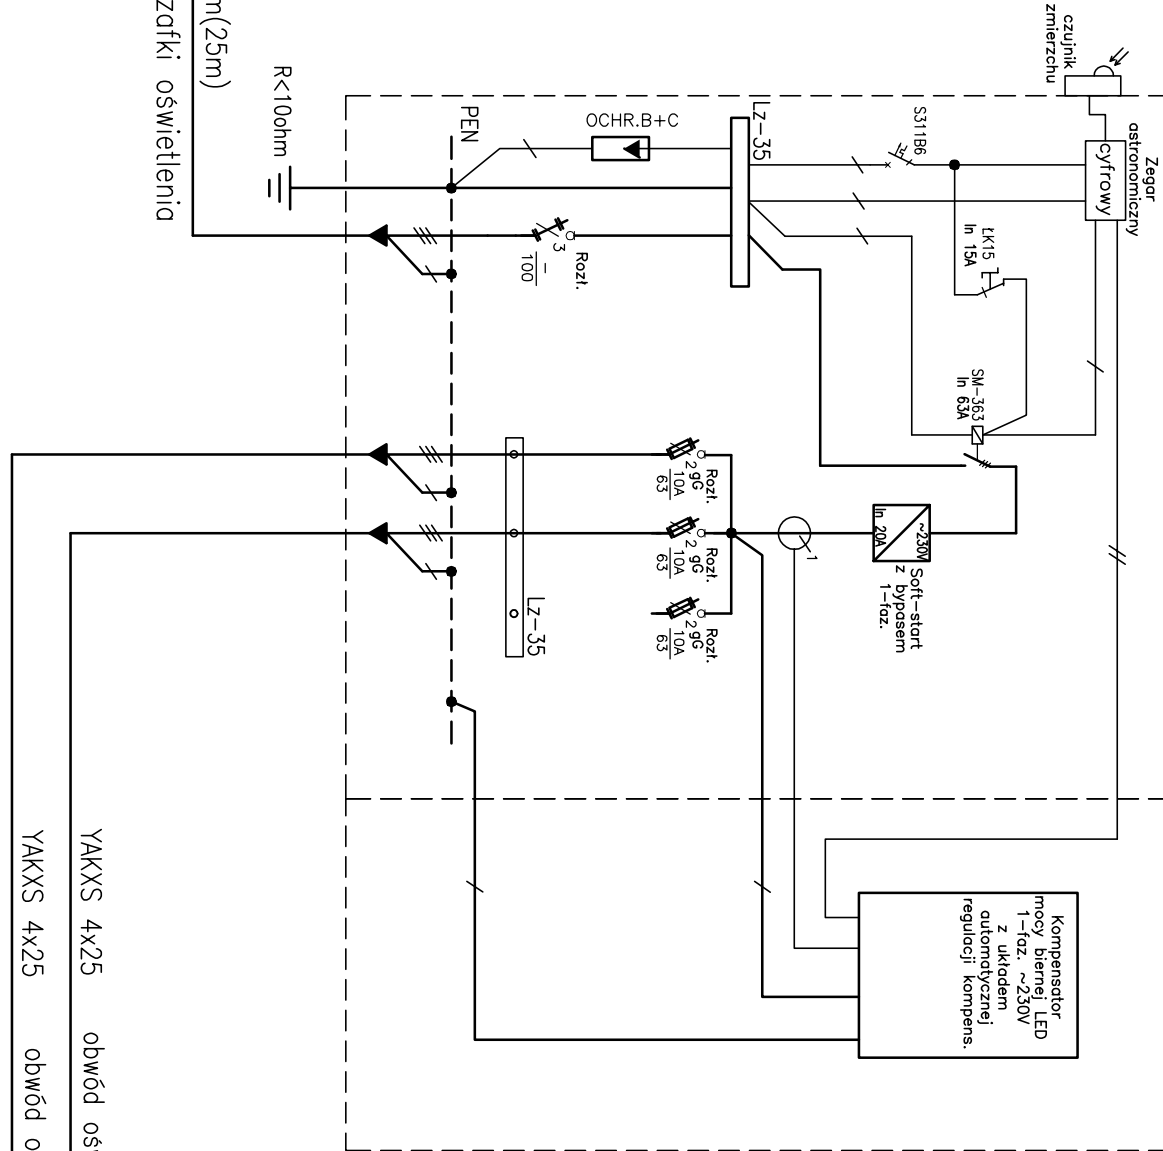


YKXS 4x25 obwód oświetlenia SP1-SP2
YKXS 4x25 obwód oświetlenia S1-S6
połączenia okablowania słupów
wg. schematu rys E.4

UWAGI:

- Szafka oświetleniowa usytuowana wg planu sytuacyjnego (rys. E.1)
- Zabezpieczenie opraw oświetleniowych (WTz 6A) w tablicach bezpiecznikowych słupów
- Rozdzielić obwody wykonać na zaciskach w słupach oświetleniowych

Widok
Proj. szafka oświetleniowa SO-LED

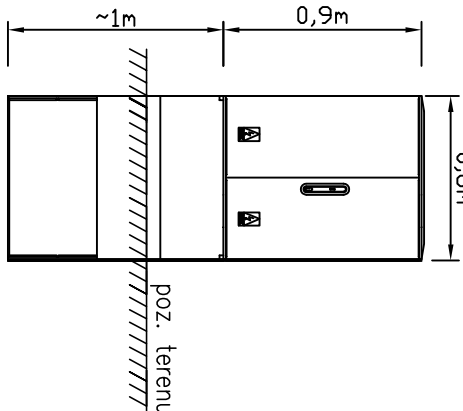

Stadium, temat, adres: PT

BUDOWA DRÓG GMINNEJ W PRZEBIECZANACH NA DZIAŁKACH 605, 610, 612, 657 OBR. 0005 PRZEBIECZANY

Investor: Gmina Biskupice, Tomaszów 455, 32-020 Wieliczka

Projektant: inż. Mirosław Opocki, nr upr. MAP/0058/PODE/03

Sprawdzający: mgr Jacek Karolak, nr upr. GP-IV-63/79/76

Obiekt, branża: Elektroenerg.

Przedmiot rysunku: Schemat zasilania -szafka oświetlenia SO-LED

Data opracowania: 12.2024
Skala: --
rys.nr: E.3

Ukł. sieci energ. TN-C
Ochrona przed porażeniem:
Samoczynne wyłączenie zasilania,
izolacja podstawowa i izolacja wzmoc. IIIkl.