


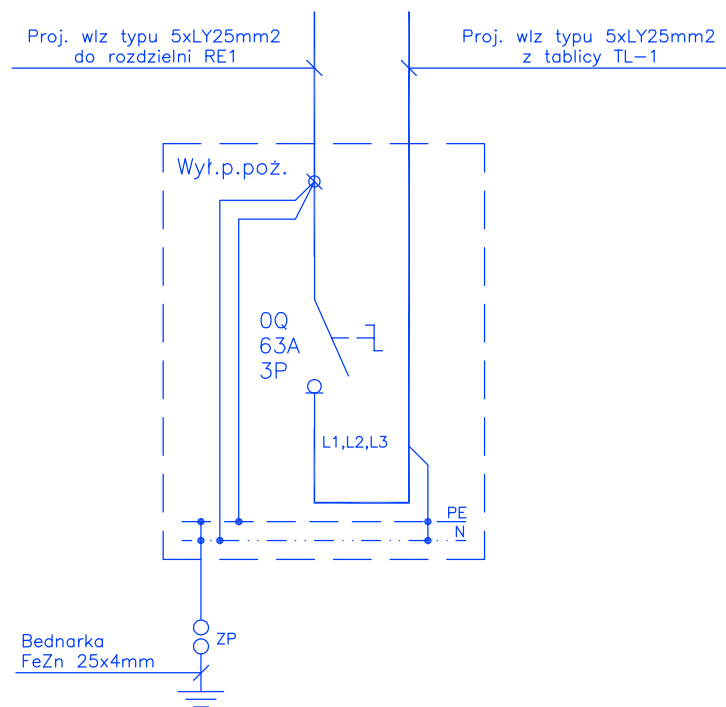

$P_i=28,9\text{kW}$ $k=0,49$ $P_{sz}=14,1\text{kW}$ $\cos \phi_i=0,94$ $I_{sz}=21,7\text{A}$	Układ sieci TN-C-S
	Szybkie wyłączanie

A n d r z e j L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH-MOJE BOISKO ORLIK2012, WYSOKA, GM. ŁAŃCUT	Data oprac. 08.2012r.
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU na dz. nr ewid. 392/10 i 392/9 w miejscowości Wysoka	Nr rys. IE-S3/1
Tytuł rysunku:	SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY WYŁ.P.POŻ.	Skala: —
Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. nr PDK/0161/P00E/05	
Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN-I-7342/294/94	