



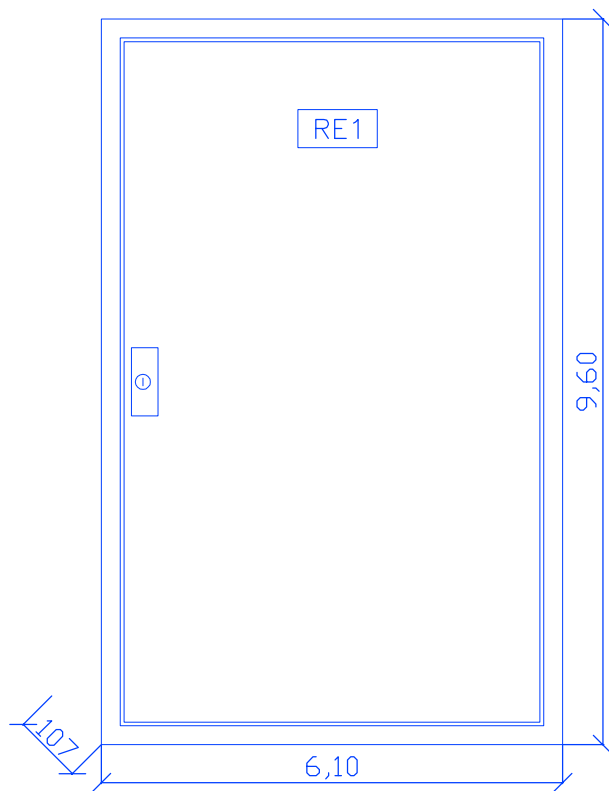

WIDOK DRZWI

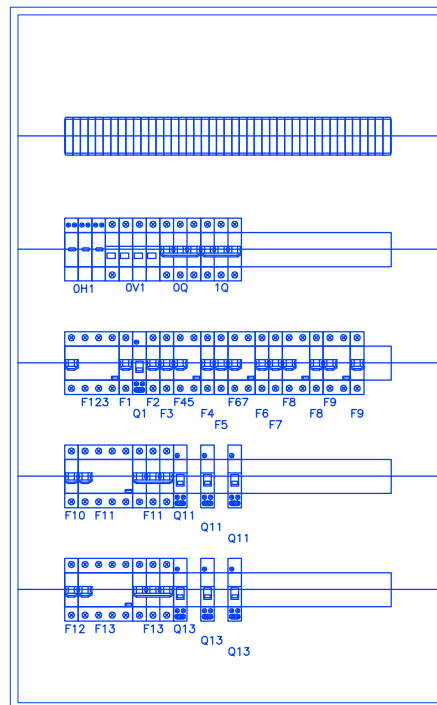

WIDOK APARATÓW

UWAGI I ZALECENIA:

1. Tablica podtynkowa, 5-rzędowa, 24-modułów w II klasie izolacji z drzwiami pełnymi oraz zamkiem o stopniu ochrony IP40, np. typ PRAGMA prod. Schneider Electric
2. Wymiary wg rysunku
3. Montaż podynkowy, wewnętrzny
4. Aparaty wg schematu np. prod. Schneider Electric

A n d r z e j		L e n k i e w i c z		B u d o w n i c t w o		O g ó l n e	
Obiekt:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH-MOJE BOISKO ORLIK2012, WYSOKA, GM. ŁAŃCUT						Data oprac. 08.2012r
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU na dz. nr ewid. 392/10 i 392/9 w miejscowości Wysoka						Nr rys. IE-S4/3
Tytuł rysunku:	SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNI RE1						Skala: —
Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. nr PDK/0161/P00E/05						
Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN-I-7342/294/94						