


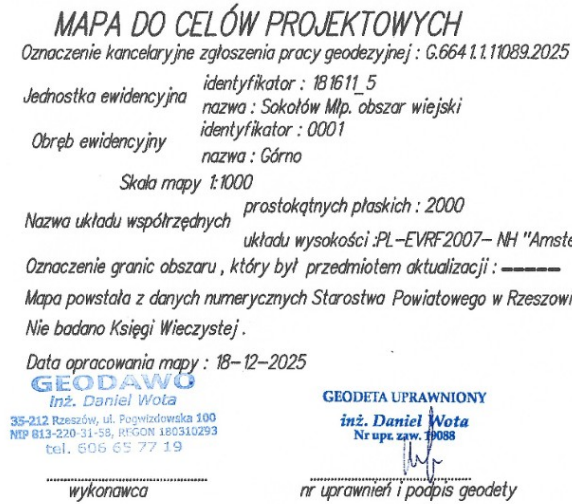

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektowana instalacja elektryczna                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
|                                                                                      | PROJEKTOWANA OZIEMNIA POLICZNIKOWA INSTALACJA OŚWIEŁNIENIA YKY 5"10 MM<br>PROWADZONA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OŚLONOWEJ ØVK Ø 75 |
|                                                                                      | SLUPY OŚWIEŁNIENIA BOISKA Z NAŚWIETLACZAMI; H=16,0 m                                                                              |
| TE                                                                                                                                                                      | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4N                                                                                                        |
|   | ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. SLUPY OŚWIEŁNIENIOWE DO LUKWIDACJI                                                             |
|                                                                                      | PROJEKTOWANA OZIEMNIA POLICZNIKOWA INSTALACJA ZASILANIA TABLICY INFORMACYJNEJ YKY 3x4 W RURZE OŚLONOWEJ ØVK Ø 75                  |
| Część sanitarna                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|                                                                                      | STREFA KONTROLOWANA GAZOCIĄGU min. 0,5 m OD OSI GAZOCIĄGU                                                                         |

|                                                  |                                                                                                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                    |                                                             |
| 11                                               | PROJEKTOWANA FURTKA szer. 1,0m                                                                                                                     |                                                             |
|                                                  | PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE o wys. 2,20m                                                                                                      |                                                             |
|                                                  | PROJEKTOWANE OGRODZENIE BETONOWE o wys. 2,20m                                                                                                      |                                                             |
|                                                  | OGRODZENIE OD STRONY POŁUDNIOWEJ DO DOKŁADNEGO WYTYCZENIA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI                                                          |                                                             |
| anul.                                            | PROJEKTOWANA DOZIEMNA POLICZNIKOWA INSTALACJA ŚWIETLENIA 74 MMZ PRZEWODNĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONKOWEJ DY Ø 75                             |                                                             |
| anul.                                            | PROJEKTOWANA DOZIEMNA POLICZNIKOWA INSTALACJA NALOŻENIENIA BOISKI WKABEL GŁOSNIKÓW W RURZE OSŁONKOWEJ DY Ø 75                                      |                                                             |
| <b>ROZKŁADOWANY PRZYLĄCZ WODOCIĄGOWY</b>         |                                                                                                                                                    |                                                             |
|                                                  | W - KW                                                                                                                                             | PROJ. PRZYLĄCZ WODOCIĄGOWY PE100-RC Ø63 SDR17 PN 10, L=3,0m |
|                                                  | W                                                                                                                                                  | PROJ. WKŁADANE DO ŚIECI WODOCIĄGOWEJ                        |
|                                                  | KOMORA                                                                                                                                             | PROJ. KOMORA WODOCIERNICZA Z POMPA DO NAWADNIANIA           |
| <b>Instalacja nawadniania boiska sportowego:</b> |                                                                                                                                                    |                                                             |
|                                                  | - proj. instalacja nawadniająca do skrzynek z elektrozwornami rura PE Ø 63x 3,8 PE 100 SDR 17                                                      |                                                             |
|                                                  | - proj. instalacja nawadniająca do zraszaczy rury Ø40x2,4 PE 100 SDR 17                                                                            |                                                             |
|                                                  | - proj. skrzynka z elektrozwornami                                                                                                                 |                                                             |
|                                                  | zrzsacz wyrzynunowy                                                                                                                                |                                                             |
|                                                  | PROJ. SKRZYNKA STEROWNIKA NAWADNIANIA                                                                                                              |                                                             |
|                                                  | - PROJEKOWANÝ PRZEWÓD STEROWNIKÓW ZEIMNY DO ELEKTROZWÓRÓW ZRASZACZY PRZEWÓDZĄ W RURZE DY                                                           |                                                             |
| 2                                                | PROJEKTOWANA DOZIEMNA POLICZNIKOWA INSTALACJA ZASILANIA POMPY NAWADNIANIA BOISKI YKY 56 MMZ PRZEWODNĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OSŁONKOWEJ DY Ø 75 |                                                             |
|                                                  | ZASILANIE STEROWANIE TABLIC WYNIKÓW                                                                                                                |                                                             |