




Rozdzielnica RGL - 0,4/0,23 kV
Obudowa PVC IP 65 np. Emitec Hydra + fundament FH/ uchwyty UMO K3
Wymiary 1004x850x323 mm
Elewacja

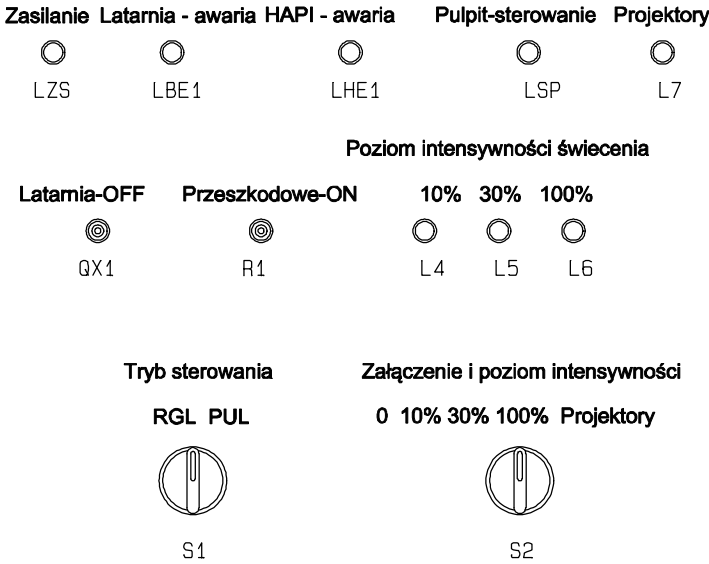

Rozdzielnica RWL - 0,23 kV
Obudowa metalowa IP 65 np. Ergom RN 608021
Wymiary 800x600x220 mm
Elewacja



Szafka pulpitu SP - 0,23/0,4 kV AC
Obudowa PVC IP 65 II klasa ochronności Elektoplast UNI-1
Wymiary 400x300x160 mm
Elewacja

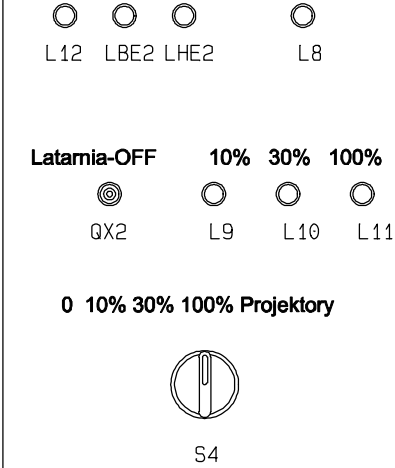

- S1 Przełącznik załączenia i poziomu intensywności lamp: 0, 10%, 30%, 100%, Projektory
- QX2 Przycisk wyłączenia (blokada) latarni lądowiska
- L9 Kontrolka poziomu intensywności świecenia: 10%
- L10 Kontrolka poziomu intensywności świecenia: 30%
- L11 Kontrolka poziomu intensywności świecenia: 100%
- L12 Kontrolka świecenia projektorów
- LBE2 Kontrolka awarii latarni lądowiska MS-BEACON
- LHE2 Kontrolka awarii lampy MS-HAPI
- L8 Kontrolka możliwości sterowania z pulpitu

PPSTANISŁAWSKI

NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa przyszpitalnego lądowiska naziemnego dla śmigłowców LPR ZOZ w Łęczycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu					
adres:	dz. nr 560/27; jednostka ewidencyjna Łęczycza 100401_1; obręb ewidencyjny Łęczycza 0001; ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycza; województwo łódzkie, powiat łęczycki, gmina Miasto Łęczycza					
projektant: specjalność inż. elektryczne	mgr inż. Wojciech Gąsiorek					podpis:
sprawdzający: specjalność inż. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Just					podpis:
temat rysunku:	Widok elewacji rozdzielnic RGL, RWL i SP					
branża:	Elektryczna	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
			PW	-	-:-	IE-06