


Schemat tablicy rozdzielczej RL

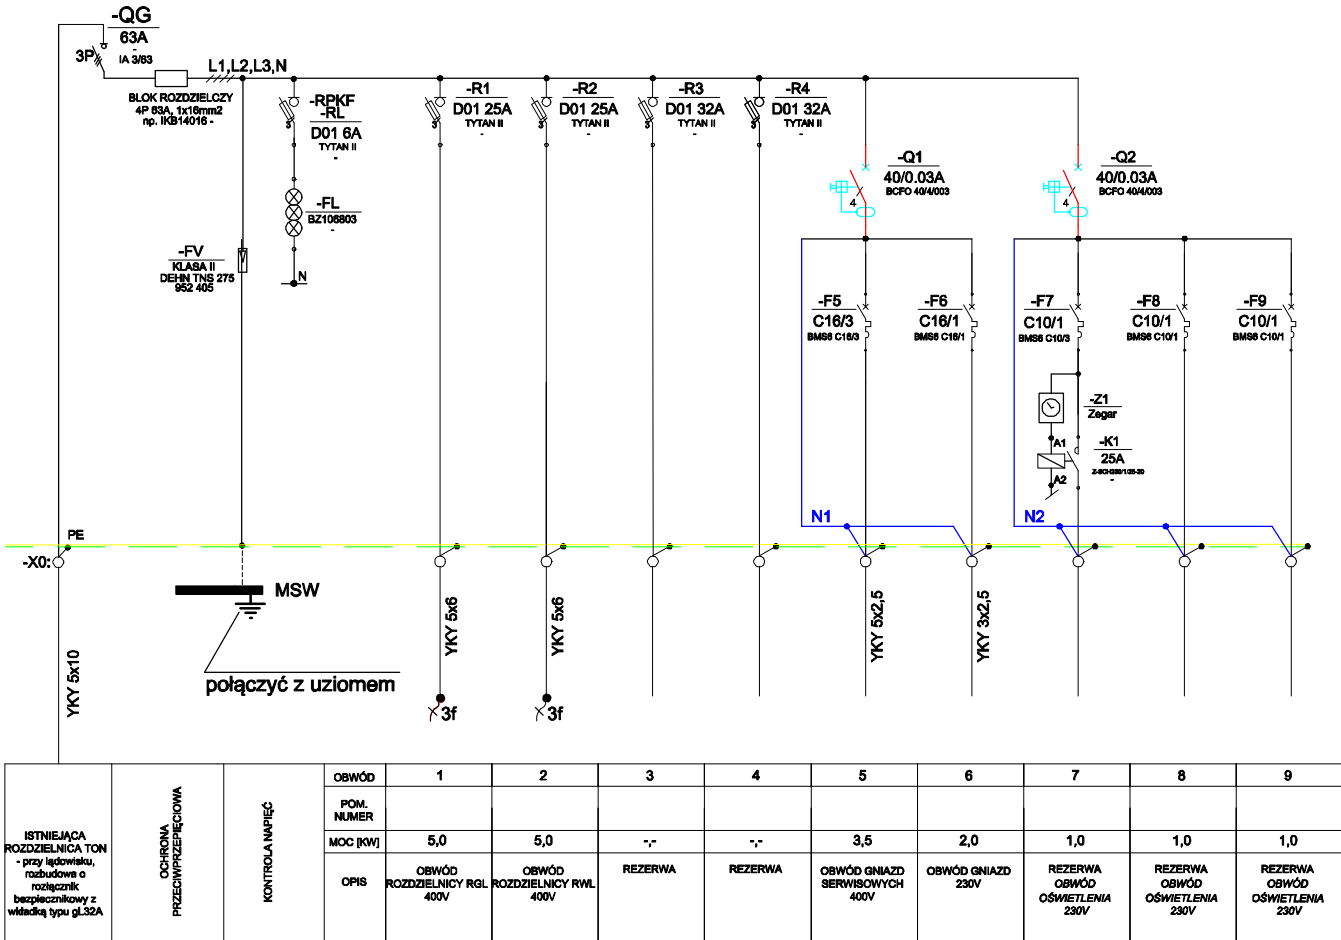

LEGENDA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW TABLICY	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
-FV	Ochronniki przeciwprzepięciowe 275V (50/60Hz) In20kA + styki pomocnicze dla monitoringu
-FL	Lampki sygnalizacyjne LED (zielone) 110-240V AC/DC
-QG	Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 6kV, 12,5kA
-F	Wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem różnicowoprądowy, 40A, 30mA 6kV, typ A

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby równoważne o parametrach równoważności określonych w "zestawieniu" (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać oferowane rozwiązania równoważne
- w rozdzielnicy, przewody N podłączyć do zacisków szyny rozdzielczej N, przewody PE podłączyć do zacisków szyny rozdzielczej PE
- przewody fazowe zasialnia poszczególnych odbiorników połączyć z zabezpieczeniami poprzez adresowalną listwę łączeniową typu ZUG
- należy zachować przynajmniej 30% rezerwy miejsca na ewntualną rozbudowę

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM:
POŚREDNIM:
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:

IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

PPSTANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:		
adres:		
projektant: specjalność inż. elektryczne	mgr inż. Wojciech Gąsiorek	podpis:
sprawdzający: specjalność inż. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Just	podpis:
temat rysunku:	Schemat rozdzielnicy RL	
branża: Elektryczna	data:	stadium: PW
	rewizja: -	skala: -:-
	nr rys.: IE-08	