


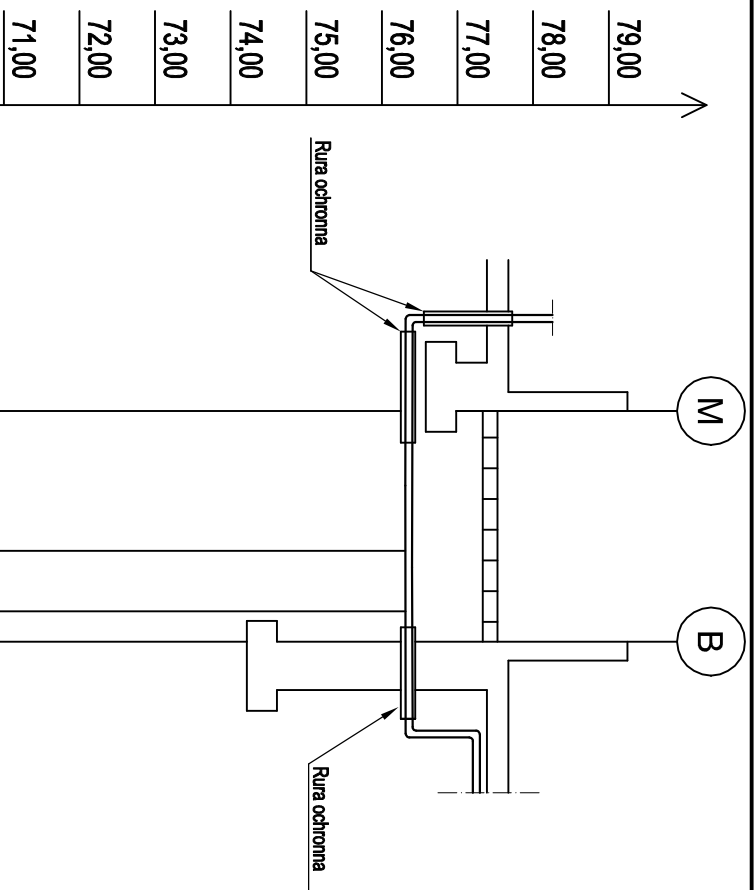

Rzędna terenu		77,53		77,53		77,53		77,53		77,53		
Rzędna dna rurociągu		76,58		76,58		76,58		76,58		76,58		
Głębokość		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		
Średnica, materiał	rury preizolowanych ciepłowniczych DUO 32+32/111											
Długość [m]				3,05[m]								
Odległość [m]	0,00	1,85	0,85	0,65	0,50	0,25	0,24					

M Z190° Z290° B

UWAGA:

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne

Pod rurociągi stosować podsypkę piaskową zagęszczoną



Rysunki rozpatrywać razem

LEGENDA:

Z1-Z3 - projektowane zmiany trasy instalacji c.o.

M - Magazyn

B - Budynek Urzędu Gminy



Obiekt	BUDYNEK GOSPODARCZO-MAGAZYNOWY Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe				
Zadanie	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SKĄPE Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe				
Investor	GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe				
Nazwa dokumentu - rysunku					
INSTALACJA C.O. ZEWNĘTRZNA - profil podłużny					
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	
Projektant	mgr inż. Aneta Wojewódka	LBS/0043/PWOS/08	07.2026.		Skala rys. 1 : $\frac{100}{100}$
					Rys. nr S5