
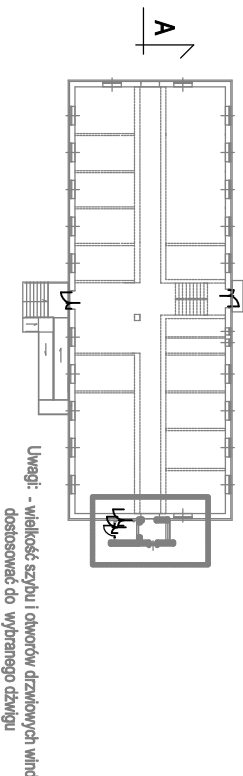


Uziom windy należy się wykonać jako fundamentowy oraz wykonać sieć połączeń wyrównawczych do której należy podłączyć wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne windy oraz zbrojenia fundamentów. Rezystancja uzielenia - $R \leq 10\Omega$. Przy uziom fundamentowy należy połączyć z istn. uziomem otokowym zgodnie z rys.

połączenia spawane

ZK 8 Istn. złącza kontrolno - pomiarowe

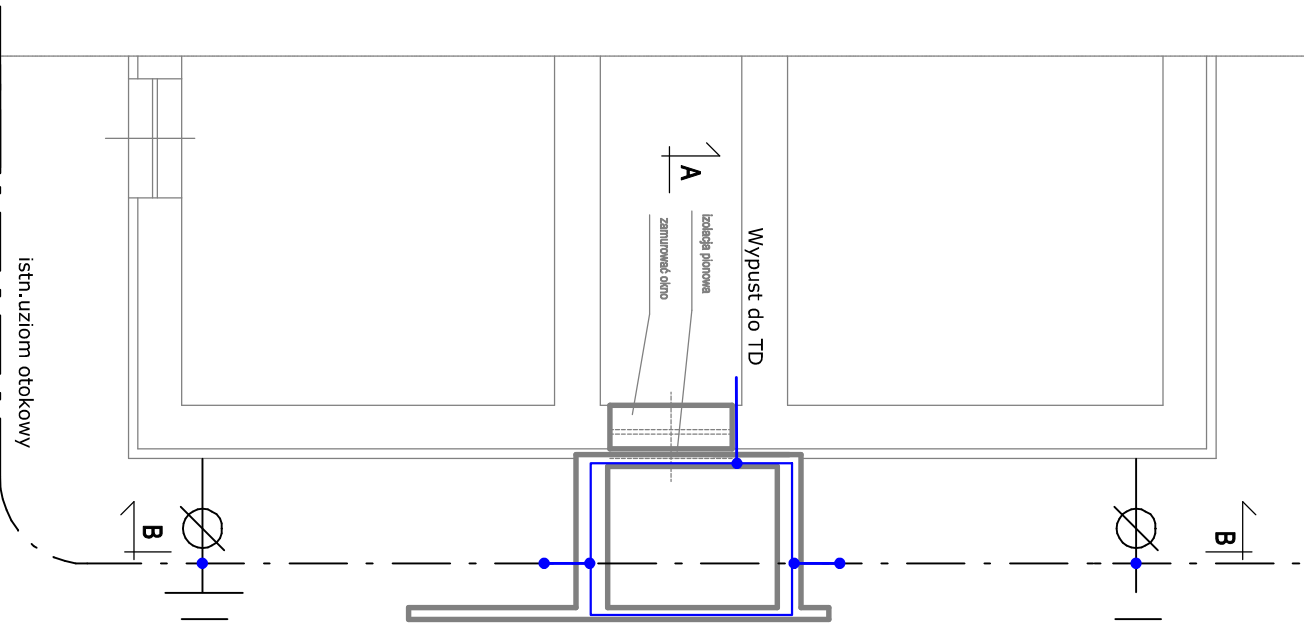

PROJEKT TECHNICZNY - cz.elektryczna			
Rozbudowa budynku administracyjnego o windę wraz z jego przebudową			
Investor:	Miasto Kolno		
	18-500 Kolno ul.Wojcka Polskiego 20		
Adres inwestycji:	ul.Wojcka Polskiego 20,18-500 Kolno		
Nazwa rys.:	Rzut fundamentów - uziom		
	Podpis:		
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI			
nr upr. WAM/0050/POOE/08			
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych			
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	XI 2025
Skala:	1:100	Strona nr:	
Rys. nr:			E1