


Podejście przyłączem do szafki gazowej (naściennej)

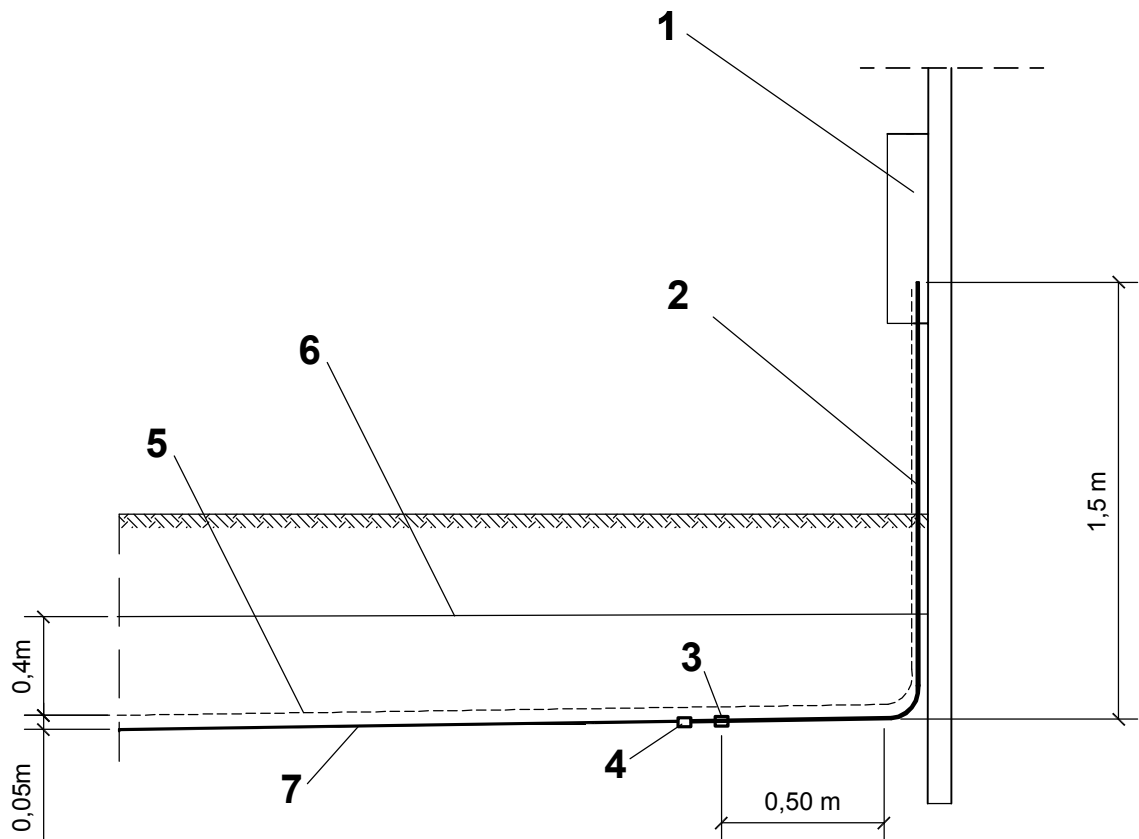

- 1 - punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce gazowej naściennej
- 2 - podejście proizolowane stalowe DN 25mm do szafki gazowej - element typowy
- 3 - kształtka przejściowa PE/stal dn32/DN25
- 4 - mufa elektrooporowa PE dn32 mm
- 5 - taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym z nadrukiem "gaz"
- 6 - drut lokalizacyjny
- 7 - rura PE dn 32 mm

LIMA Puławy	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu Nad Wisłą ul. Tadeusza Kościuszki 20 27-320 Solc Nad Wisłą		
Temat	Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 6400 l dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu Nad Wisłą ul. Kościuszki 20 dz. nr 2674,2673/2		
Nazwa rysunku	Podejście przyłączem do szafki gazowej naściennej		
Projektant	inż. Janusz Lis upr. 2835/Lb/94 spec. instalacyjno-inżynieryjna		SKALA -
Opracował	Mariusz Bolek		DATA: 08.2026
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Bobruk upr.LUB/0004/PWOS/05-spec. instalacyjna		RYS. NR 5