



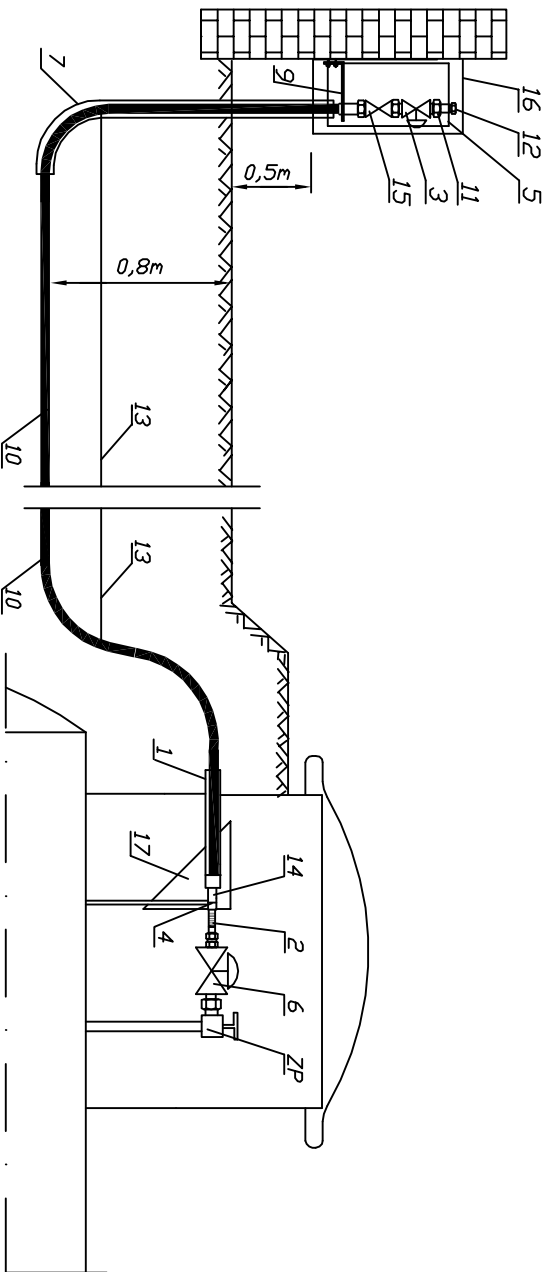

Widok z góry

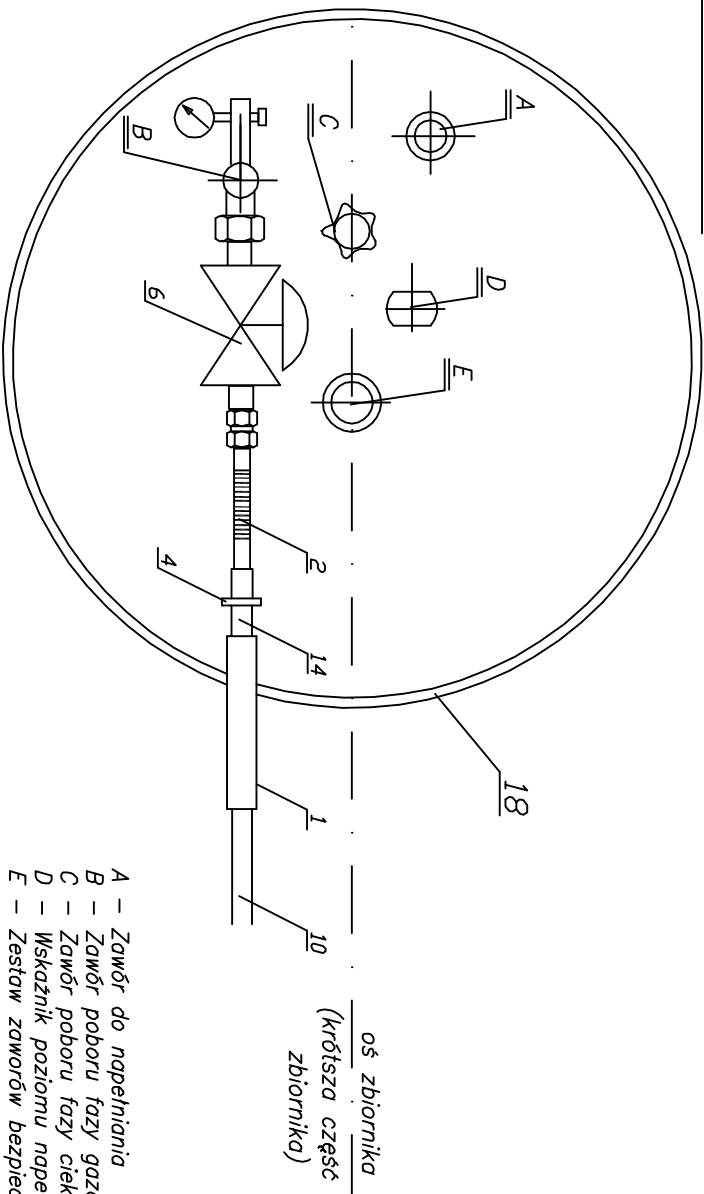

- A – Zawór do napełniania
B – Zawór poboru fazy gazowej
C – Zawór poboru fazy ciekłej
D – Wskaźnik poziomu napełniania
E – Zestaw zaworów bezpieczeństwa

18	STUJENKA OCHRONNA ARMATURY	1
17	UCHWYT DO PODŁĄCZENIA OCHRONY KATODOWEJ oraz ZACISKU DO AUTOCYSTERNY	1
16	SZAFKA GAZOWA	
15	ZAWÓR KULOWY DN20	1
14	KOLUMNĄ Z PRZEJŚCIEM PE/Stal	1
13	TASMA OSTREZEGAWCZA	
12	KOREK ZASLEPIAJĄCY 1"	1
11	ZŁĄCZKA KOŃCOWA 1"	1
10	RURA PE	
9	WSPORNIK KOLUMNY z plastikową złączką wspornika	1
8	MUFA ELEKTROOPOROWA PE	2
7	KOLUMNĄ Z PRZEJŚCIEM PE/Stal z korkiem	1
6	REDUKTOR I st.	1
5	GAZOMIERZ(opcjonalnie)	1
4	MOCOWANIE RUROCIĄGU	2
3	REDUKTOR II st. Z KOŃCÓWKAMI ŚRUBUNKOWYMI 1"	1
2	KOMPENSACJA STALOWA	1
1	OSŁONA ALUMINIOWA	1
ZP	ZAWÓR POBORU F. GAZOWE.(wypożyczenie zb.)	1
L.p.	Wyszczególnienie	Ilość

LIMA Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu Nad Wisłą ul. Tadeusza Kościuszki 20 27-320 Solec Nad Wisłą	Paławy	Temat Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 6400 l dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu Nad Wisłą, ul. Kościuszk 20 dz. nr 2674,2673/2	Nazwa rysunku Profil podłużny gazu	Projektant inż. Janusz Lis upr. 2835Lb/94 spec. instalacyjno-inżynieryjna	Opracował Mariusz Bolek	Sprawdzający mgr inż. Piotr Bobruk upr.LUB/0004/PWOS/05-spec. instalacyjna	RYS. NR 3	DATA: 07.2024
--	---------------	--	--	---	-----------------------------------	--	---------------------	-------------------------