

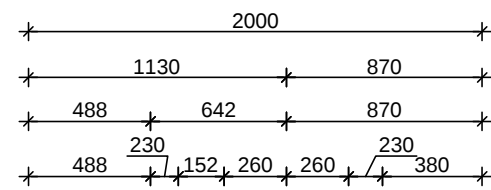



KZ - WĘZŁ Z
PRZEKRÓJ A-A

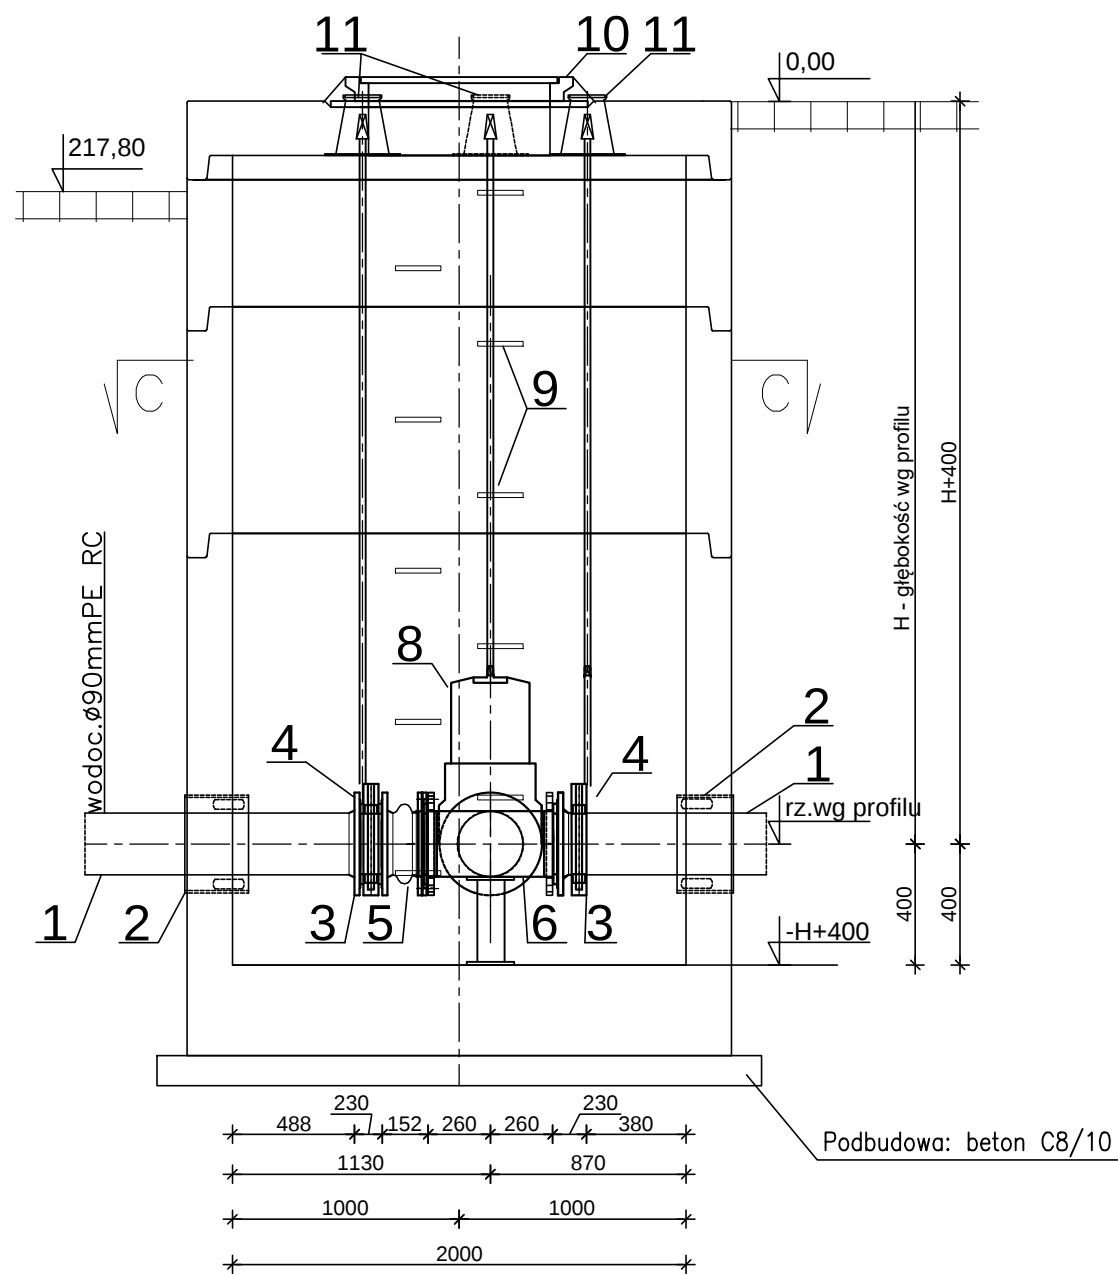


PRZEKRÓJ C-C

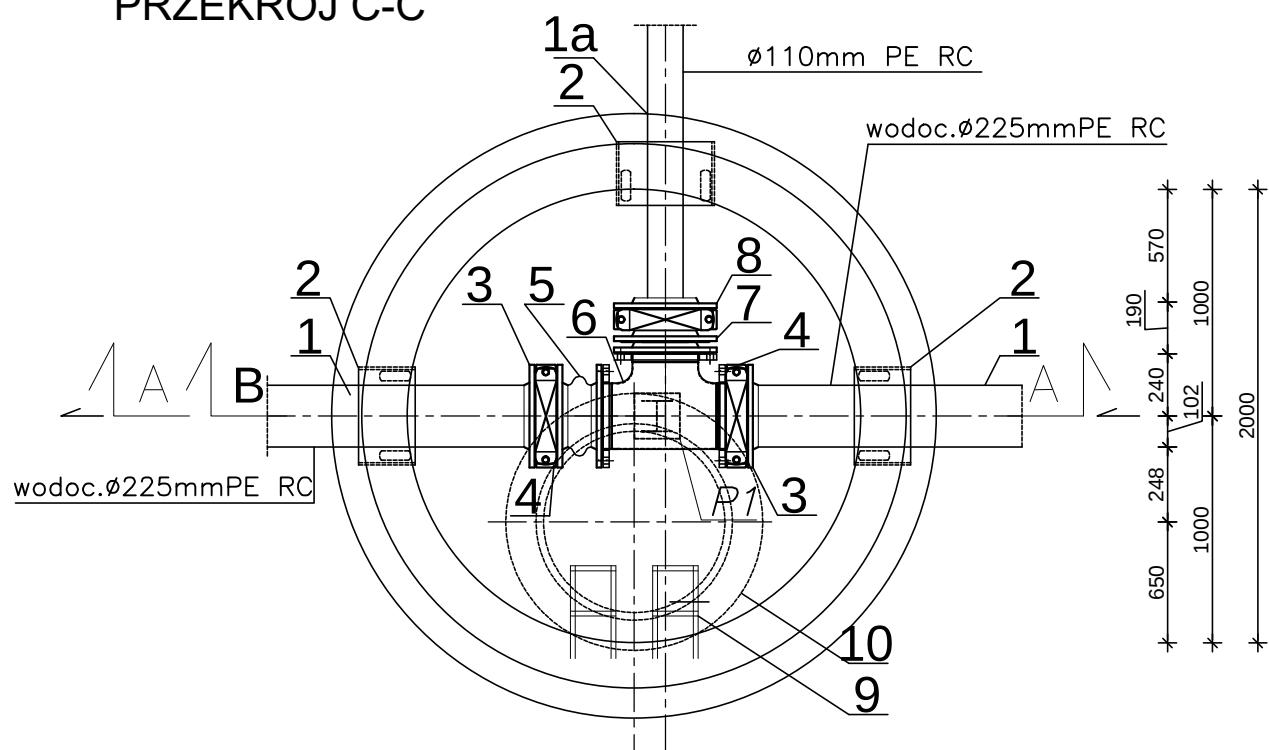

PRZEKRÓJ B-B

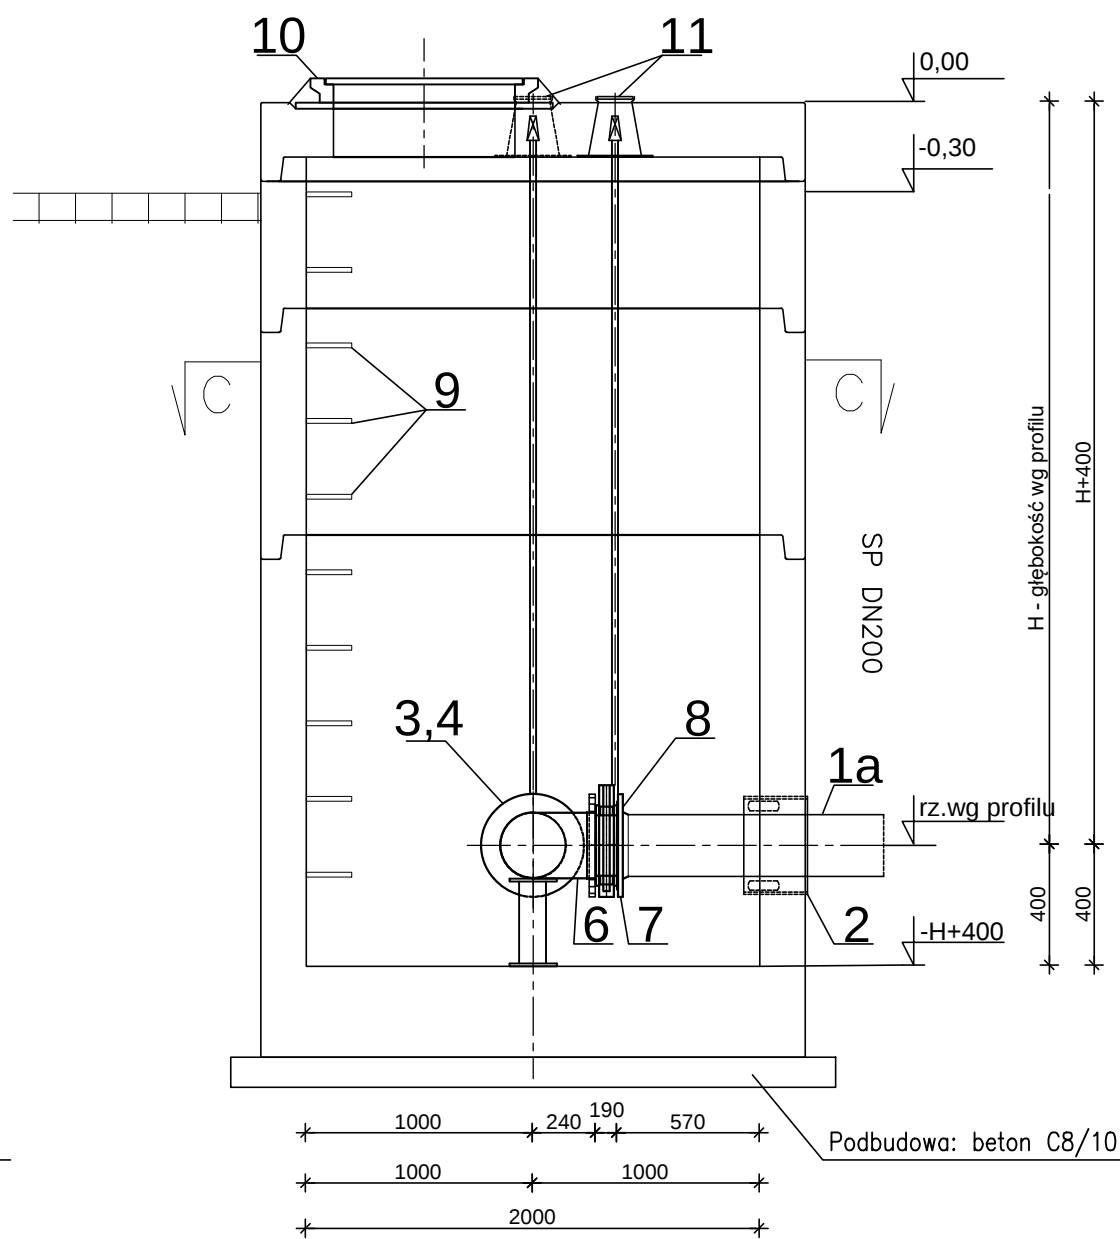


RZUT PŁYTY STROPOWEJ

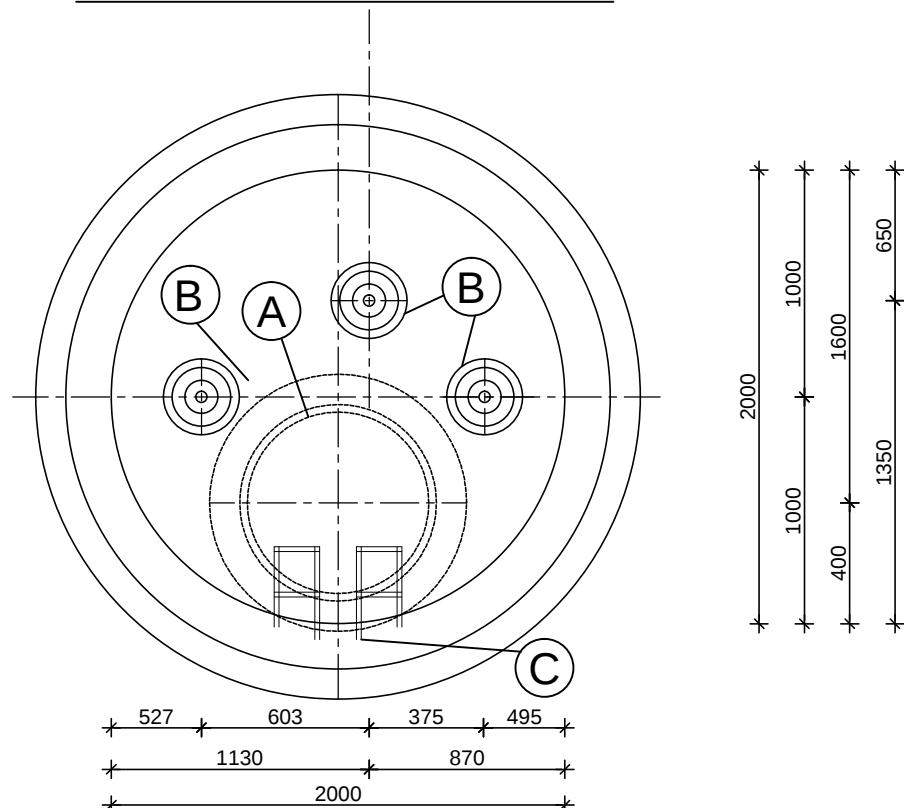


- (A)** Otwór pod właz eksploatacyjno montażowy DN600 – (otwór dopasować do włazu)
- (B)** Otwór dla osadzenia skrzynki ulicznej teleskopowej $\varnothing 110/250$ (otwór dopasować do włazu)
- (C)** Stopnie złazowe

PRZEKRÓJ a-a

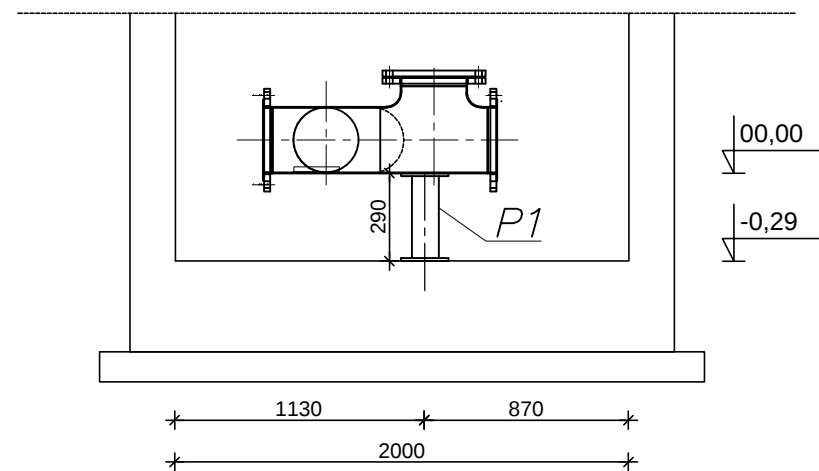

RZUT PŁYTY DENNEJ

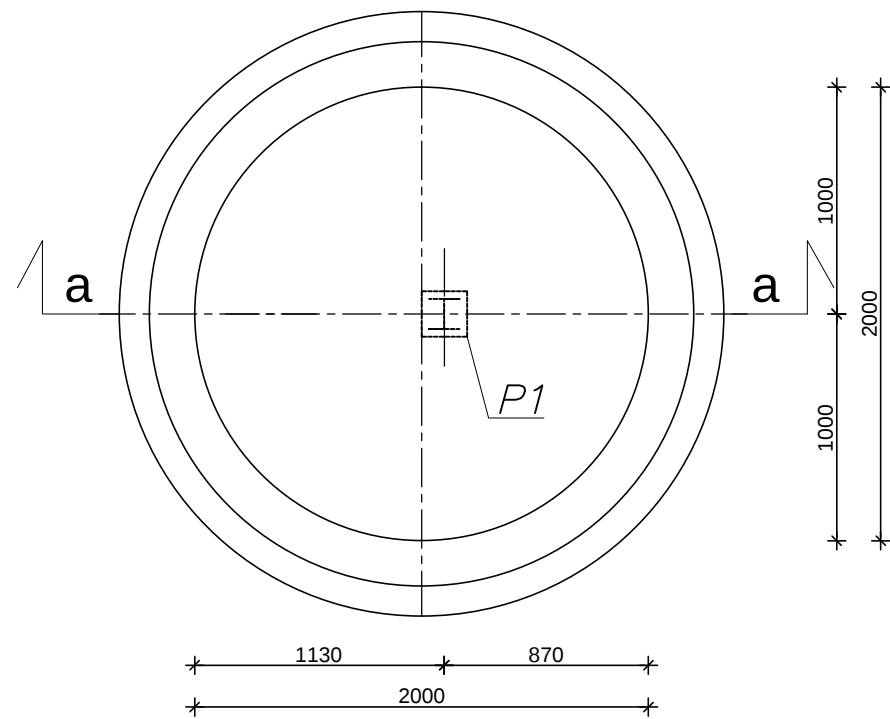

oznaczenie bloku/podpory	wymiary podstawy [mm]	wysokość bloku/podpory [mm]	ilość [szt.]
P1	dwuteownik 10 2 x blacha 15x15x5	285	1

UWAGI:

1. Podpory P1 wykonać ze stali 0H18N9 (nierdzewna)
kategoria korozyjności środowiska C2 montowane do posadzki
4 śrubami kotwiącymi

OZNACZENIE KSZTAŁTKI	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK – WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚREDNICA [mm]// MATERIAŁ	ILOŚĆ	UWAGI
1	Rura ciśnieniowa do wody Ø225mm PE RC SDR11	225// PE RC SDR11	2	PRODUCENT NP WAVIN
1a	Rura ciśnieniowa do wody Ø110mm PE RC SDR11	90// PE RC SDR11	1	PRODUCENT NP WAVIN
2	Łączuch uszczelniający Integra typ Łu-6, Ilość ogniw 13szt.	307,9/225// stal, tworzywo sztuczne	3	PRODUCENT NP INTEGRA
3	Kołnierz specjalny do rur PE DN225 z zabezpieczeniem przed przesunięciem	200// żeliwo sferoidalne	2	PRODUCENT NP HAWLE
4	Zasuwa kołnierzowa z trzpieniem woszczącym PN16 + teleskopowy przedłużacz trzpienia do zasuw klinowych (L=1050 – 1750 mm)	200// żeliwo sferoidalne	2	PRODUCENT NP JAFAR S.A.
5	Łącznik kołnierzowy amortyzacyjny	200// stalocynkowana guma EPDM	1	PRODUCENT NP JAFAR S.A.
6	Trójnik kołnierzowy DN200/100	200/100// żeliwo sferoidalne	1	PRODUCENT NP HAWLE
7	Kołnierz specjalny do rur PE DN100 z zabezpieczeniem przed przesunięciem	100// żeliwo sferoidalne	1	PRODUCENT NP HAWLE
8	Zasuwa kołnierzowa z trzpieniem woszczącym PN16 + teleskopowy przedłużacz trzpienia do zasuw klinowych (L=1050 – 1750 mm)	100// żeliwo sferoidalne	1	PRODUCENT NP JAFAR S.A.
9	Stopnie złączowe pojedyncze	żeliwo lub stal powlekana pp	23	
10	Właz żeliwny Dn600 klasa D400	600// żeliwo sferoidalne	1	PRODUCENT NP KANWA GEO PKSR
11	Skrzynki uliczne teleskopowe H=200mm	H=200mm, dn111/250mm	3	DYSTRYBUCJA NP HAWLE

IZOLACJA:

woda nieagresywna i słabo agresywna

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym

PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R".

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asphalt. na gorąco

woda średnio agresywna i silnie agresywna

a. do wys. zw. wody gruntowej nad podłoże:

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b. zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:

POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym

z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R".

2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004

przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGA:

-Komory muszą spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt 6.11-6.12

–Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej co najmniej klasy A2

–Przewody stalowe na odcinku od pompowni do komory zasuw zabezpieczyć antykorozyjnie np. stosując taśmę antykorozyjną POLIKEN 980-25, producent: ANTICOR

UWAGA: ...

UWAGA:

– Łańcuchy uszczelniające dobrano odpowiednio dla tuleji stalowych $\varnothing 323,9/8\text{mm}$

UWAGA:
– Wymiary liniowe na rysunku podane w mm

[illegible]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA AW-PROJEKT Wioletta Ciszowska sk-864 Krowide, Al. Jana Pawła II 35b/26 NR 613-2-3-02-023 REGION: 364041670 PROJEKTANT: mgr inż. Wioletta Ciszowska upr. nr MAP/0359/POOS/08 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bartosz Paszkowski upr. nr MAP/0359/POOS/16		TEMAT: "Projekt wykonawczy sieci wodociągowej "Kąty Węglarskie" w miejscowości Krępy Wielkie, Brzeziny, Olszt. do zborników w Olszt. na terenie Gminy Zarzawiec".		INWESTOR: GMINA ZARZAWIEC ul. Żelazna 2-439 Zarzawiec NIP: 6492927-01 REGION: 276258902		ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: DATA: sanitarna LUTY 2021 KOMORA ZASUW KZ W WĘŻLE Z NR RYSUNKU: Rys.18 1:25	
---	--	--	--	--	--	---	--