


kl. schodowa 1/1

KLAPA DYMOWA O WYM. 125x125cm, O POW. 1,56m²
O POW. CZYNNEJ 1,05m²
WYPOSAŻONA W SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 2,5A/24V,
KLAPA MONT. NA PODSTAWIE STALOWEJ OCYNKOWANEJ 50 cm.

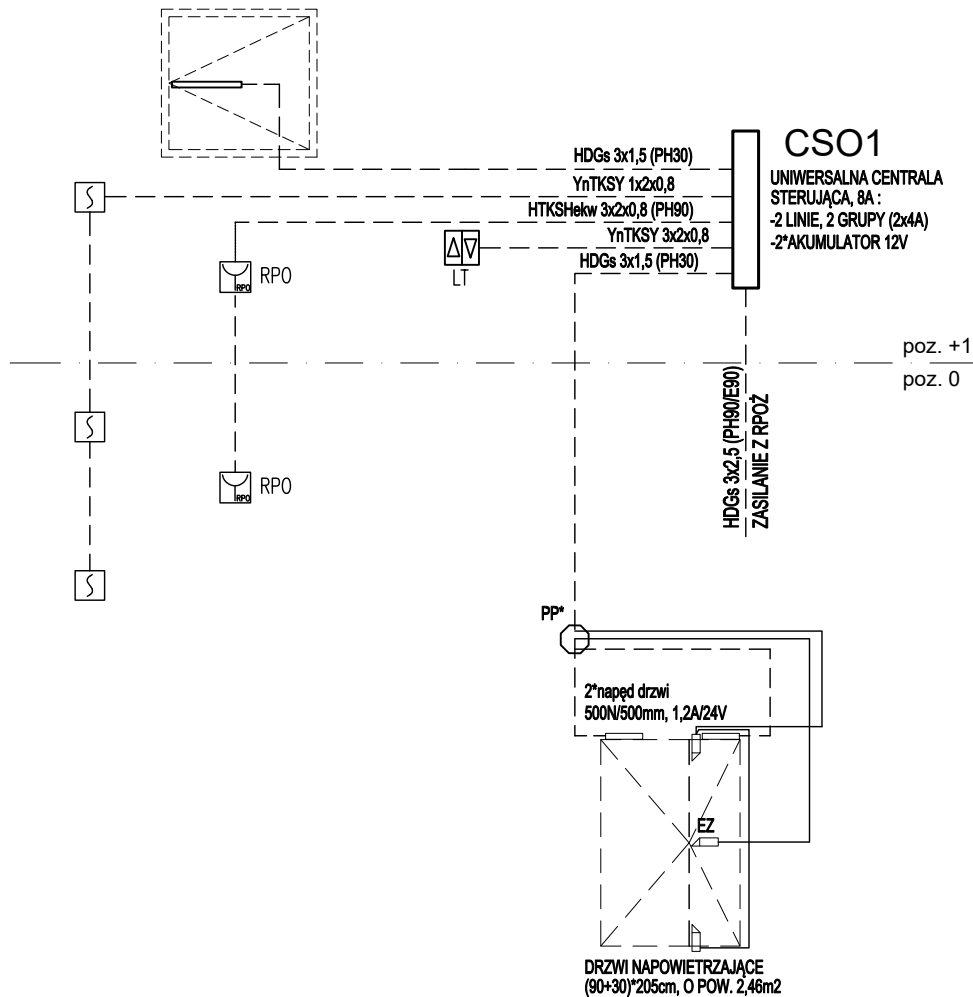

OZNACZENIA

CSO - CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIA, 8A
WYPOSAŻONA W AKUMULATORY

 RPO-RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMIANIA, 3xLED+KASOWANIE, POMARAŃCZOWY, P/T

 OCD-OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

 EZ-ELEKTROZACZEP W SYSTEMIE DOMOFONU

 ER-ELEKTRORYGIEL

LT-PRZYCIŚK WENTYLACJI-PRZEWIETRZANIA, P/T, Z KLUCZEM
PRZYCIŚK WENTYLACJI INSTALOWAĆ PRZY CENTRALI CSO, NA WYS. OK. 180 CM.

PP*-PUSZKA PPOŻ. WYPOSAŻONA W 2*PRZekaźnik ODŁĄCZAJĄCY
I MODUŁ KOLEJNOŚCI

GBD
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Investor:	Miasto Łuków	Skala:	--
Adres:	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków		
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	Data:	07.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku:	E18
Nazwa rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA		
Faza:	Projekt wykonawczy		
Instalacje elektryczne			
Projektant:	mgr inż. Szymon Szmidt SLK/5430/PWOWE/14		
Sprawdzający:	inż. Tadeusz Szmidt FT-83861/105/1552/82		