


ZK

Złącze kablowe w głównym wyłączniku prądu kotłowni gazowej


RG

Istniejąca rozdzielnica główna budynku OPS/CUS

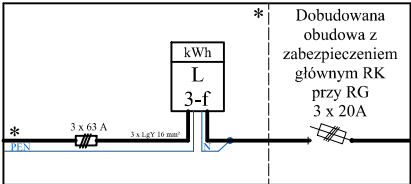


GWP

główny wyłącznik prądu kotłowni gazowej modułowy z wyzwalaczem FRX 100A



RK

Rozdzielnica na tynk, modułowa 3x12, IP 65, z dwiema na klucz

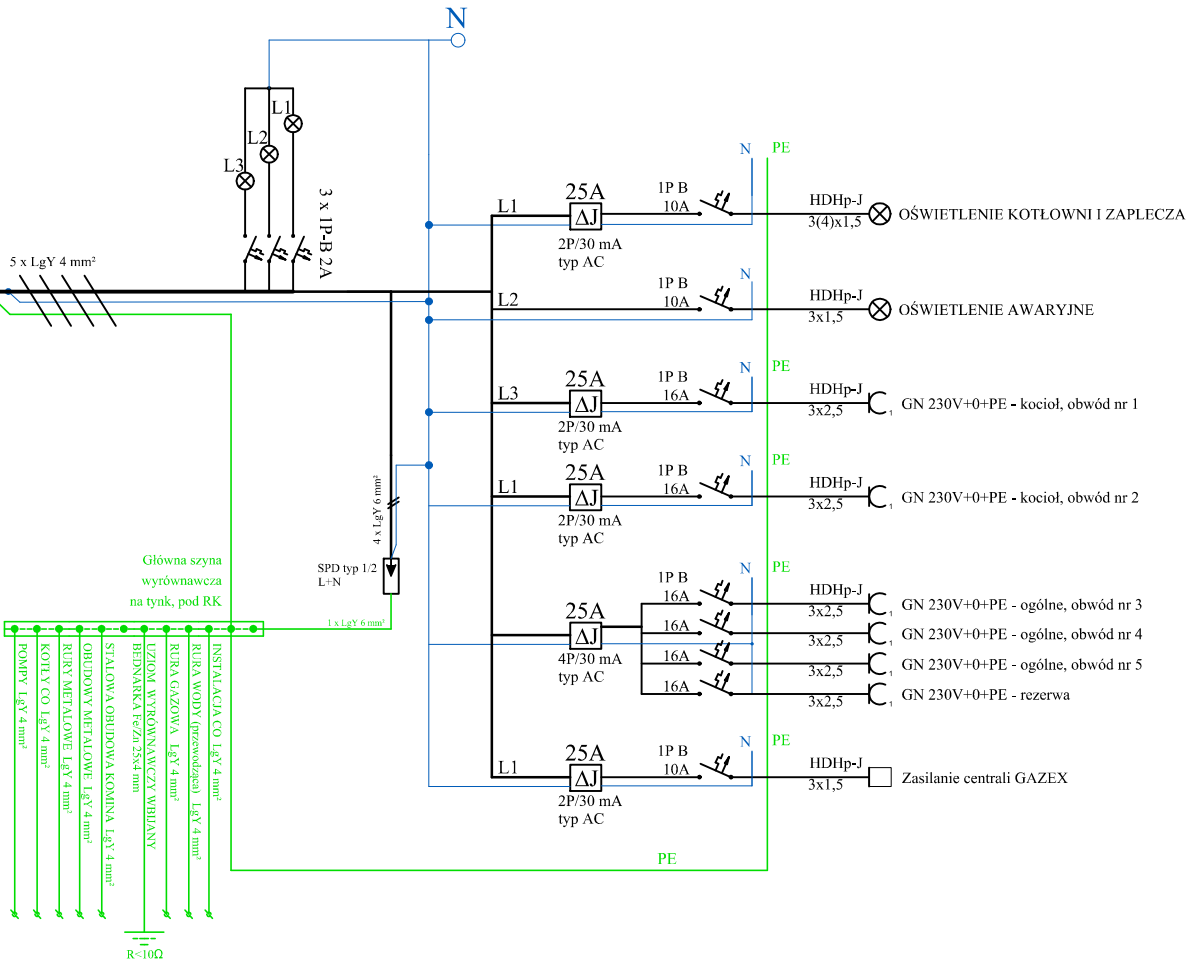

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. I Brygady 33/5 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl		
Temat:	Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku OPS w Drezdenku wraz z modernizacją instalacji c.o.		
Inwestor:	Gmina Drezdenko 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1		
Lokalizacja:	Jedn. ewid.: Drezdenko, obręb: Drezdenko, dz. nr 762/2 Id działki: 080602_4.0001.762/2; ul. Marszałkowska 18		
Branża:	Elektryczna	Stadium:	P.B.
Nazwa rysunku:	Schemat instalacji elektrycznej		
Projektant - br. elektryczna:	mgr inż. Marcin Merdas upr. nr LBS/0076/PBE/23	Podpis:	Data: 15.12.2025 r.
Sprawdzający - br. elektryczna:	inż. Jacek Hajdasz upr. nr LBS/0051/POOE/12	Podpis:	Nr ark.: IE 2

