
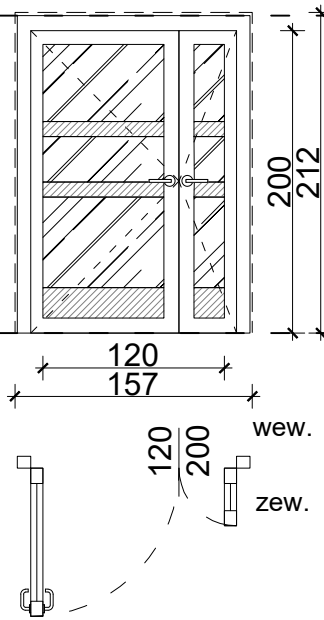
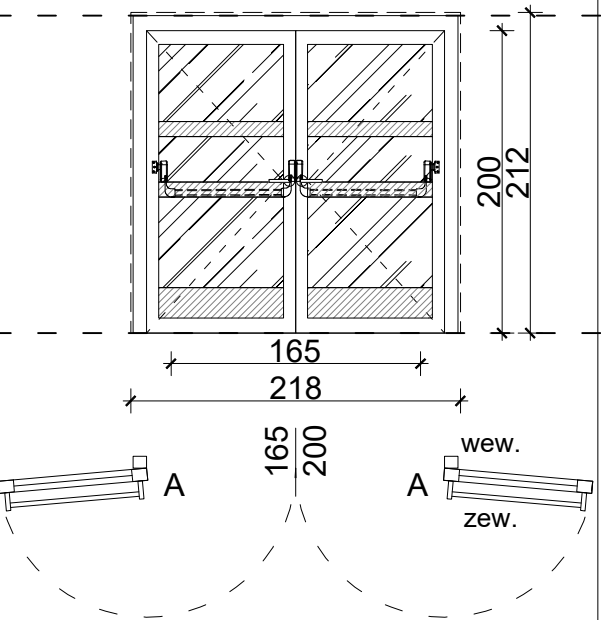
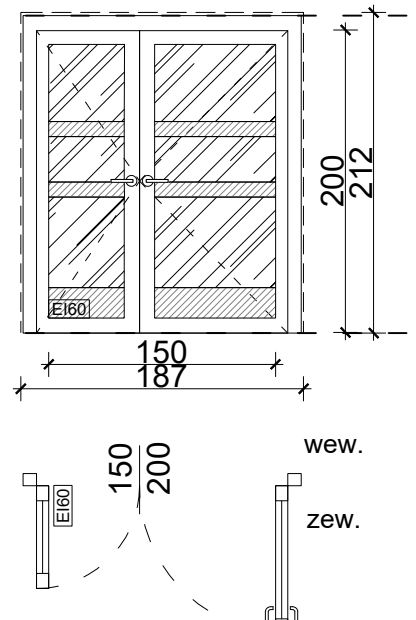



ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - ROZBUDOWA

OZNACZENIE DRZWI		DZ1	DZ2	DZ3
SCHEMAT				
OZNACZENIE PRAWE/LEWE		DWUSTRONNE	DWUSTRONNE	DWUSTRONNE
ILOŚĆ	POZIOM ±0,00	-	1	1
	POZIOM +3,60	1	-	-
SUMA		1	1	1
LOKALIZACJA		klatka schodowa RK2	klatka schodowa RK1	elewacja północna
OPIS		- drzwi zewnętrzne, aluminiowe, z przekładką termiczną - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe	- drzwi zewnętrzne, aluminiowe, napowietrzające z siłownikiem, z przekładką termiczną - wymagana powierzchnia napowietrzania A_n=2,93m² - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - bezprogowe	- drzwi zewnętrzne, aluminiowy, przeszklone, z przekładką termiczną - drzwi dwuskrzydłowe - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - drzwi bezprogowe
KOLOR		- grafitowy	- grafitowy	- grafitowy
SKRZYDŁO		- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy
OŚCIEŻNICA		- kolor kontrastujący z kolorem ścian	- kolor kontrastujący z kolorem ścian	- kolor kontrastujący z kolorem ścian
ZAMEK		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy
KLAMKA		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki
ŚWATŁO PRZEJŚCIA DRZWI [cm]		120 x 200	165 x 200	150 x 200
OTWÓR KONSTRUKCYJNY [cm]		157 x 212	218 x 212	187 x 212
POWIERZCHNIA [m²]		3,23m²	4,51m²	3,86m²
EI	Ei30	-	-	-
	Ei60	-	-	TAK
SAMOZAMYKACZ		-	-	TAK - nawierzchniowy
ELEKTROTRZYMACZ		-	-	-
ELEKTROZACZEP		-	-	-
DYMOSZCZELNE		-	-	-
KONTAKTRON		-	-	-
OKUCIA ANTYPANICZNE		-	TAK	-
KONTROLA DOSTĘPU		-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (Rw)		35dB	35dB	35dB
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ		<1,3 W/(m²·K)	<1,3 W/(m²·K)	<1,3 W/(m²·K)
UWAGI		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

- UWAGI:**
- Podano wymiar drzwi w świetle przejścia - wymiar zewnętrzny ościeżnicy oraz wymiar w świetle muru po ustaleniach z dostawcą drzwi.
 - Samozamykacze wg opisów - co do zasady należy stosować we wszystkich drzwiach z komunikacji do pomieszczeń
 - Na klamce / sztyldzie należy umieścić opis / numer pomieszczenia w języku Braille'a
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji
 - Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach
 - **Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie**



PRACOWNIA AUTORSKA			PAB
PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANEGO			
Inwestor: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5 URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122 Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYNÓW" 02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122 Treść rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Branża: ARCHITEKTURA PROJEKT TECHNICZNY	Funkcja	Nazwisko	Podpis
	Gen. projektant Nr uprawnień	mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK UAN 293/84	
	Zespół projektowy architektury	mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK MPOIA/052/2024	
		mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ	
		mgr inż. arch. WŁADYSŁAW SIKORA RP - Upr. 140/91	
	Sprawdził Nr uprawnień		
	Skala	Data	Nr rysunku
1:50	MARZEC 2026	AR-3.03a	