
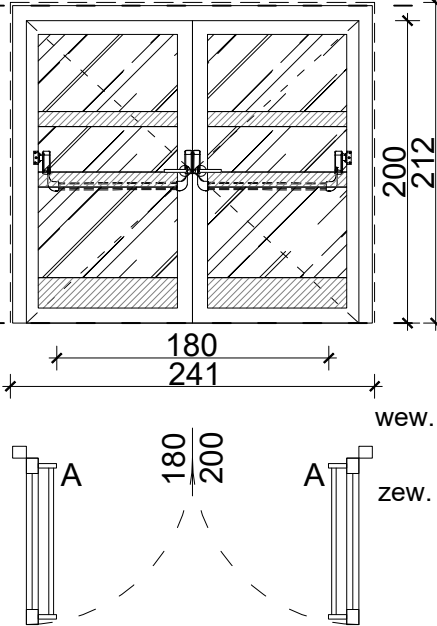
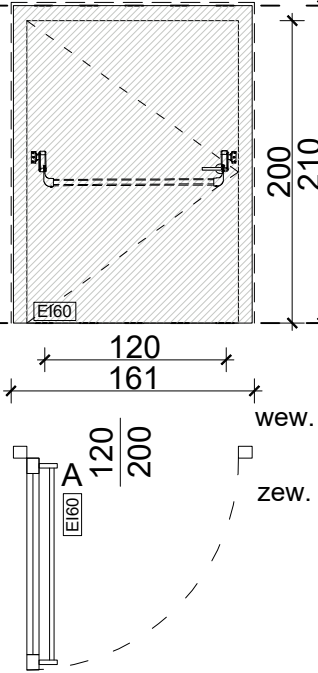


ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - PRZEBUDOWA

OZNACZENIE DRZWI		DZ4	DZ5	
SCHEMAT				
OZNACZENIE PRAWO/LEWE		DWUSTRONNE	L	P
ILOŚĆ	POZIOM ±0,00	2	1	-
	POZIOM +3,60	-	-	-
	SUMA	2	1	-
LOKALIZACJA		elewacja zachodnia	elewacja wschodnia	
OPIS		- drzwi zewnętrzne, aluminiowe - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe	- drzwi zewnętrzne, stalowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe	
KOLOR		- ciemno-zielone (analogicznie do stolarki w części istniejącej budynku)	- grafitowy	
SKRZYDŁO		- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	- pełne	
OŚCIEŻNICA		- kolor kontrastujący z kolorem ścian	- kolor kontrastujący z kolorem ścian	
ZAMEK		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	
KLAMKA		- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	
ŚWATŁO PRZEJŚCIA DRZWI [cm]		180 x 200	120 x 200	
OTWÓR KONSTRUKCYJNY [cm]		241 x 212	161 x 210	
POWIERZCHNIA [m ²]		4,99m ²	3,31m ²	
EI	EI30	-	-	
	EI60	-	TAK	
SAMOZAMYKACZ		-	TAK - nawierzchniowy	
ELEKTROTRZYMACZ		-	-	
ELEKTROZACZEP		-	-	
DYMOSZCZELNE		-	-	
KONTAKTRON		-	-	
OKUCIA ANTYPANICZNE		TAK	TAK	
KONTROLA DOSTĘPU		-		
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (Rw)		35dB	35dB	
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ		<1,3 W/(m²·K)	<1,3 W/(m²·K)	
UWAGI		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	

- UWAGI:**
- Podano wymiar drzwi w świetle przejścia - wymiar zewnętrzny ościeżnicy oraz wymiar w świetle muru po ustaleniach z dostawcą drzwi.
 - Samozamykacze wg opisów - co do zasady należy stosować we wszystkich drzwiach z komunikacji do pomieszczeń
 - Na klamce / szyldzie należy umieścić opis / numer pomieszczenia w języku Braille'a
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji
 - Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach
 - **Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie**



PRACOWNIA AUTORSKA

PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Investor:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122

Obiekt:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYNÓW"
02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122

Treść rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Branża:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja

Gen. projektant
Nr uprawnień

Nazwisko

mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK
UAN 293/84

mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK
MPOIA/052/2024

Zespół projektowy architektury

mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI
mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK
mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ

Sprawdził
Nr uprawnień

mgr inż. arch. WŁADYSŁAW SIKORA
RP - Upr. 140/91

Skala

Data

MARZEC 2026

Nr rysunku

AR-3.03b