
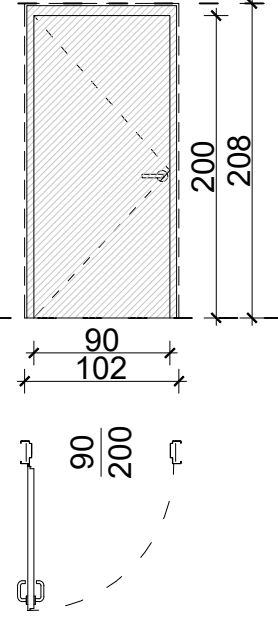
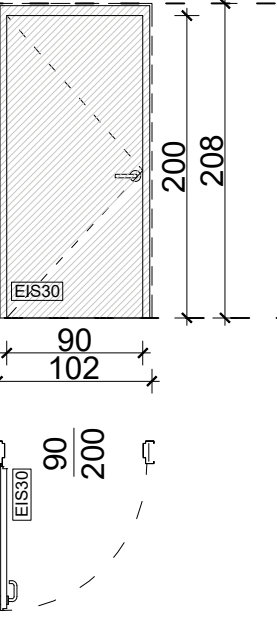
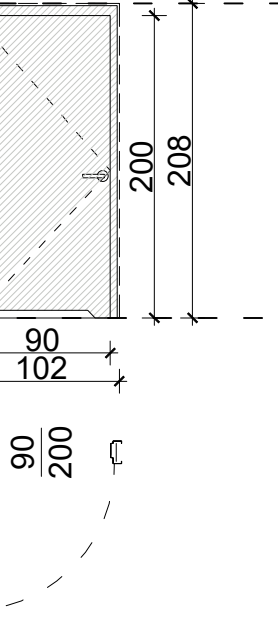
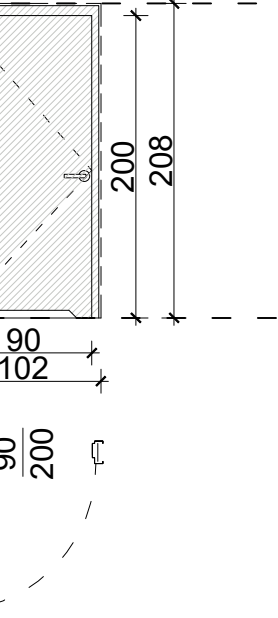
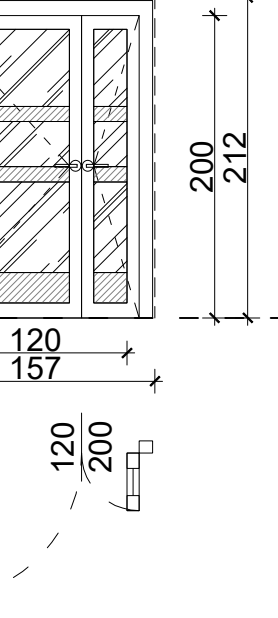
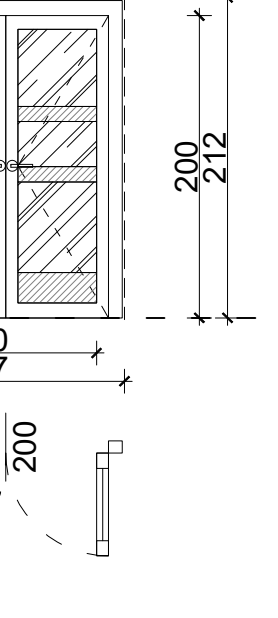
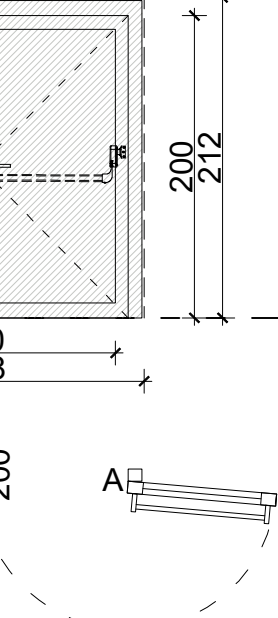
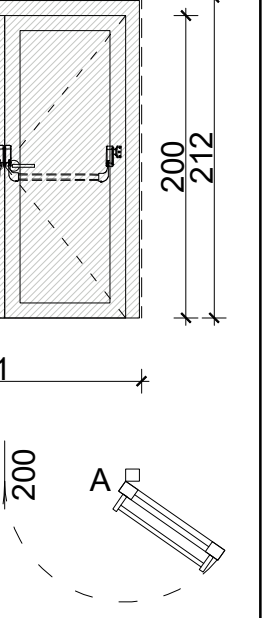


ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - ROZBUDOWA

OZNACZENIE DRZWI		DW1		DW1*		DW2		DW2*		DW3		DW4		DW5		DW6	
SCHEMAT																	
OZNACZENIE PRAWE/LEWE		L	P	L	P	L	P	L	P	DWUSTRONNE		DWUSTRONNE		DWUSTRONNE		DWUSTRONNE	
ILOŚĆ	POZIOM ±0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1		-		-	
	POZIOM+3,60	-	-	-	-	-	-	-	1	1		-		3		1	
	POZIOM+6,60/+7,20	-	2	-	2	-	2	-	-	1		-		-		-	
	POZIOM+10,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
SUMA		-	2	2	2	-	2	-	1	2		1		3		1	
LOKALIZACJA		R2.11, R2.12		R2.01b, R2.02, R2.03b, R2.04		R2.01a, R2.03a		R1.03		RK2		RK1		R1.02a		R1.02a	
OPIS		- drzwi okleinowane - przylgowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi okleinowane - przylgowe - uszczelka progowa – ruchoma - kratka wentylacyjna ≥ 220cm ² - odporne na wilgoć - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi okleinowane - przylgowe - uszczelka progowa – ruchoma - kratka wentylacyjna ≥ 220cm ² - odporne na wilgoć - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi okleinowane - przylgowe - uszczelka progowa – opadająca - kratka wentylacyjna ≥ 220cm ² - odporne na wilgoć - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi aluminiowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi aluminiowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi aluminiowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi aluminiowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe	
KOLOR		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy	
SKRZYDŁO		- skrzydło pełne		- skrzydło pełne		- skrzydło pełne		- skrzydło pełne		- skrzydła przeszklone		- skrzydła przeszklone		- skrzydła pełne		- skrzydła pełne	
OŚCIEŻNICA		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe		- ościeżnica stała - uszczelnienie obwodowe	
ZAMEK		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy		- 1 zamek - wkładka patentowa		- 1 zamek - wkładka patentowa		- rozeta z blokadą WC		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	
KLAMKA		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / okucia antypaniczne - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / okucia antypaniczne - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	
ŚWATŁO PRZEJŚCIA DRZWI [cm]		90 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200		120 x 200		150 x 200		180 x 200		150 x 200	
OTWÓR KONSTRUKCYJNY [cm]		102 x 208		102 x 208		102 x 208		157 x 212		157 x 212		187 x 212		176 x 212		176 x 212	
POWIERZCHNIA [m ²]		2,04m ²		2,04m ²		2,04m ²		2,04m ²		3,18m ²		3,79m ²		4,43m ²		4,29m ²	
EI	Ei30	-		TAK		-		-		-		-		-		-	
	Ei60	-		-		-		-		TAK		-		-		-	
SAMOZAMYKACZ		-		TAK - nawierzchniowy		TAK - nawierzchniowy		TAK - nawierzchniowy		TAK - nawierzchniowy		-		-		-	
ELEKTROTRZYMACZ		-		-		-		-		-		-		-		-	
ELEKTROZACZEP		-		-		-		-		-		-		-		-	
DYMOSZCZELNE		-		TAK		-		-		-		-		-		-	
KONTAKTRON		-		-		-		-		-		-		-		-	
OKUCIA ANTYPANICZNE		-		-		-		-		-		-		TAK		TAK	
KONTROLA DOSTĘPU		-		-		-		-		-		-		-		-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (Rw)		35dB		-		-		-		-		-		35dB		35dB	
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ		-		-		-		-		-		-		-		-	
UWAGI		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	

- UWAGI:**
- Podano wymiar drzwi w świetle przejścia - wymiar zewnętrzny ościeżnicy oraz wymiar w świetle muru po ustaleniach z dostawcą drzwi.
 - Samozamykacze wg opisów - co do zasady należy stosować we wszystkich drzwiach z komunikacji do pomieszczeń
 - Na klamce / sztyldzie należy umieścić opis / numer pomieszczenia w języku Braille'a
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji
 - Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach
 - **Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie**

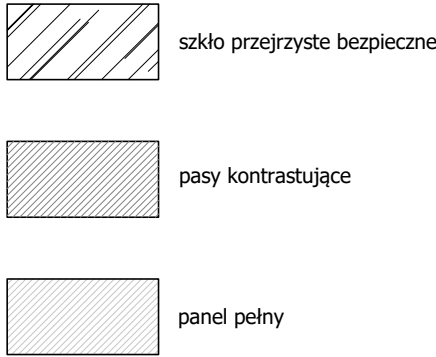

PRACOWNIA AUTORSKA PAB			
PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO			
Investor:	Funkcja	Nazwisko	Podpis
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5	Gen. projektant Nr uprawnień	mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK UAN 293/84	
URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122	Zespół projektowy architektury	mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK MP/01A/052/2024	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALLI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYNÓW" 02-781 WARSZAWA, UL. PIŁECKIEGO 122	Sprawił	mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ	
Treść rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH	Nr uprawnień	mgr inż. arch. WŁADYSŁAW SIKORA RP - Upr. 140/91	
Branda: ARCHITEKTURA	Skala	Data	Nr rysunku
PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	MARZEC 2026	AR-3.04a