

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Budowa zewnętrznego kotła gazowego wraz z instalacjami w Ostrowie Lubelskim”.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Gmina Ostrów Lubelski - przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie


Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji branży elektrycznej wraz z przedmiarami.

Odpowiedź:

Nie sporządzono oddzielnego opracowania elektrycznego dla branży elektrycznej. W dokumentacji projektowej znajduje się punkt dotyczący instalacji elektrycznej. Do zasilenia kotła należy doprowadzić kabel YKY ŻO 3x2,5mm.

Instalacja elektryczna

Zasilenie projektowanego zewnętrznego kotła gazowego 1-fazowe, zasilenie elektryczne doprowadzić należy z istniejącego złącza kablowego.

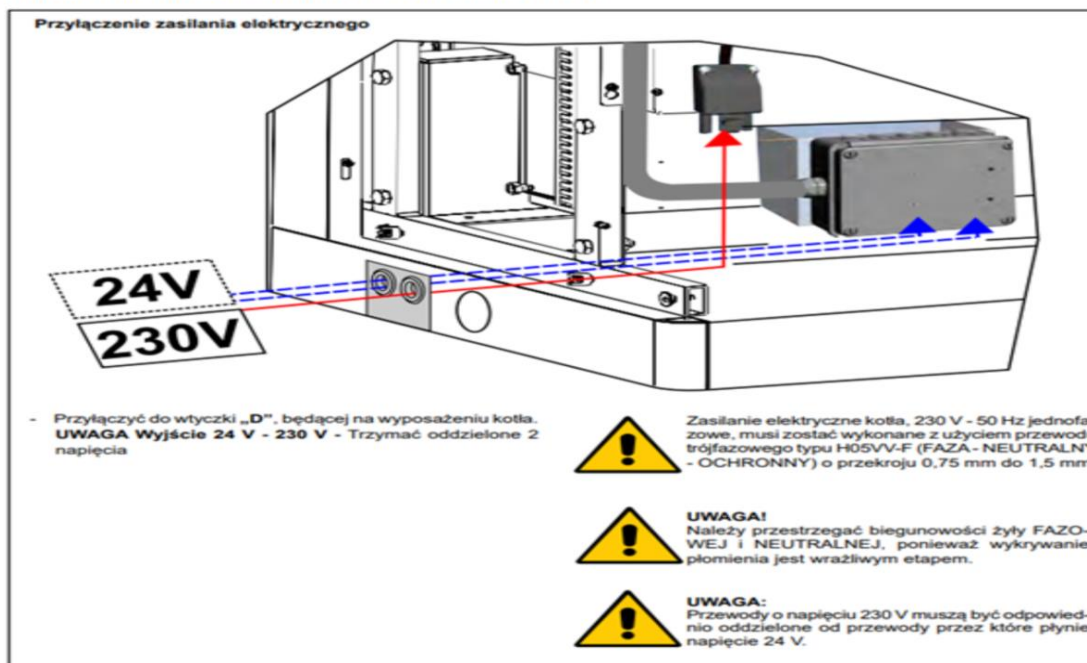

Projektowany kocioł gazowy należy zabezpieczyć poprzez rozprowadzenie instalacji uziemiającej. Źródło ciepła dostarczane jest wraz z urządzeniem sterującym. Sterownik kotła gazowego należy umieścić w studzienie ciepłowniczej. Przewody sterowania, prowadzone w gruncie do pomp obiegowych.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

mgr Włodzimierz Kołton