
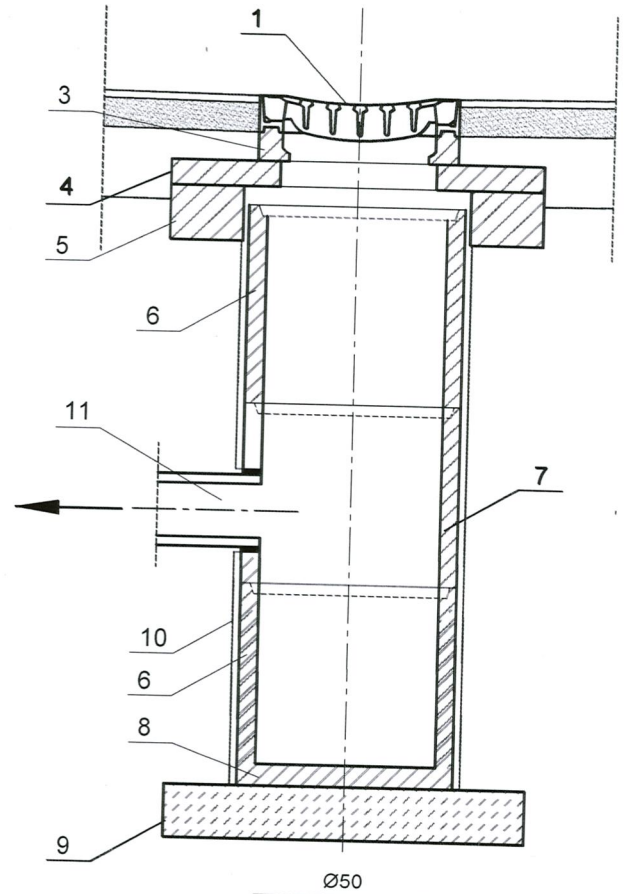


SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

TEREN UTWARDZONY
zg. z projektem branży drogowej

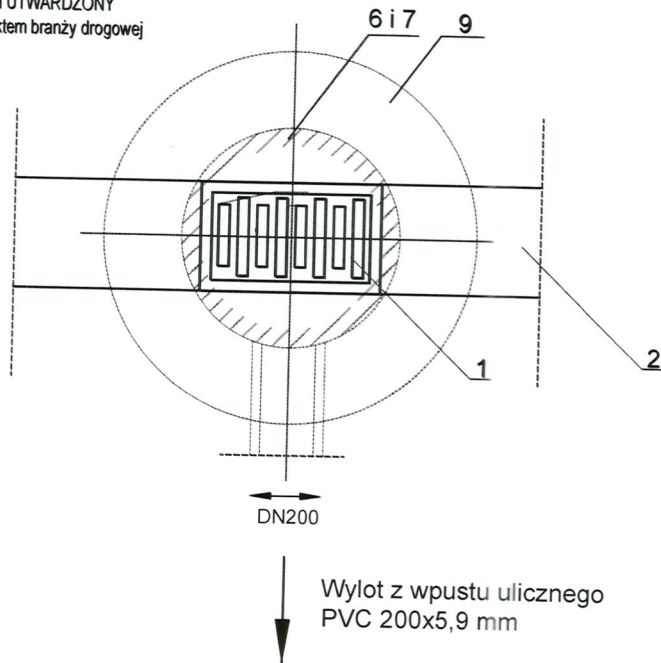

OZNACZENIA:

1. Wpust żeliwny 400x600
wg PN-EN 124 z żeliwa szarego klasa obciążenia D400
2. Projektowana drogowa
3. Pierścień dystansowy (wysokość uzależniona od zagłębienia)
4. Pokrywa betonowa pod wpust
5. Pierścień odcciążający
6. Krąg betonowy Ø500 mm
7. Krąg betonowy Ø500 mm z otworem i przejściem
szczelnym Ø200 mm
8. Podstawa monolityczna Ø500/500mm
9. Podbudowa studni betonowej - nienaruszony
grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm
10. Izolacja przeciwwilgociowa
11. Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC Ø200

nazwa i adres obiektu budowlanego URZĄD GMINY W BARTOSZYCACH PLAC ZWYCIĘSTWA 2 11-200 BARTOSZYCE			
inwestor URZĄD GMINY W BARTOSZYCACH PLAC ZWYCIĘSTWA 2 11-200 BARTOSZYCE		faza PROJEKT TECHNICZNY ZEWN. KAN. DESZCZOWEJ	
projektant specjalności sanitarnej mgr inż. KAROLINA BARTKOWIAK nr ew. WKP/C139/POOS/10 UPR. BUD. B/O DO PROJ. W SPEC. SANITARNEJ	data 15.03.2022	podpis 	skala -
tytuł rysunku SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO	nr rysunku PZT04		