
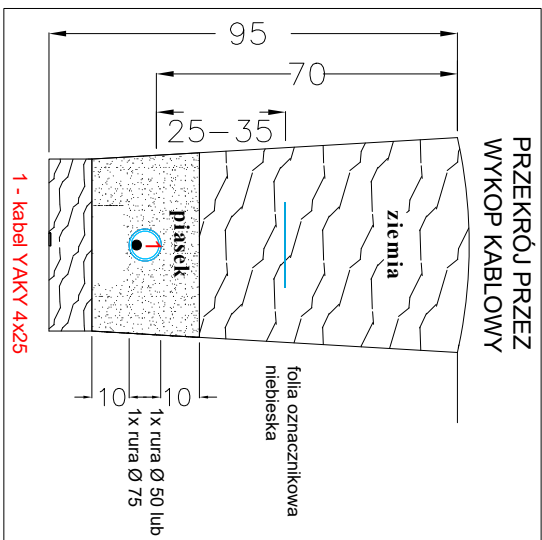
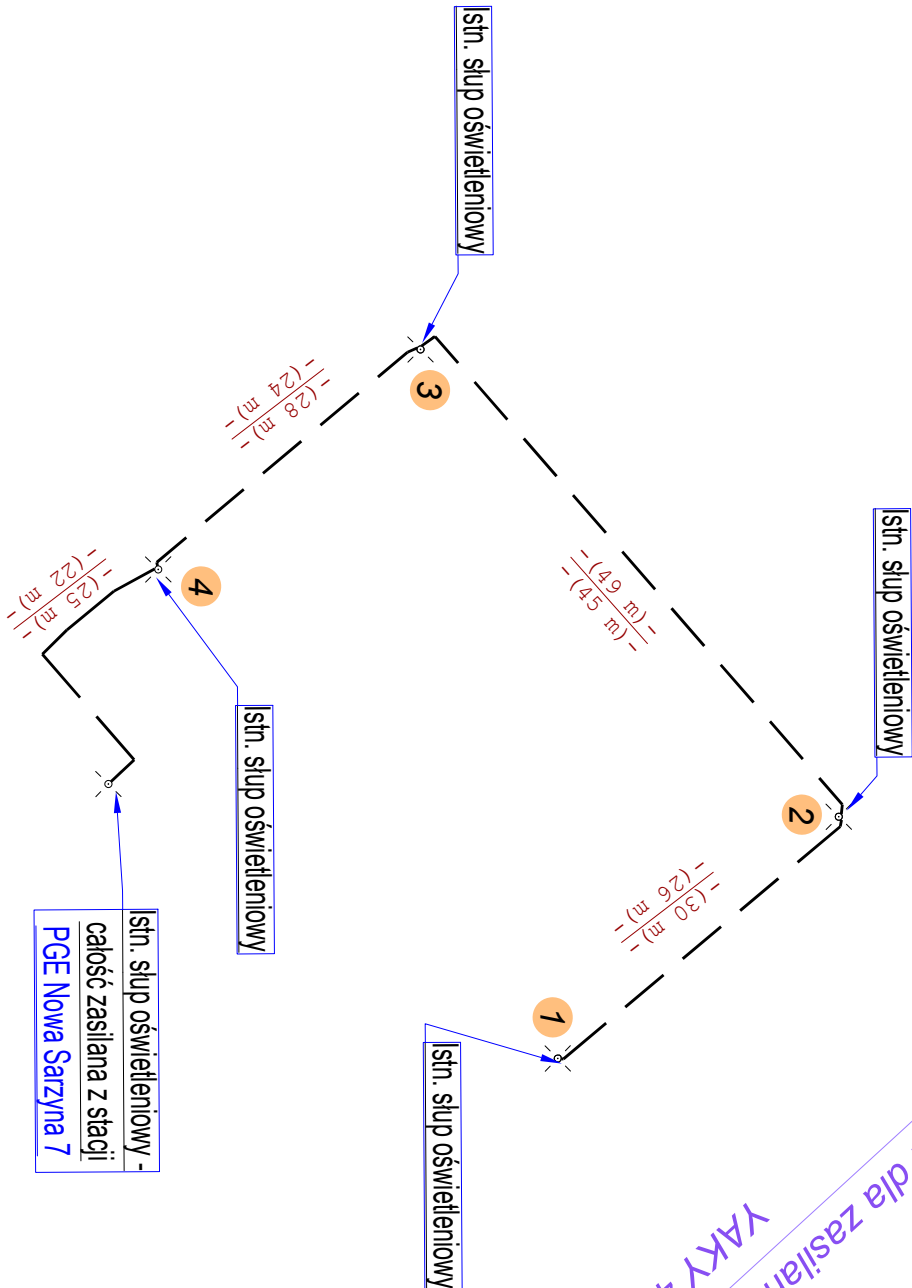


ISTN. SZAFK OŚWIETLZENIA ULICZNEGO

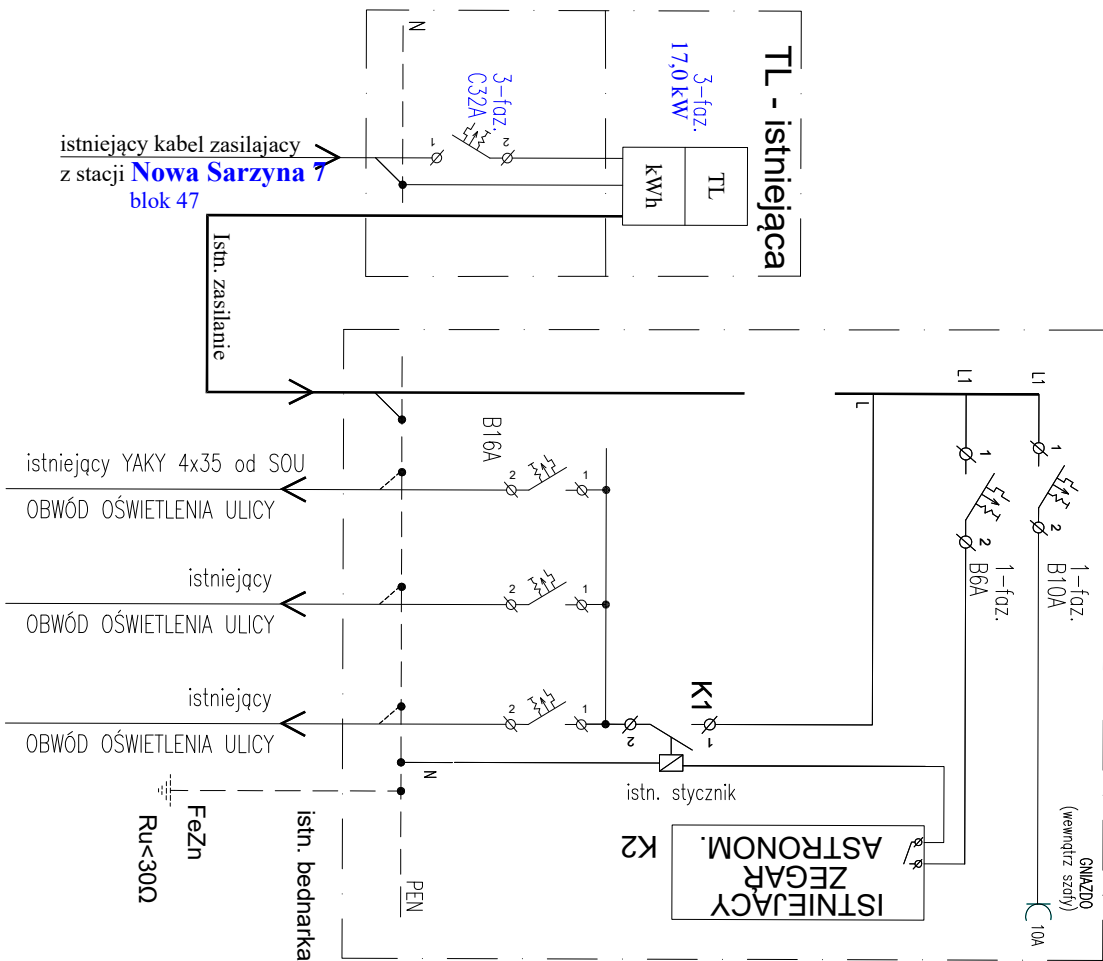

Zasilanie z stacji transformatorowej nr S10-633 Nowa Sarzyna 7 Blok 47.

Istniejący system Linowy TN-C

System ochrony przeciwporażeniowej "Szybkie Wyłączenie Zasilania"

Ospzręt linii nN wg. Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dyst

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy, poprzecznicę przekomem kontroli, a prace prowadzić
2. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy, poprzecznicę przekomem kontroli, a prace prowadzić
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przeność prace i uzgodnić kółkę z
4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przeność prace i uzgodnić kółkę z

LEGENDA

- prof. kabel YAK25 sieci oświetlenia terenu (na całej dł. w nurze ostrownej)
- długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi
- długość wykopu
- n_fazy w obwodzie

PROKADIA

Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 9930385269, Regon: 240862075
prokadia@prokadia.pl

OBJEKT PODBUDOWA SŁUPOWA		PROJEKTOWAŁ br. elektryczno		mgr inż. Marcin Tront nr upr. SŁK/3640/PWOE/11	
NAZWA PROJEKTU Budowa instalacji oświetlenia na działce ewid.302/11 w Nowej Sarzynie					
RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ		SPRĄDZIK br. elektryczno		inż. Krystian Tront nr upr. 189/98	
INWESTOR Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna					
LOKALIZACJA Nowa Sarzyna, ul. Jordana, 37-310; działki: 302/11, 302/14.					
SKALA: -----		DATA: 25.11.2025		NR RYSUNKU: E-03	

Projektowany kabel dla zasilania istn. słupów L=132m,
YAKY 4x25