

Zasilanie z stacji transformatorowej nr SI0-800 Sarzyna 25.




Istniejący system Liniowy TN-C

System ochrony przeciwporażeniowej "Szybkie Wyłączenie Zasilania"

Osprzęt linii nN wg. Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dyst.

UWAGI

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolidzję z właściwymi służbami technicznymi.

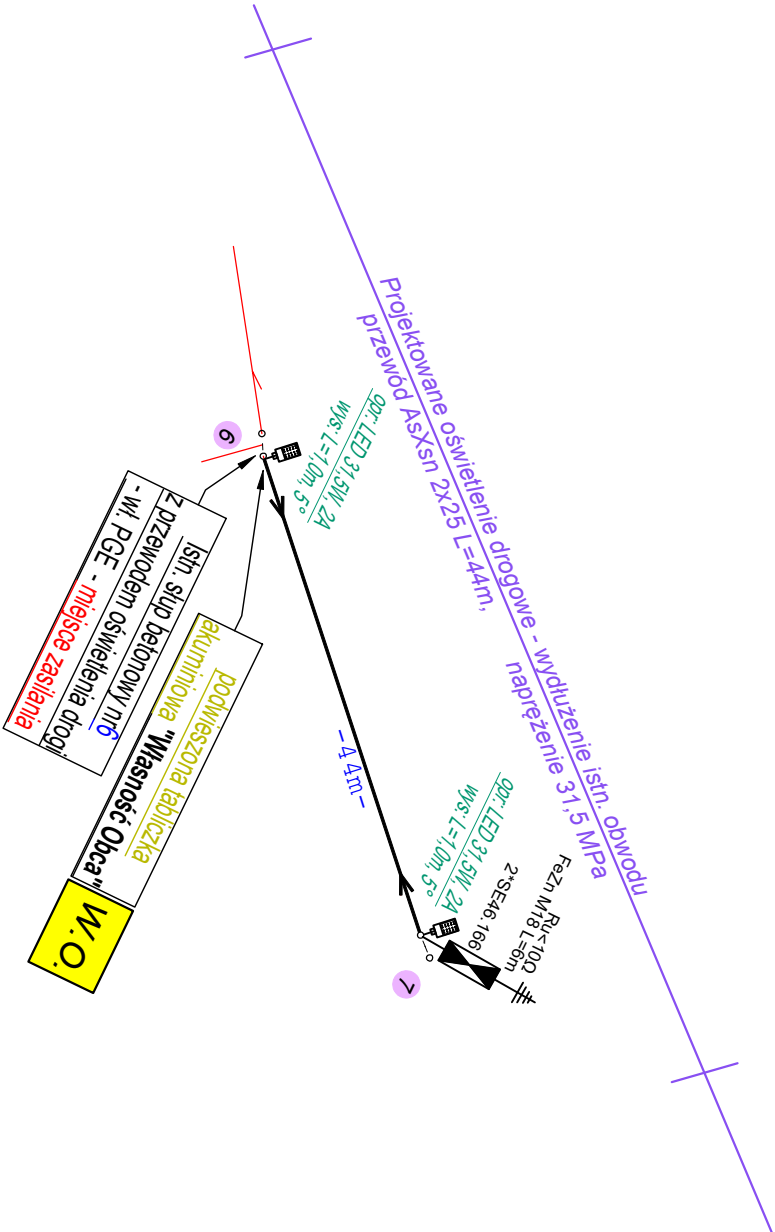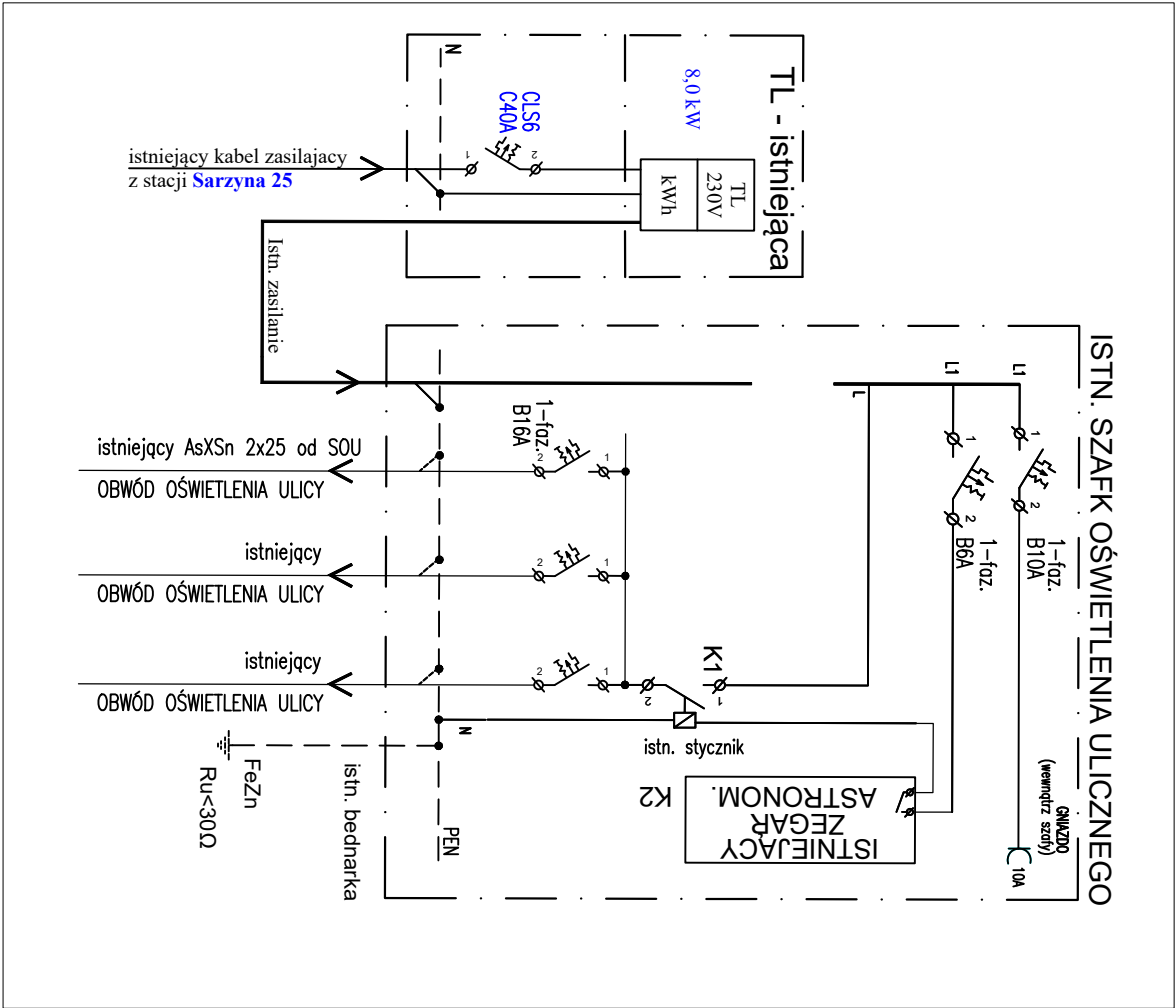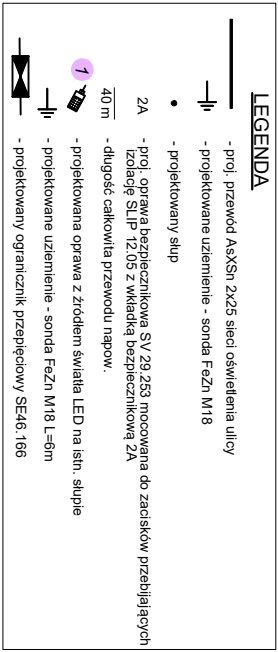

Podwieszenie na istniejącej podbudowie słupowe - poza Zgłoszeniem i Pozwoleniem.

PROKADIA			
Ligonia 3H, 44-351 Turza Ślaska NIP: 9930385269, Regon: 240862075 prokadla@prokadla.pl			
OBIEKT	OSWIETLENIE DROGOWE	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWDE/11
NAZWA PROJEKTU	Budowa instalacji oświetlenia drogowego na istniejącej podbudowie słupowej.	SPRAWDZIŁ	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
RYSUJEK	SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	P4/Z6	
INWESTOR	Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna		
LOKALIZACJA	Ruda Łancucka, dr. gmina 37-310; działki: 240, 241 - obręb 0001.		
SKALA:	-----	DATA:	1.09.2025
		NR RYSUNKU:	E-03