

Zasilanie z stacji transformatorowej nr SI0-621 Łukowa 2 Mieczarnia.




Istniejący system Liniiowy TN-C

System ochrony przeciwporażeniowej "Szybkie Wyłączenie Zasilania"

Osprzęt linii nN wg. Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dystr.

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie wykazanego na mapach przewoź prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

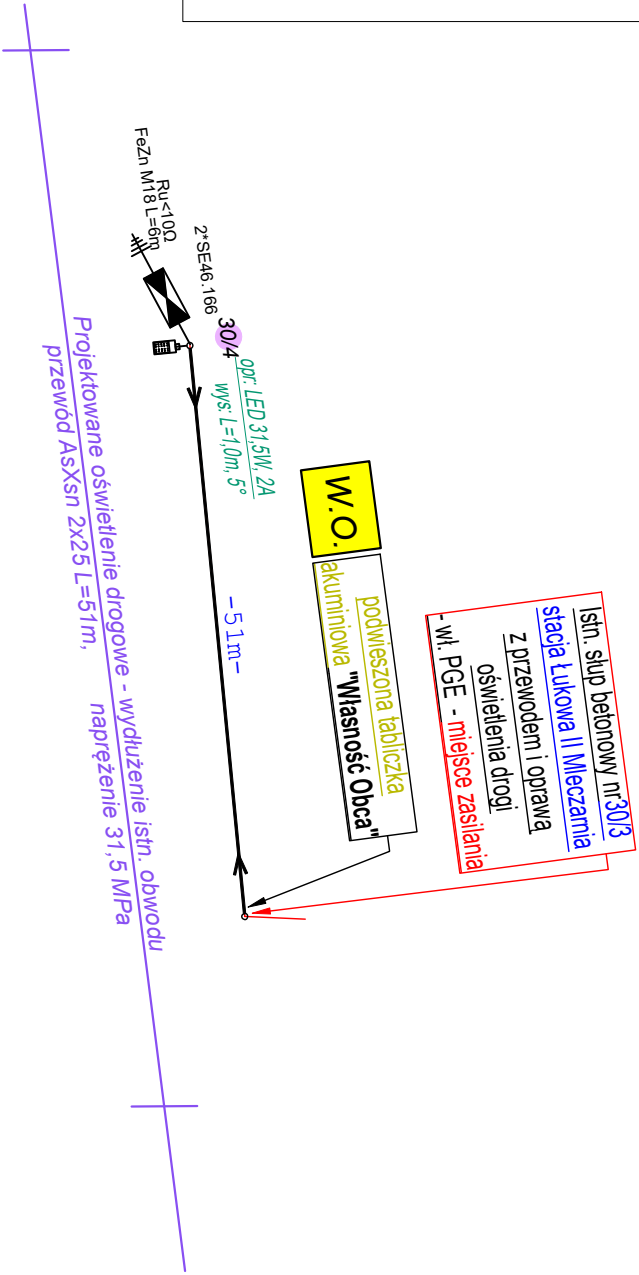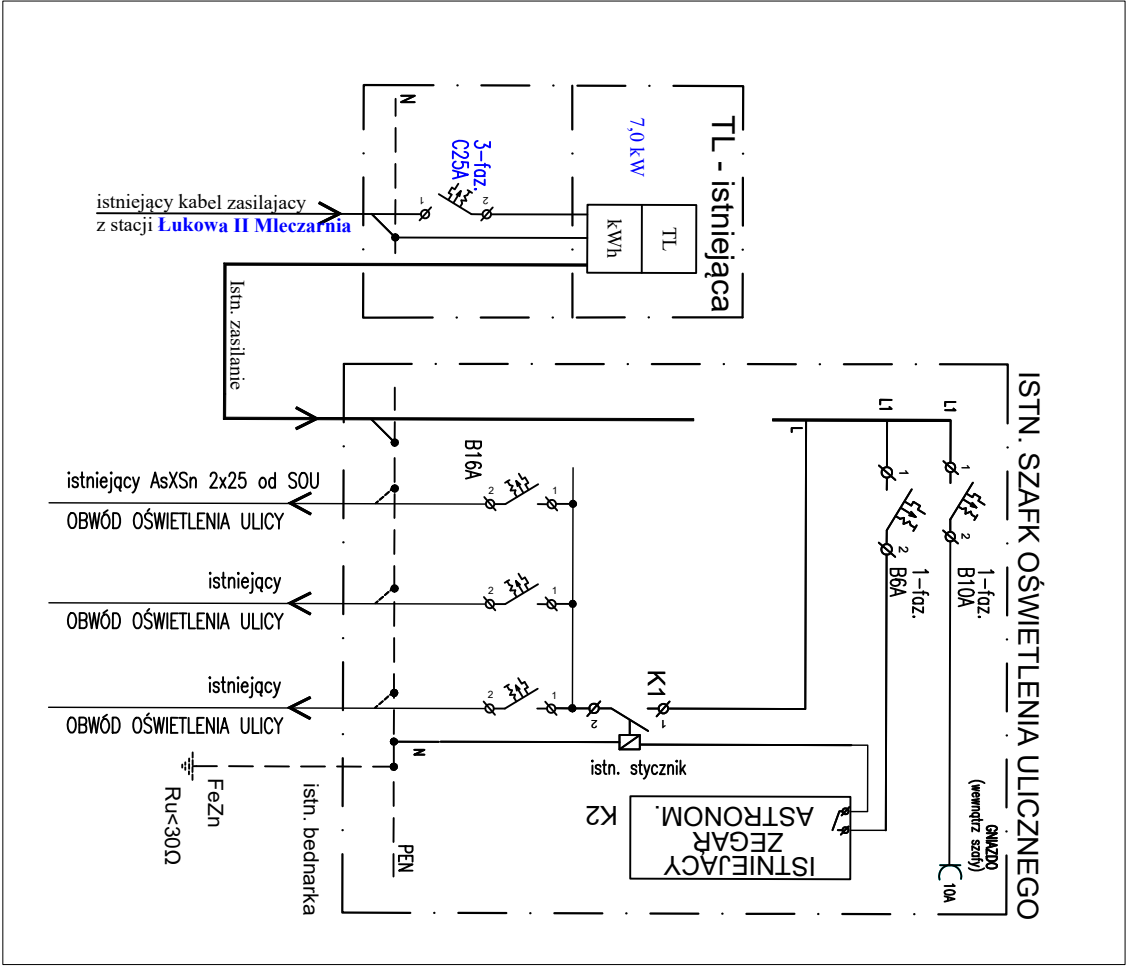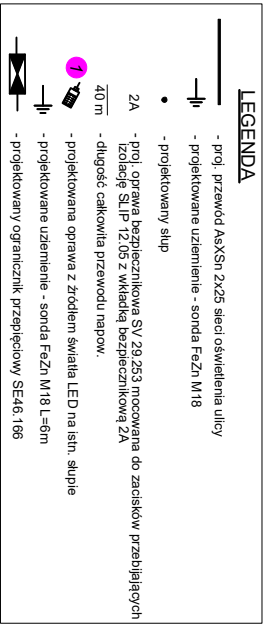

Podwieszenie na istniejącej podbudowie słupowe - poza Zgłoszeniem i Pozwoleniem.

PROKADIA Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 9830385269, Regon: 240862075 prokadia@prokadia.pl			
OBIEKT OŚWIETLENIE DROGOWE		PROJEKTOWAŁ br. elektryczno	
NAZWA PROJEKTU Budowa instalacji oświetlenia drogowego na istniejącej podbudowie słupowej.		mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11	
RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ		SPRAWDZIŁ br. elektryczno	inż Krystian Tront nr upr. 189/98
INWESTOR Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna		P4/Z7	
LOKALIZACJA Ruda Łanćucka, dr. gmina 37-310; działki: 718, 719/2 – obręb 0001.			
SKALA: -----	DATA: 1.09.2025	NR RYSUNKU: E-03	