

Zasilanie z stacji transformatorowej nr S10-637 _Sarżyna 27 Ruda Łańcucka Szkoła.




Istniejący system Liniowy TN-C

System ochrony przeciwporażeniowej "Szybkie Wyłączenie Zasilania"

Osprzęt linii nN wg. Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dyst.

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzecznić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

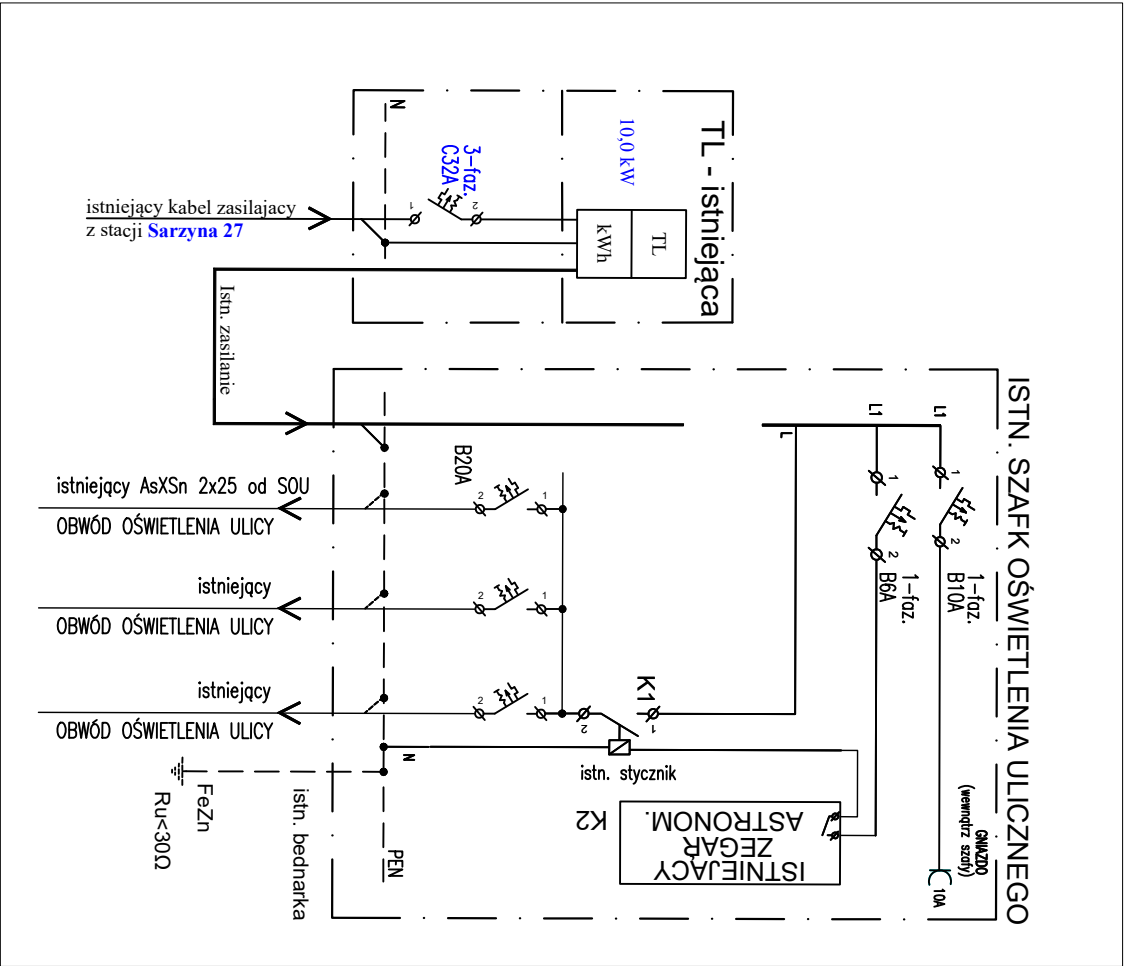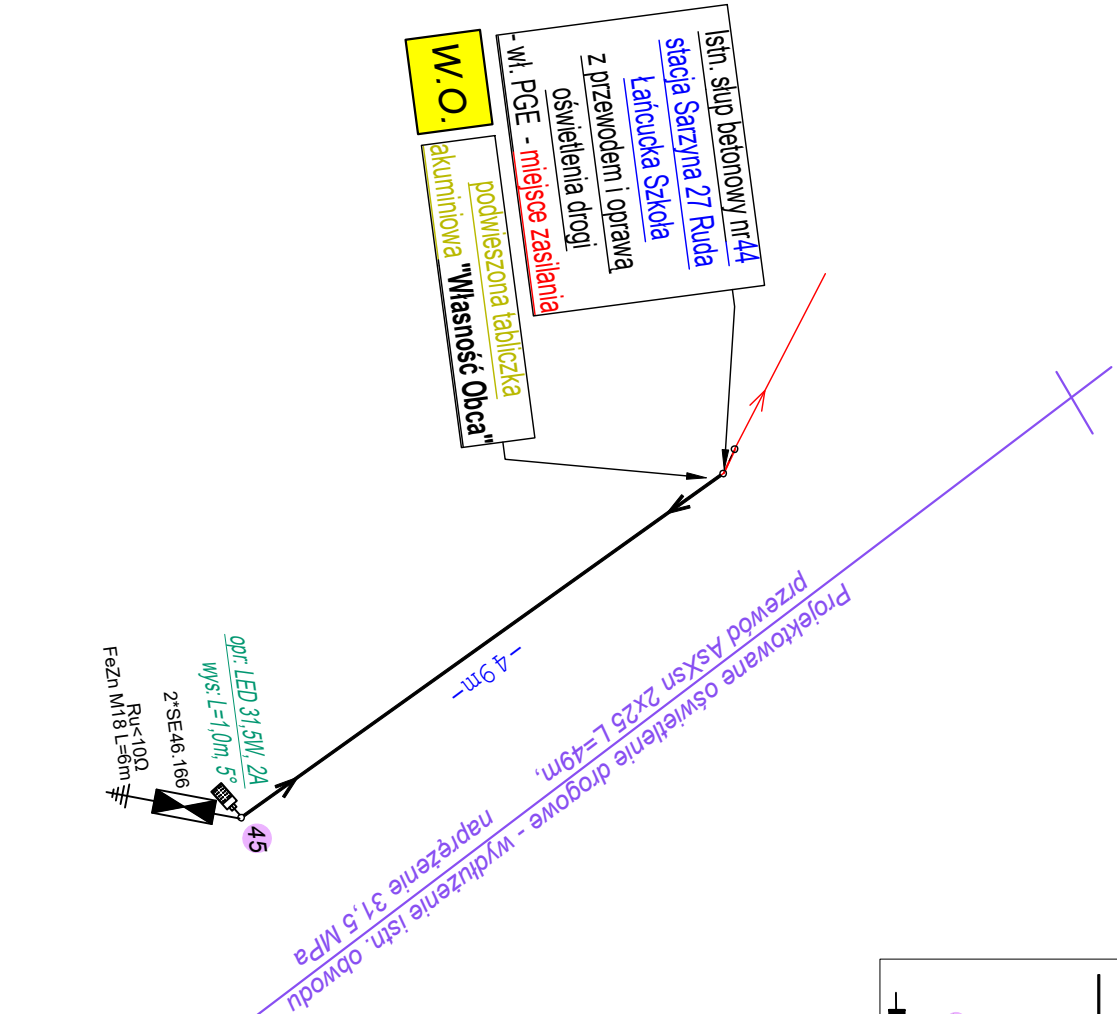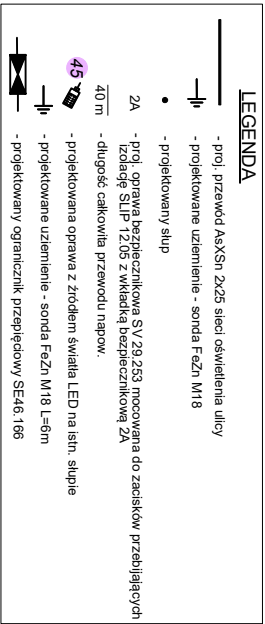

Podwieszenie na istniejącej podbudowie słupowe - poza Zgłoszeniem i Pozwoleniem.

PROKADIA Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 9030385289, Regon: 240862075 prokadia@prokadia.pl			
OBIEKT	OSWIETLENIE DROGOWE	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Tront br. elektryczno nr upr. SLK/5640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU	Budowa instalacji oświetlenia drogowego na istniejącej podbudowie słupowej.		
RYSYNEX	SPRAWDZIŁ inż. Krystian Tront br. elektryczno nr upr. 189/98		
SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ		P4/28	
INWESTOR	Gmina Nowa Sarżyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarżyna		
LOKALIZACJA	Ruda Łańcucka, dr. gmina 37-310; dziki: 598/4, 599/4, 599/5		
SKALA:	-----	DATA:	1.09.2025
NR RYSUNKU:		E-03	