

Zasilanie z stacji transformatorowej nr S10-971 Tarnogóra 4




Istniejący system Linowy TN-C

System ochrony przeciwporażeniowej "Szybkie Wyłączenie Zasilania"

Osprzęt linii nN wg. Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dyst.

UWAGAI

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy, poprzeczyć przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać założeń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przewać prace i uzgodnić kolidzję z właściwymi służbami technicznymi.

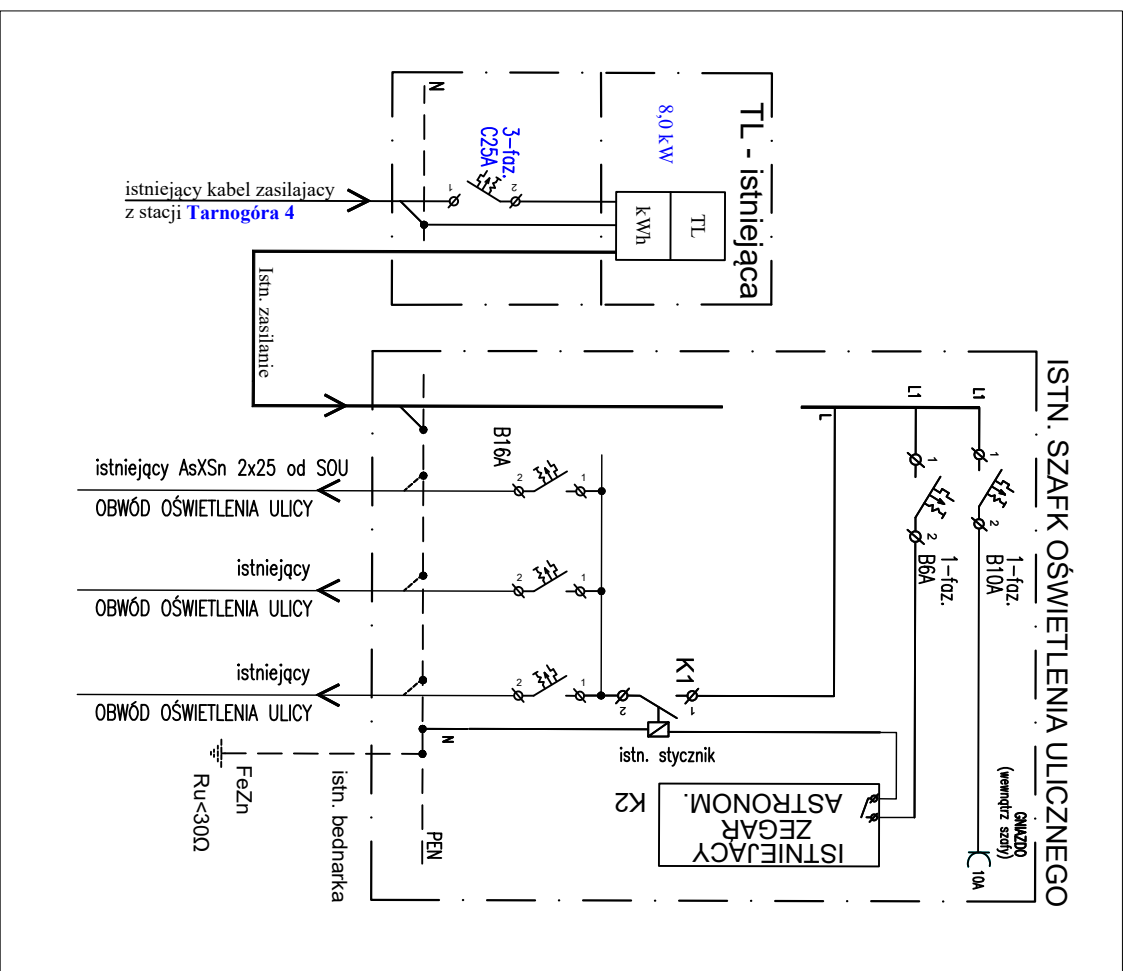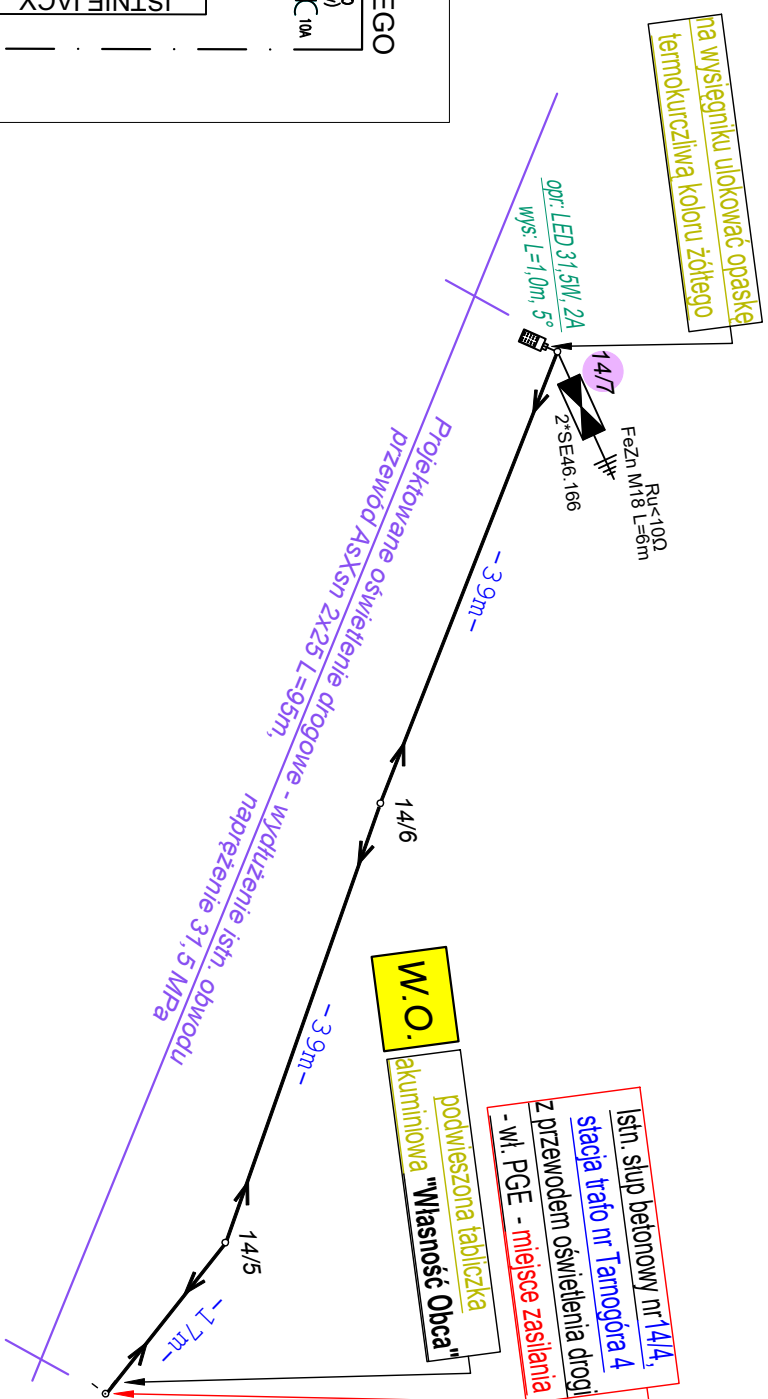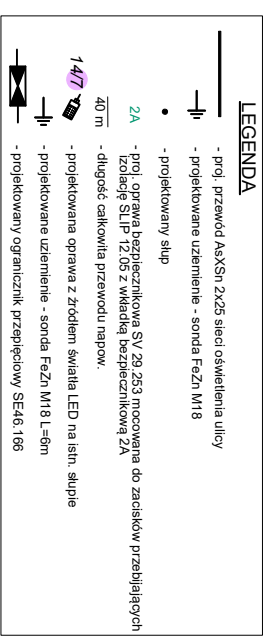

Podwieszenie na istniejącej podbudowie słupowe - poza Zgłoszeniem i Pozwoleniem

PROKADIA	
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 99303385269, Regon: 240862075 prokadia@prokadia.pl	
OBJEKT OSWIECLENIE DROGOWE	PROJEKTOWAŁ br. elektryczno
NAZWA PROJEKTU Budowa instalacji oświetlenia drogowego na istniejącej podbudowie słupowej.	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	SPRAWDZIŁ br. elektryczno
INWESTOR Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
LOKALIZACJA Tarnogóra, dr. gminna 37-310; działki 1361, 1360, 1359, 1358. obręb: 0008	P4/Z10
SKALA: -----	DATA: 1.09.2025
NR RYSUNKU: E-03	