
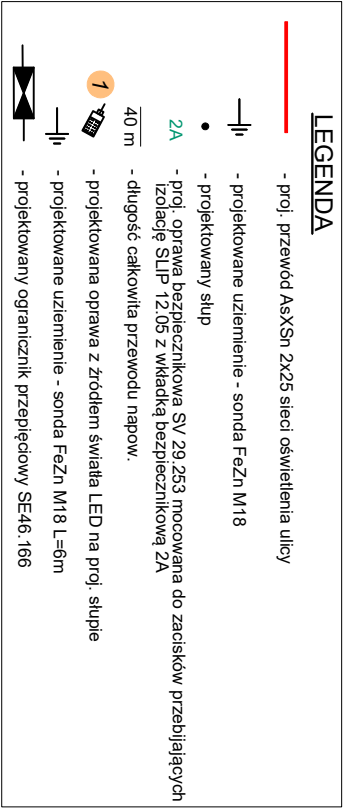
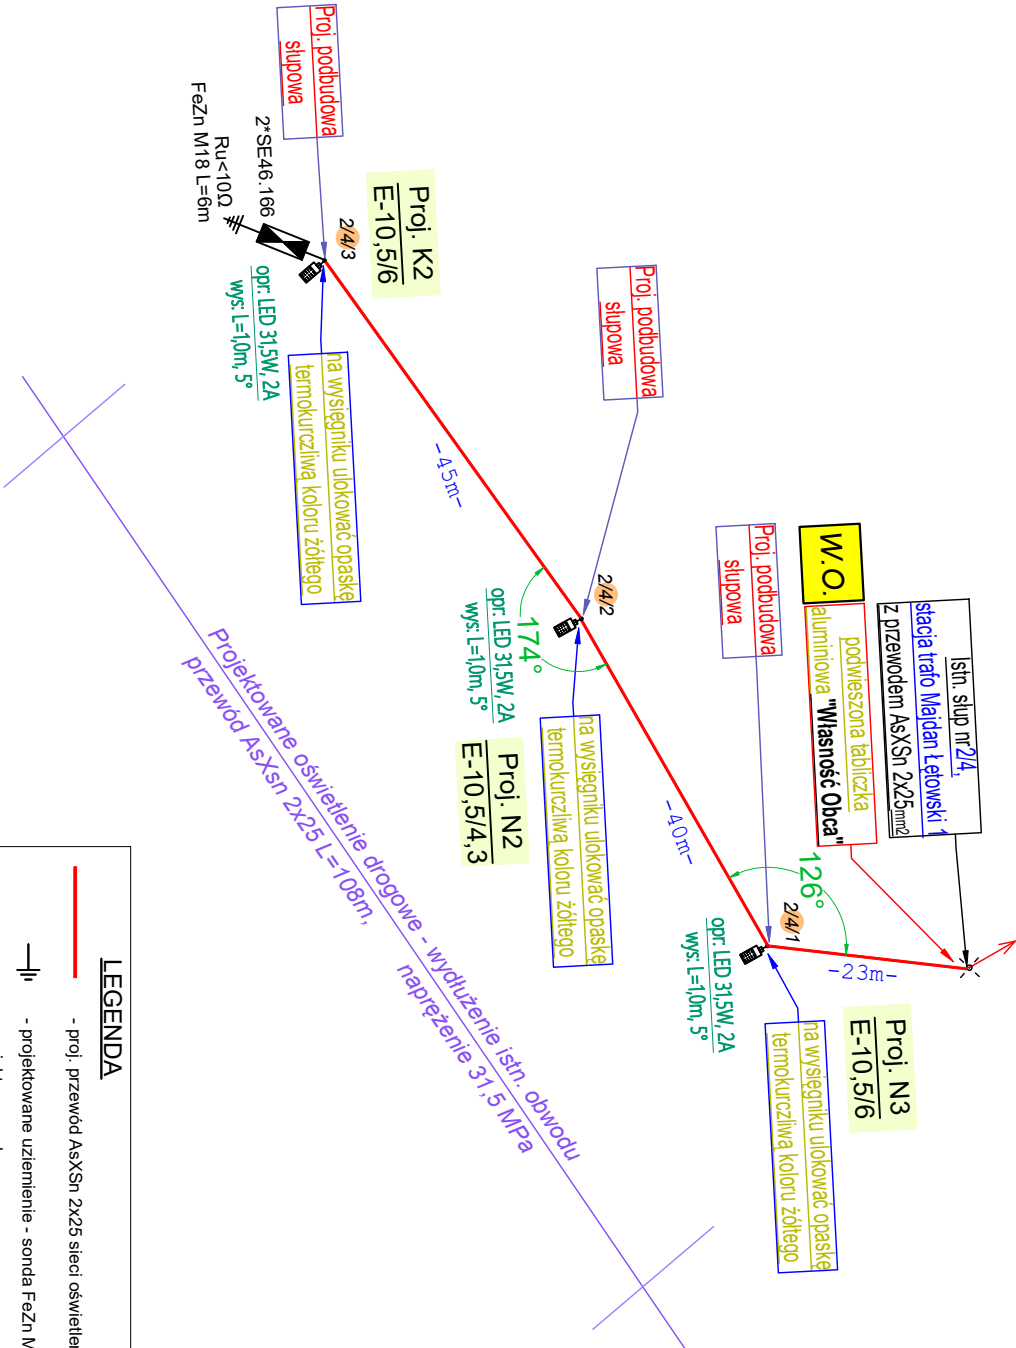


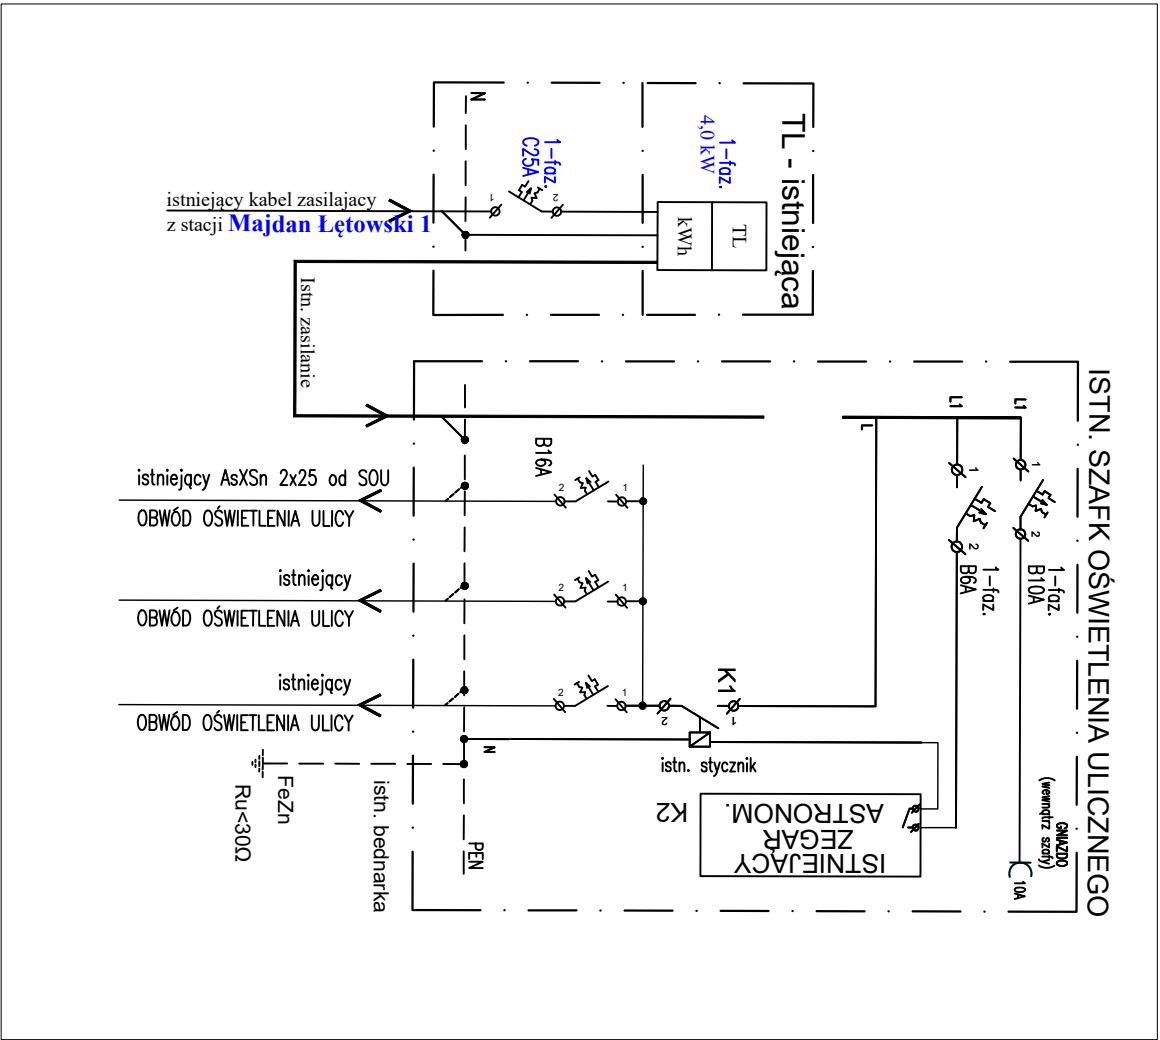

Zasilanie z stacji transformatorowej nr SIO-624 Majdan Łętowski 1

Istniejący system Liniiowy TN-C

System ochrony przeciwporażeniowej "Szybkie Wyłączenie Zasilania"

Osprzęt linii nN wg: Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dystr.

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez, które przechodzą inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

PROKADIA					
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 9930385269, Regon: 240862075 prokadia@prokadia.pl					
OBIEKT PODBUDOWA SŁUPOWA		PROJEKTOWAŁ br. elektryczno		mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11	
NAZWA PROJEKTU Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV - Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej o nr ewid. 3262 w Łętowni		SPRACUJĄCY br. elektryczno		inż. Krystian Tront nr upr. 189/98	
RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ					
INWESTOR Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna		P2/29			
LOKALIZACJA Łętownia, dr. gminna 37-310; działki: 3262, 3269/4; obręb 0006.					
SKALA: -----		DATA: 25.11.2025		NR RYSUNKU: E-03	