
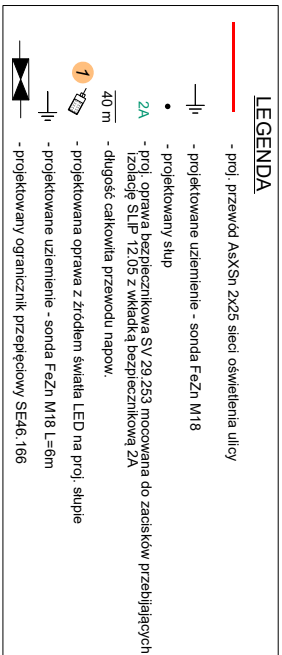


Istniejący system Liniiw TN-C

Osprzęt linii nN wg. Standardów technicznych kabli i przewodów w PGE Dystr

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przeszycząc zaizolację podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez, które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przewziąć prace i uzgodnić kolidżę z właściwymi służbami technicznymi.

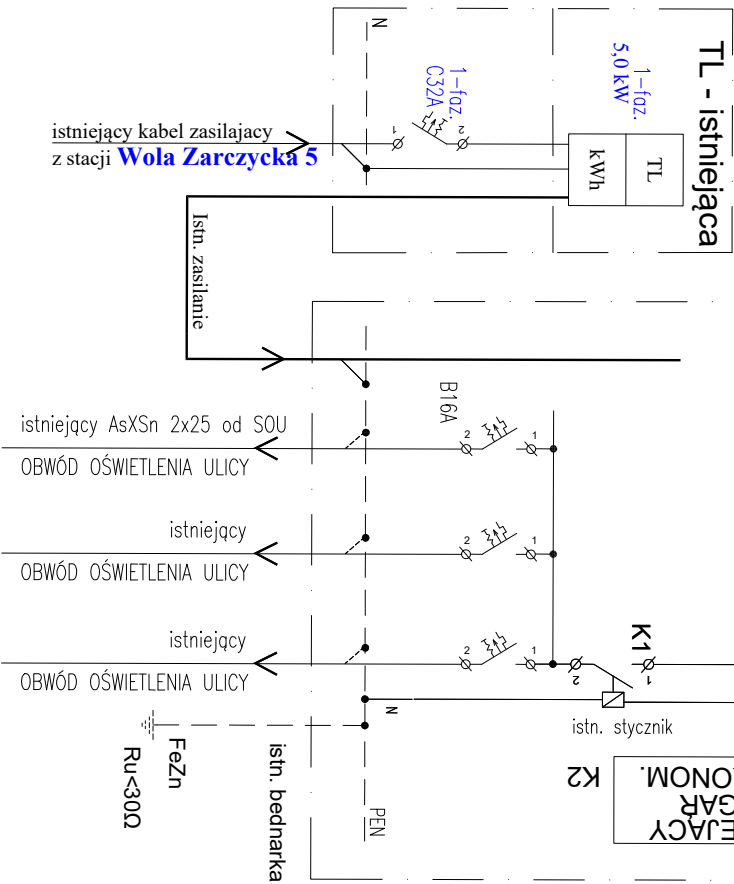

PROKADIA			
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 9930385269, Regon: 240862075 prokadia.pl			
OBIEKT I PODBUDOWA SŁUPÓWA	NAZWA PROJEKTU Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej o nr ewid. 1819 w Woli Zarzeczkiej.		
RYSUNEK			
SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,			
INWESTOR	Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37–310 Nowa Sarzyna	SPRAWDZIŁ br.: elektryczno	inż Krystian Tront nr upr.: 189/98
LOKALIZACJA	Wola Zarzeczka, dr. gminna 37–310; działki: 1822, 1823; obręb 0009.		
SKALA:	-----	DATA: 25.11.2025	NR RYSUNKU: E-03