


Profil - skrzyżowanie proj. lini oświetlenia z drogą

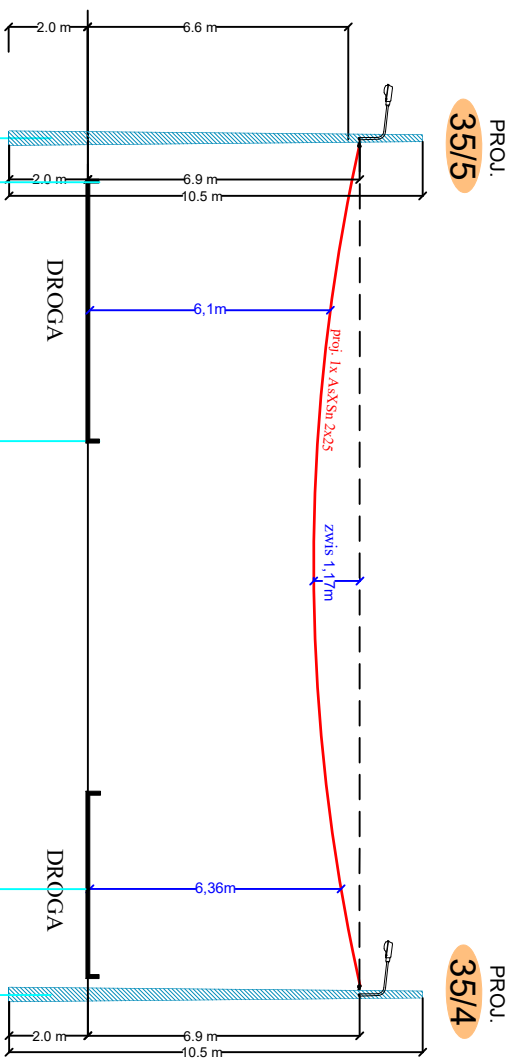

Rozm. perforacyjna 170 mm x 170 mm	
Rzeczne terenu szmige	170.5 170.6
Odcinki	0.00 1.10 6.60 18.80 21.74

UWAGA

1. Przy podwieszaniu linii zachować wysokość min. 5,0m nad drogami i co najmniej 4m nad wjazdami do posesji.

PROKADIA

Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 9930385269, Regon: 240862075
prokadla@prokadla.pl

OBIEKT PODBUDOWA SŁUPOWA		PROJEKTOWAŁ br. elektryczno		mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11	
NAZWA PROJEKTU Budowa podbudowy słupowej dla linii elektroenergetycznej w miejscowości Sarzyna		SPRAWDZIŁ br. elektryczno		inż Krystian Tront nr upr. 189/98	
RYSUNEK PROFIL - SKRZYŻOWANIE					
INWESTOR	Gmina Nowa Sarzyna, ul. M. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna	P2/Z1			
LOKALIZACJA	Sarzyna, dr. gminna 37-310; działki: 1116, 1117, 1118 – obręb 0003.				
SKALA:	1:200	DATA:	4.02.2026	NR RYSUNKU: E-04/1	