


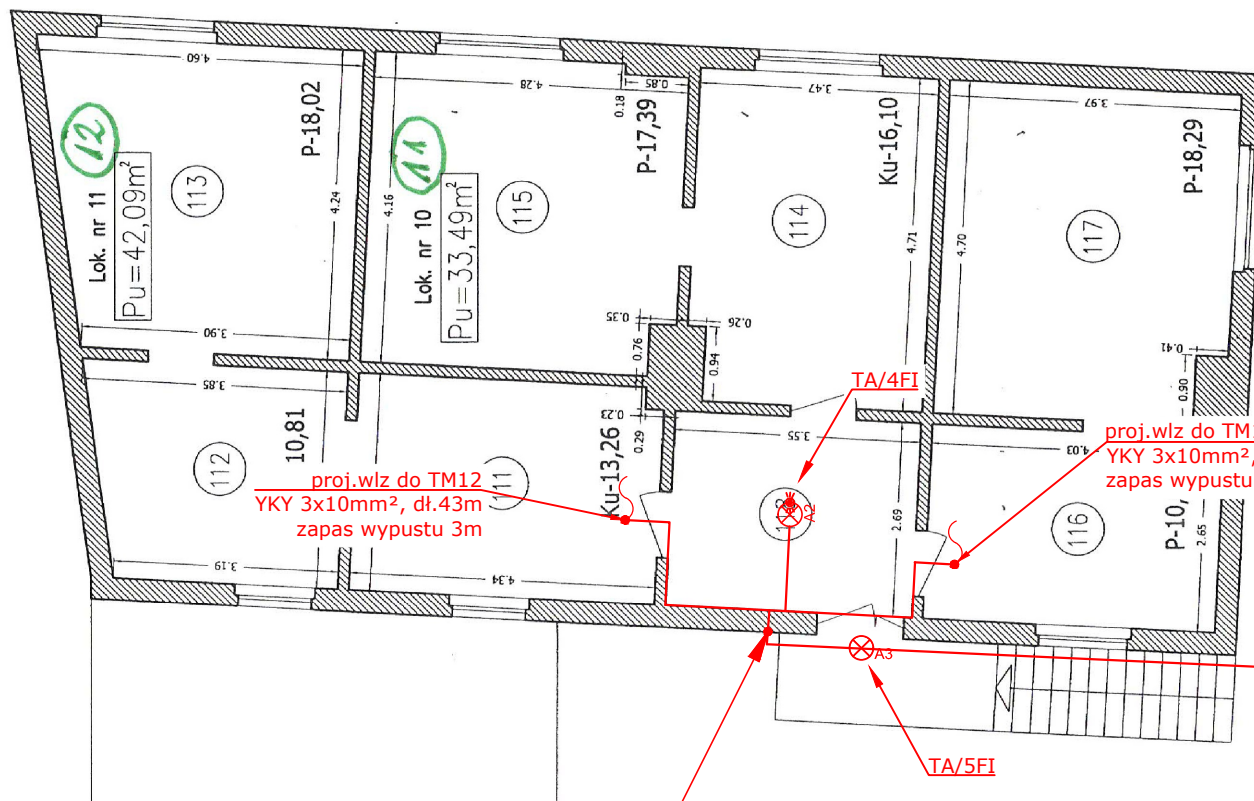

LEGENDA

- | | | |
|--|-----|---|
| | A1 | Oprawa n/t, KANLUX ALIN typu AL-SL-NW-RST-W-NT, liniowa, z lampą LED 12W, 230V, 4000K, IP20 |
| | A2 | Oprawa n/t, KANLUX ERGA CCT-W, z lampą LED, 230V, 17W i czujnikiem ruchu/obecności, 4000K, IP20 |
| | A3 | Oprawa n/t, KANLUX VERSO, typu plafoniera VERSO, 18W-WW-O, z lampą LED 18W, 230V, 4000K, IP54 |
| | AW1 | Oprawa awaryjna n/t, TM Technologie 112_NM TM.ONTEC C1 60 NM, do korytarzy |
| | AW2 | Oprawa awaryjna n/t, TM Technologie 32_NM iTECH M2 NM, do przestrzeni otwartych |
| | EW1 | Oprawa ewakuacyjna n/t, TM Technologie 91_NM ONTEC S M1 NM |
| | AS | Łącznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie ośw. klatki schodowej |

UWAGI montażowe:

1. Z uwagi na gęstą zabudowę instalacjami gazowymi, projektowane instalacje elektryczne budować podtynkowo w bezpiecznych odległościach określonych przepisami.
2. Wszystkie odkrywane powierzchnie ścian i sufitów należy przewrócić do stanu sprzed remontu, a instalacje na podłogach palnych budować w dodatkowej osłonie z rur elektroizolacyjnych.
3. Demontaże liczników uzgodnić z odpowiednimi służbami ENEA Operator Sp. z o.o.
4. Kable w ziemi układać zgodnie z zasadami budowy linii kablowych 0,4kV.
5. Kolorystykę lamp ustalić z architektem wewnątrz pracowni architektonicznej.