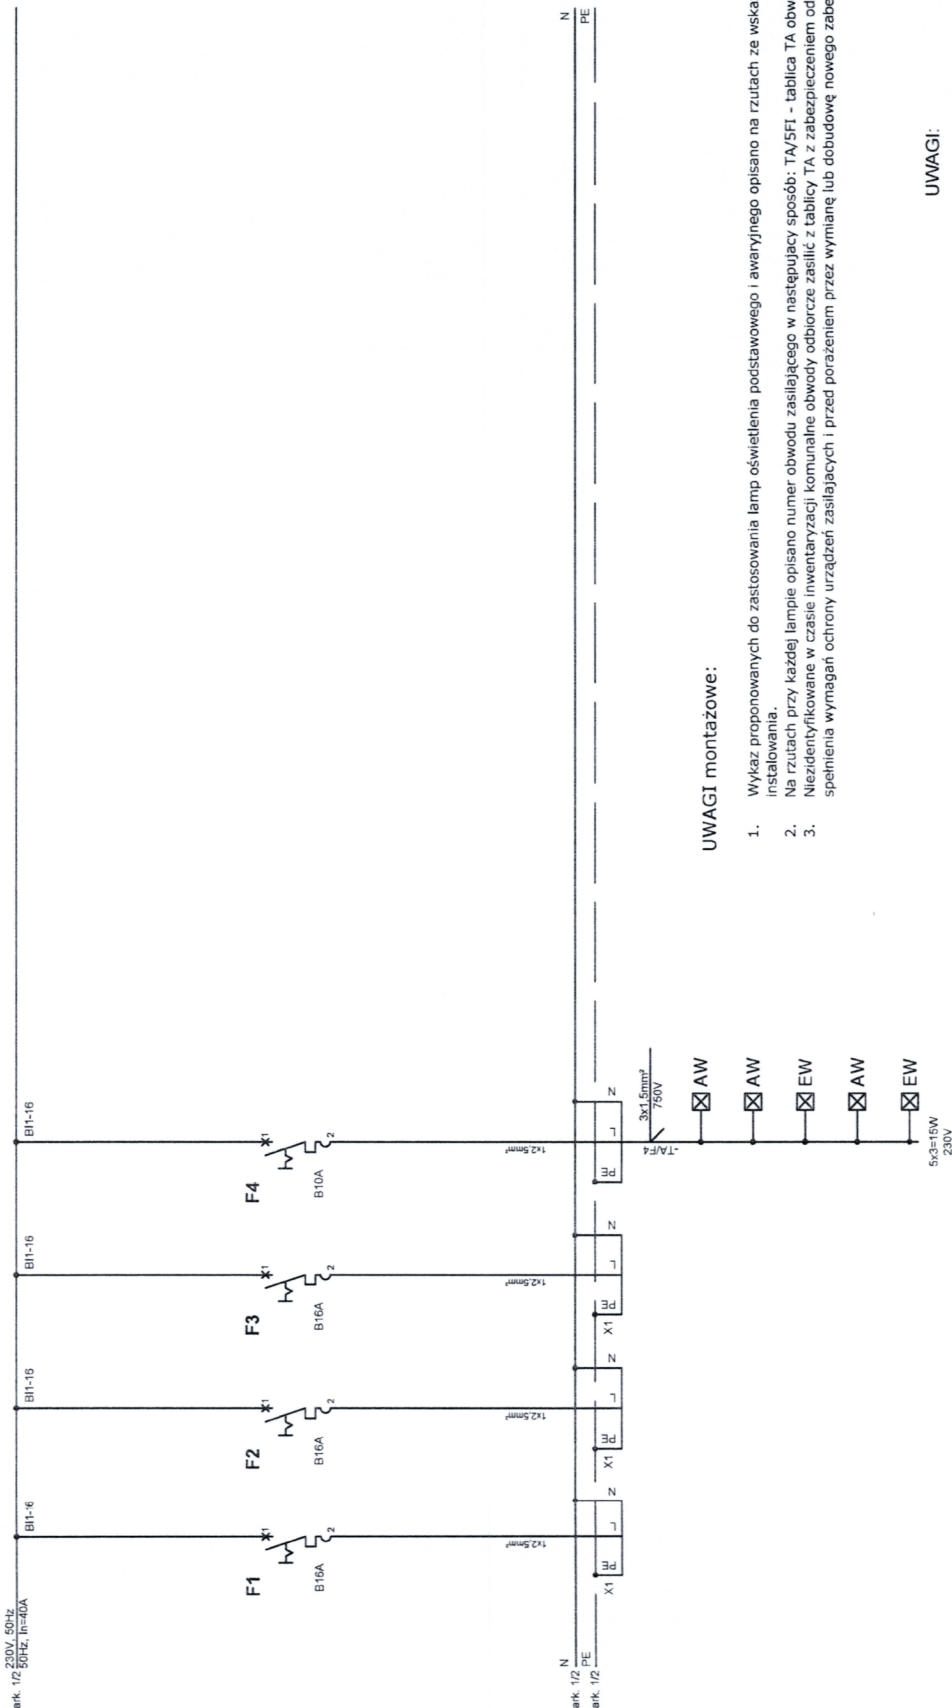


[illegible]

 projekt---architektura maciej---lesisz poczta@p.lesisz.pl -- tel.601 401 507 -- maciej@lesisz@gmail.com	A	Projektowali:	inż. R. Zając (upr.bud. 452/PW/94)		Nazwa rysunku: Rozdzielnica administracyjna -TA, chemat zasadniczy.	Data: 07-2025r	Ark.: 1 Il. ark.: 2	Nr kol.: IE3.1
	B							
	C							
	D	Sprawił/ż:						

A

inne obwody technologiczne 230/400V

osw. awaryjne
ud. główny parter

UWAGI montażowe:


1. Wykaz proponowanych do zastosoowania lamp oświetlenia podstawowego i awaryjnego opisanego na rzutach ze wskazaniem miejsca instalowania.
2. Na rzutach przy każdej lampie opisano numer obwodu zasilającego w następujący sposób: TA/SFI - tablica TA obwód SFI.
3. Niezidentyfikowane w czasie inwentaryzacji komunalne obwody odbiorcze zasilic z tablicy TA z zabezpieczeniem odpowiednim do spełnienia wymagań ochrony urządzeń zasilających i przed porażeniem przez wymiennie lub dobowo nowe zabezpieczenia.

UWAGI:

1. Układ sieciowy zasilania; TN-C
2. Układ sieciowy instalacji odbiorczych; TN-S

F projekt---architektura maciej---lesisz pozezani ul. bozowa 84/9 -- tel.691 463 607 -- maclej@strgmail.com		A		Projektowali:	inż. R. Zajac (upr.bud. 482/PW/94)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	---	--	---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wszystkie rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność Zespołu Projektowego i mogą być stosowane, powielane oraz udostępnianie podmiotom trzecim jedynie na podstawie pisemnej zgody Zespołu, pod rygorem skutków prawnych uchybienia tym warunkom.

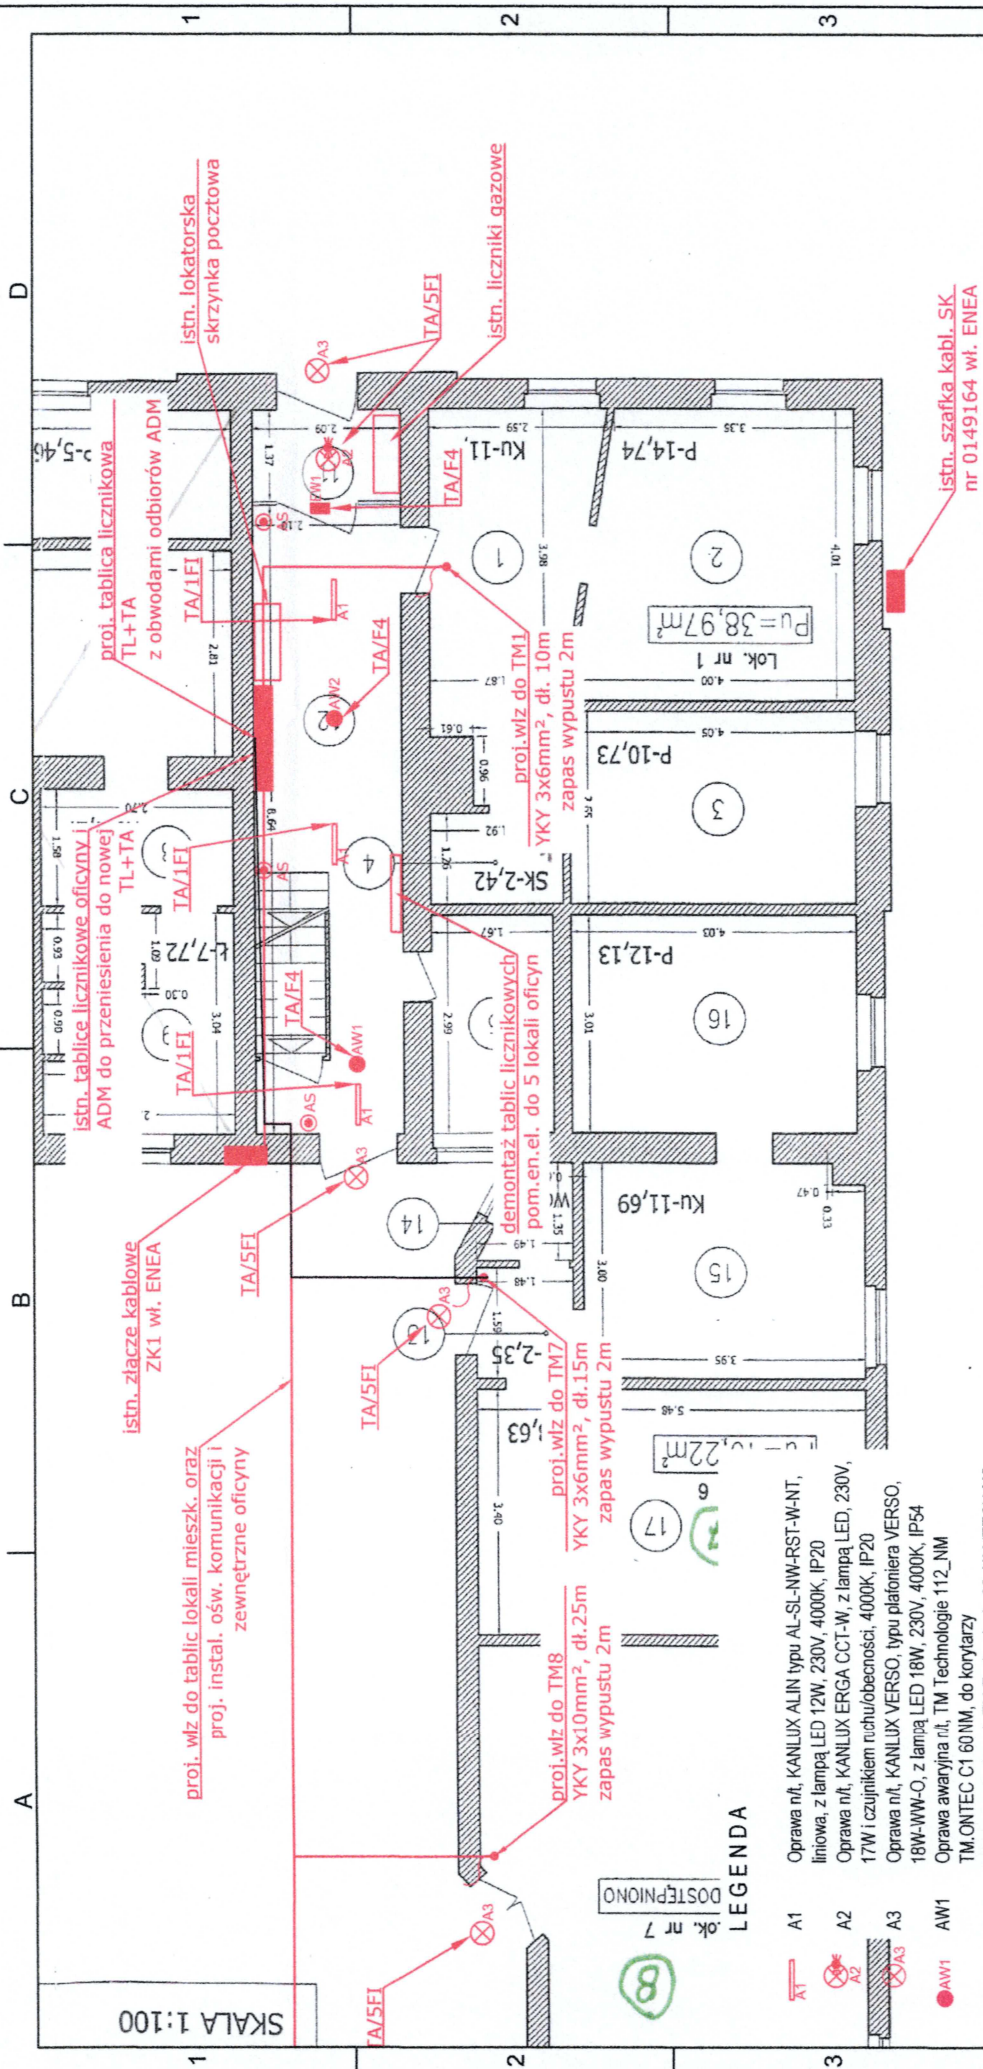


LEGENDA

- A1 Oprawa n/ł, KANLUX ALIN typu AL-SL-NW-RST-W-NT, liniowa, z lampą LED 12W, 230V, 4000K, IP20
- A2 Oprawa n/ł, KANLUX ERGA CCT-W, z lampą LED, 230V, 17W i czujnikiem ruchu/obecności, 4000K, IP20
- A3 Oprawa n/ł, KANLUX VERSO, typu plafoniera VERSO, 18W-WW-O, z lampą LED 18W, 230V, 4000K, IP54
- AW1 Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 112_NM
- AW2 TM. ONTEC C1 60 NM, do korytarzy
- EW1 Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 32_NM ITECH M2 NM, do przestrzeni otwartych
- AS Oprawa ewakuacyjna n/ł, TM Technologie 91_NM ONTEC S M1 NM
- Łącznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie ośw. klatki schodowej

UWAGI montażowe:

1. Z uwagi na gęstą zabudowę instalacjami gazowymi, projektowane instalacje elektryczne budować podtynkowo w bezpiecznych odległościach określonych przepisami.
2. Wszystkie odkrywane powierzchnie ścian i sufitów należy przewrócić do stanu sprzed remontu, a instalacje na podłogach palnych budować w dodatkowej osłonie z rur elektroizacyjnych.
3. W ziemi kable układać na głębokości 0,7m, w sposób zgodny z zasadami budowy linii kablowych 0,4kV.
5. Kolorystykę lamp ustalić z architektem wnętrz pracowni architektonicznej.

projekt...architektura maciej...lesisz ul. Krowa 14/3 - tel. 601 403 607 - maciej@maciejlesisz.com				Projektowali: inż. R. Zając (upr.bud. 482/PW/94)	Skala: 1:100	Nr kol.: IE4
A	B	C	D			
				Nazwa rysunku: Plan instalacji wewnętrznych. Budynek główny z oficyną, Parter	Data: 07-2025r	Ark.: 1
				Sprawdził:		Il. ark.: 1

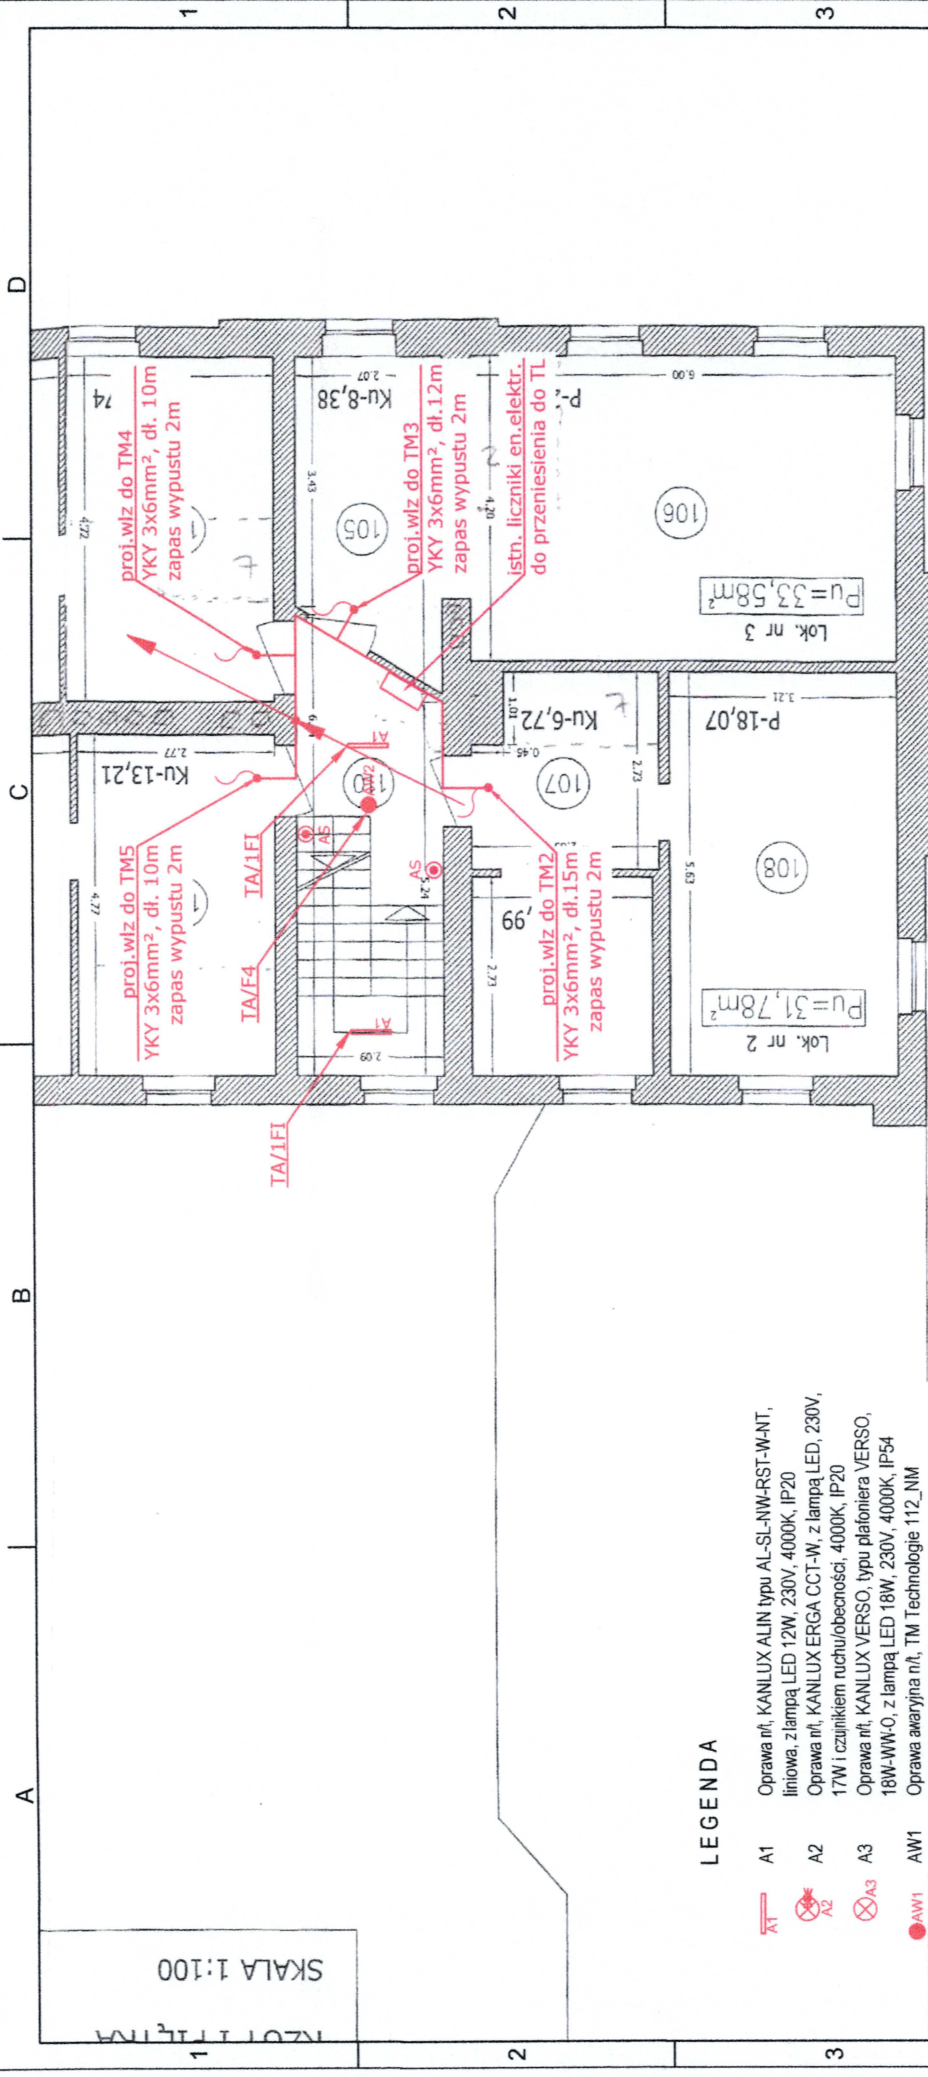

SKALA 1:100


LEGENDA

- A1 Oprawa n/ł, KANLUX ALIN typu AL-SL-NW-RST-W-NT, liniowa, z lampą LED 12W, 230V, 4000K, IP20
- A2 Oprawa n/ł, KANLUX ERGA CCT-W, z lampą LED, 230V, 17W i czynnikiem ruchu/obecności, 4000K, IP20
- A3 Oprawa n/ł, KANLUX VERSO, typu plafoniera VERSO, 18W-WW-O, z lampą LED 18W, 230V, 4000K, IP54
- AW1 Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 112_NM
- AW2 TM-ONTEC C1 60 NM, do korytarzy
- AW2 Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 32_NM ITECH M2 NM, do przestroni otwartych
- EW1 Oprawa ewakuacyjna n/ł, TM Technologie 91_NM ONTEC S M1 NM
- AS Łącznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie ośw. klatki schodowej

UWAGI montażowe:

1. Z uwagi na gęstą zabudowę instalacjami gazowymi, projektowane instalacje elektryczne budować podtynkowo w bezpiecznych odległościach określonych przepisami.
2. Wszystkie odkrywane powierzchnie ścian i sufitów należy przewrócić do stanu sprzed remontu, a instalacje na podłogach palnych budować w dodatkowej osłonie z rur elektroizolacyjnych.
3. Demontaż liczników uzgodnić z odpowiednimi służbami ENEA Operator Sp. z o.o.
5. Kolorystykę lamp ustalić z architektem wewnątrz pracowni architektonicznej.

projekt...architektura		Projektowali:	inż. R. Zając (upr.bud. 482/PW/94)	Skala:	Nr kol.:
maciej...lesisz				1:100	IE5
ul. Łódzka 84-8 tel. 691 463 467 maciej@maciejlesisz.pl				Data:	Ark.: 1
		Sprawdził:		07-2025r	Il. ark.: 1
Plan instalacji wewnętrznych. Budynek główny z oficyną. Piętro 1.		Termodernizacja elewacji i dachu budynków przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu, działki nr 1013/1, 1013/2, obręb 01 Swarzędz, j.ewid.302116_4 Miasto Swarzędz			
		Nazwa rysunku:			
		D			

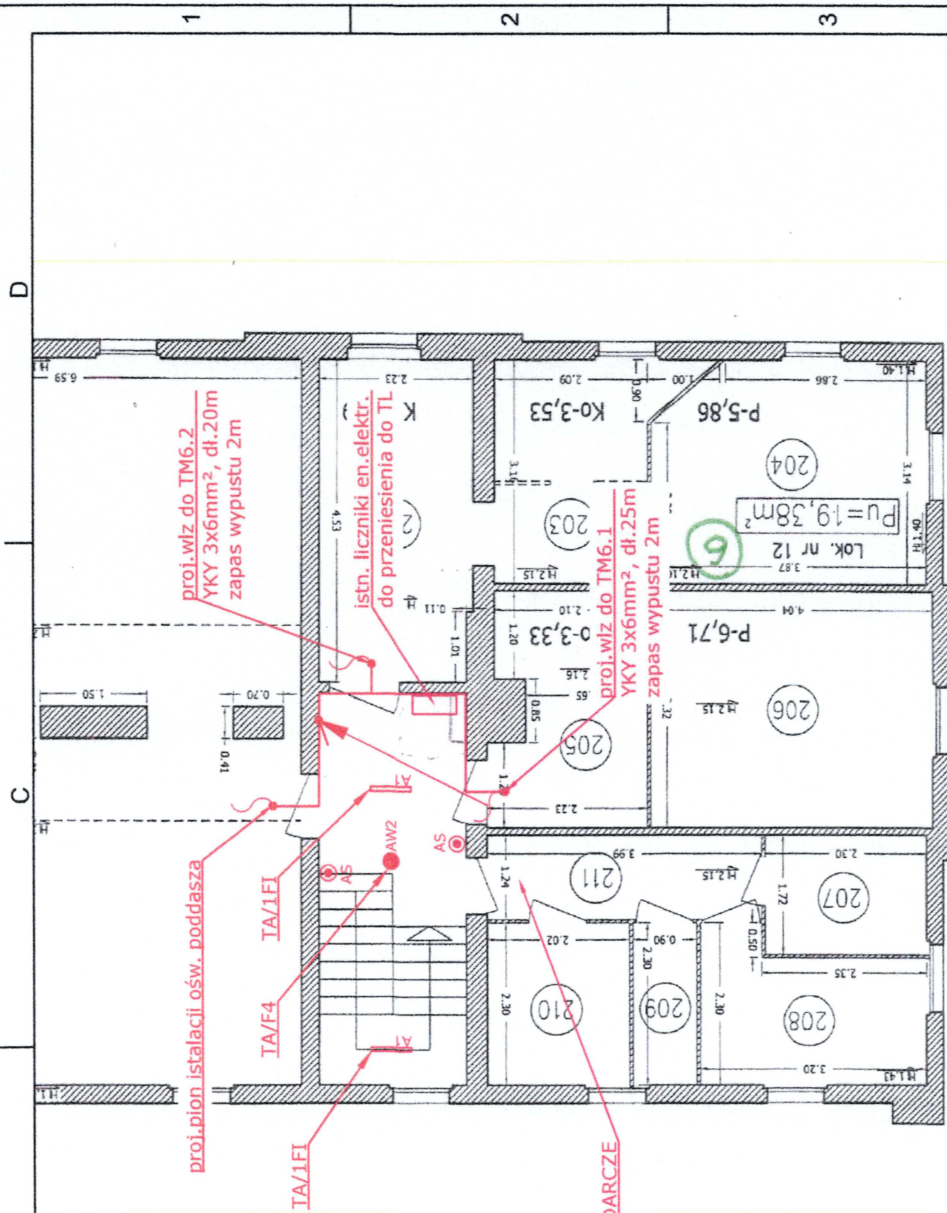


LEGENDA

- | | | |
|-----|--|---|
| A1 | | Oprawa n/ł, KANILUX ALIN typu AL-SL-SLW-RST-W-N1T, liniowa, z lampą LED 12W, 230V, 4000K, IP20 |
| A2 | | Oprawa n/ł, KANILUX ERGA CCT-W, z lampą LED, 230V, 17W i czujnikiem ruchu/bezobecności, 4000K, IP20 |
| A3 | | Oprawa n/ł, KANILUX VERSO, typu plafoniera VERSO, 18W-WW-O, z lampą LED 18W, 230V, 4000K, IP54 |
| AW1 | | Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 112_NM TM.ONTEC C1 60 NM, do korytarzy |
| AW2 | | Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 32_NM ITECH M2 NM, do przestroni otwartych |
| EW1 | | Oprawa ewakuacyjna n/ł, TM Technologie 91_NM ONTEC S M1 NM |
| AS | | Łącznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie ośw. klatki schodowej |

UWAGI montażowe:

1. Z uwagi na gęstą zabudowę instalacjami gazowymi, projektowane instalacje elektryczne budować podtynkowo w bezpiecznych odległościach określonych przepisami.
2. Wszystkie odkrywane powierzchnie ścian i sufitów należy przewrócić do stanu sprzed remontu, a instalacje na podłożach palnych budować w dodatkowej osłonie z rur elektroizolacyjnych.
3. Demontaże liczników uzgodnić z odpowiednimi służbami ENEA Operator Sp. z o.o.
5. Kolorystykę lamp ustalić z architektem wewnątrz pracowni architektonicznej.

[illegible]

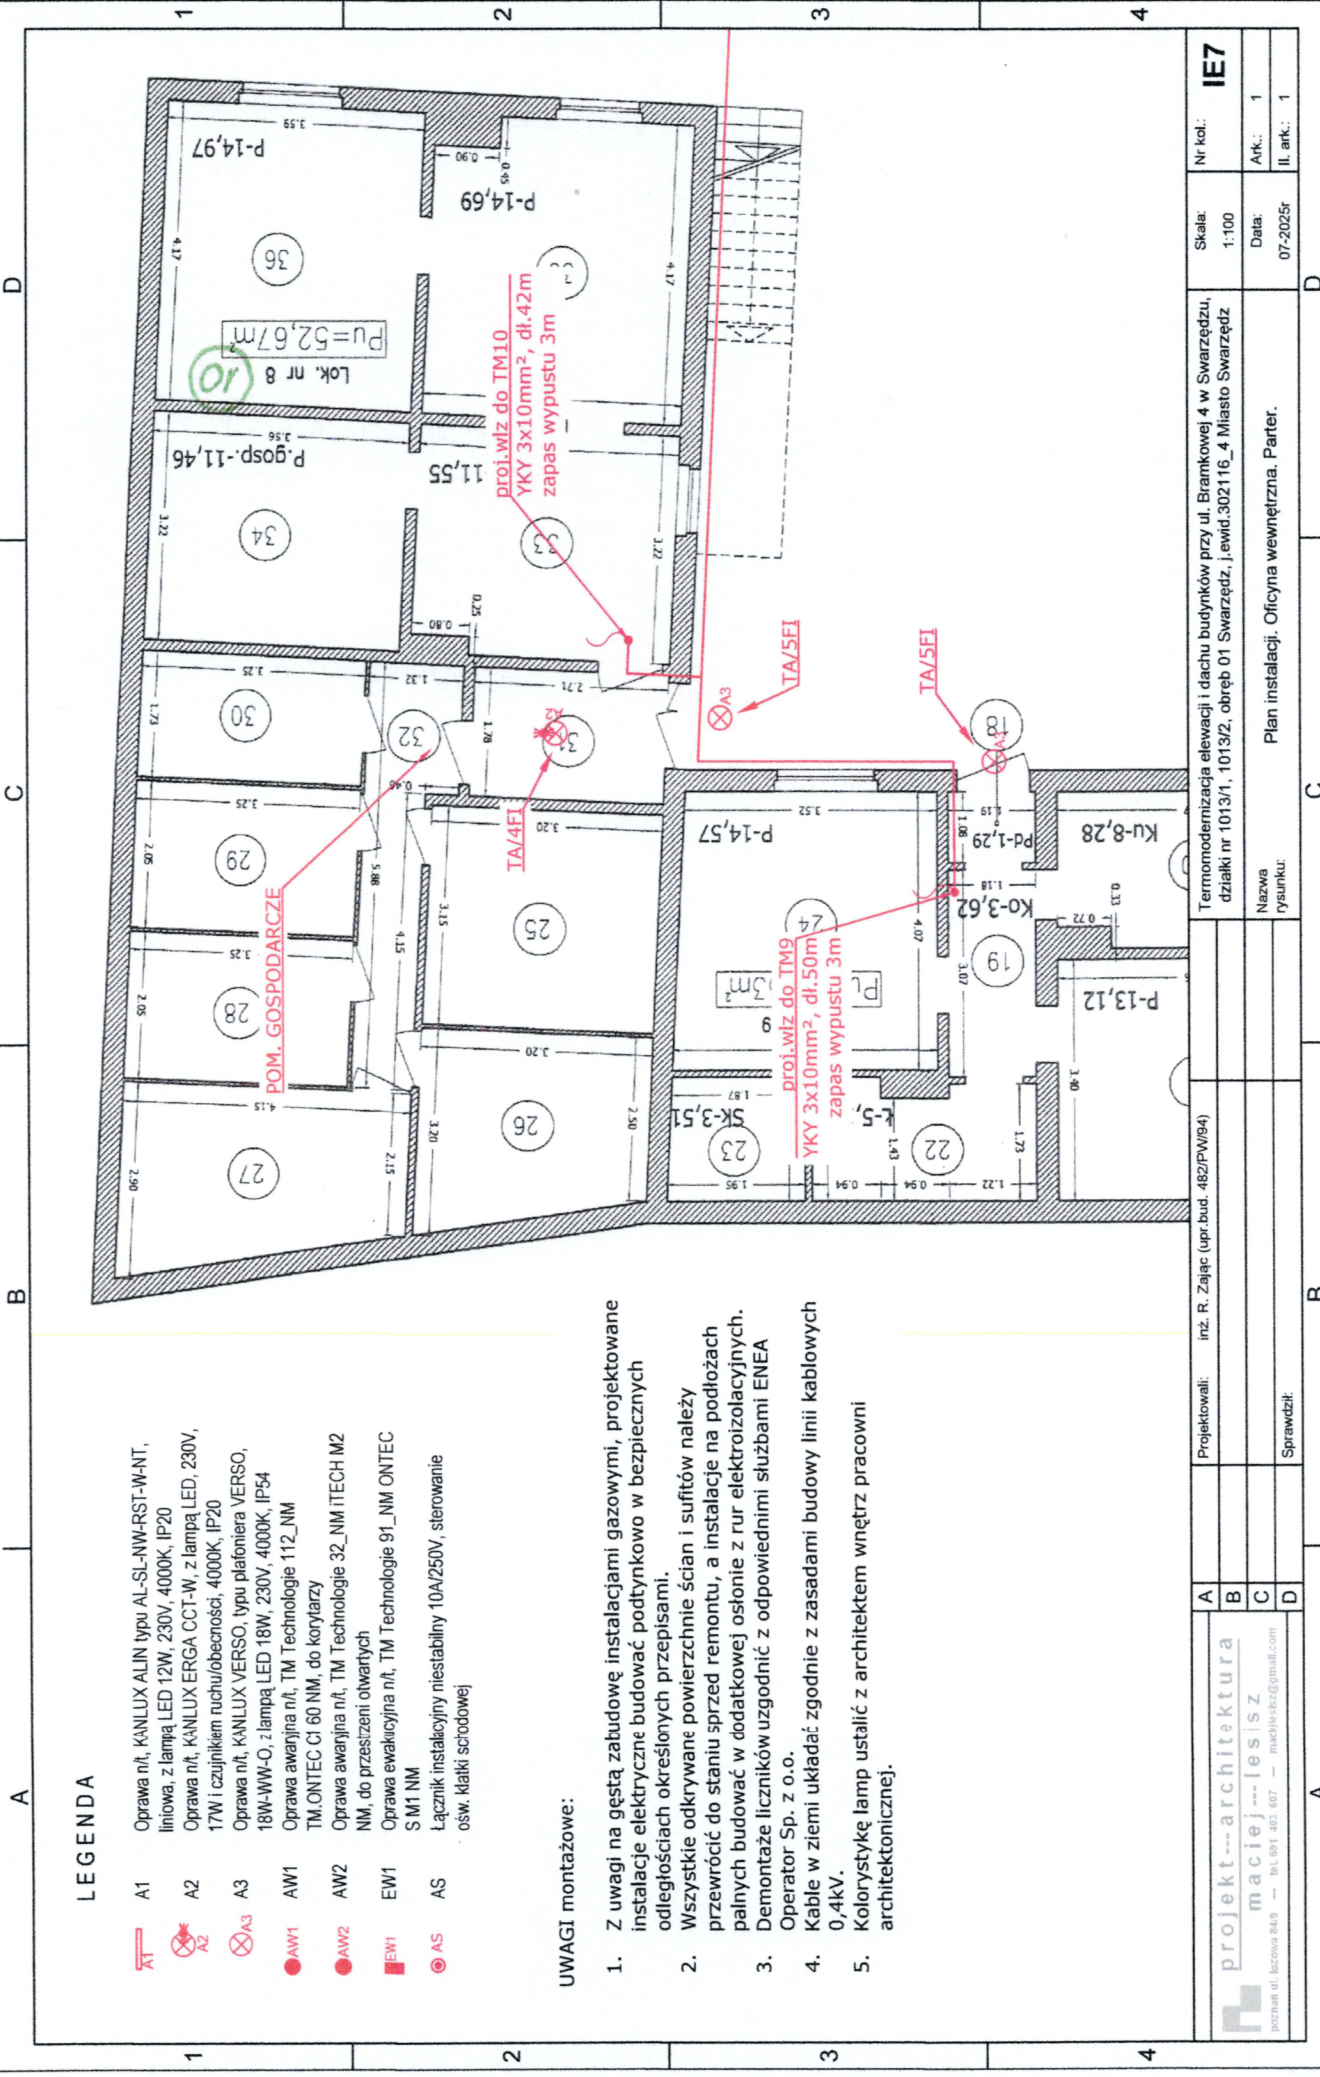

LEGENDA

- A1 Oprawa n/ł, KANLUX ALIN typu AL-SL-NW-RST-WNT, liniowa, z lampą LED 12W, 230V, 4000K, IP20
- A2 Oprawa n/ł, KANLUX ERGA CCT-W, z lampą LED, 230V, 17W i czujnikiem ruchu/obecności, 4000K, IP20
- A3 Oprawa n/ł, KANLUX VERSO, typu plafoniera VERSO, 18W-WW-O, z lampą LED 18W, 230V, 4000K, IP54
- AW1 Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 112_NM
- AW2 Oprawa awaryjna n/ł, TM Technologie 32_NM ITECH M2
- EW1 Oprawa ewakuacyjna n/ł, TM Technologie 91_NM ONTEC
- AS Łącznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie ośw. klatki schodowej

UWAGI montażowe:

- Z uwagi na gęstą zabudowę instalacjami gazowymi, projektowane instalacje elektryczne budować podtynkowo w bezpiecznych odległościach określonych przepisami.
- Wszystkie odkrywane powierzchnie ścian i sufitów należy przewrócić do stanu sprzed remontu, a instalacje na podłożach palnych budować w dodatkowej osłonie z rur elektroizolacyjnych.
- Demontaż liczników uzgodnić z odpowiednimi służbami ENEA
- Operator Sp. z o.o.
- Kable w ziemi układać zgodnie z zasadami budowy linii kablowych 0,4kV.
- Kolorystykę lamp ustalić z architektem wnętrz pracowni architektonicznej.

projekt---architektura maciej---lesisz poznań ul. Łocowa 84/9 -- tel. 691 403 407 -- maciej.lesisz@gmail.com	A	Projektowali: inż. R. Zając (upr.bud. 482/PW94)	Nr kol.: IE7
	B		Skala: 1:100
	C		Data: 07-2025r
	D	Sprawdził:	Ark.: 1 Il. ark.: 1
		Termin modernizacji elewacji i dachu budynków przy ul. Brankowej 4 w Swarzędzu, działki nr 1013/1, 1013/2, obręb 01 Swarzędz, J.ewid.302116_4 Miasto Swarzędz	
		Nazwa rysunku: Plan instalacji. Oficyna wewnętrzna. Parter.	

