


Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 14/1, 42-500 Będzin

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

M. Micholitz
01.08.2025r.

Data pisma: 29-07-2025r
Nr pisma: TD25-07-0392945-04
Sprawa: Budowa chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełm Śląski dz. nr w ciągu drogi
Nr sprawy: 1052004990
Kontakt: Dariusz Gliński
Telefon: +48 572886620
E-mail: dariusz.glinski@tauron-dystrybucja.pl

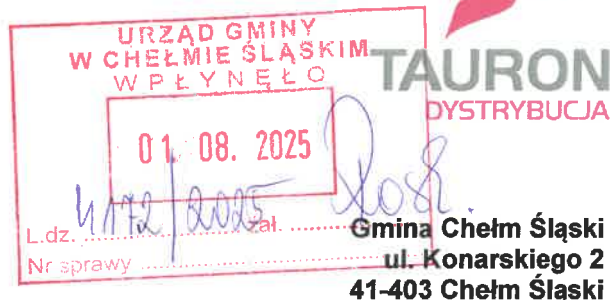

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie Kolizji.
Przesyłamy Państwu także warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej (dalej: warunki techniczne), które są ważne dwa lata.

Co potrzebujemy, żeby przygotować dla Państwa niezbędne dokumenty do podpisania?

Żebyśmy mogli podpisać Porozumienie kolizyjne/Umowę kolizyjną* potrzebujemy, aby Państwo dostarczyli do nas:

- I. dokumenty zawierające numery działek, których dotyczy usunięcie Kolizji i numery ich Ksiąg Wieczystych,
 - tzn. działek, na których urządzenia znajdują się obecnie oraz działek, na których będą zlokalizowane urządzenia po usunięciu Kolizji, z informacją, które z nich są drogami publicznymi, własnością Inwestora lub osób trzecich;
 - mapkę sytuacyjną-wysokościową/zasadniczą z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną po usunięciu Kolizji.

Jak mogą Państwo podpisać dokumenty?

W celu zawarcia Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej* należy skontaktować się z TD S.A. Oddział w Będzinie Wydział Eksploatacji sprawę prowadzi Pan Dariusz Gliński tel. 572886620 email.: dariusz.glinski@tauron-dystrybucja.pl

Przy kontakcie z nami prosimy, żeby Państwo podali numer warunków technicznych.

Kiedy możemy zmienić naszą decyzję?

Możemy wycofać naszą zgodę lub zmienić jej warunki, jeżeli:

- podane przez Państwa informacje lub dostarczone dokumenty okazałyby się nieprawdziwe bądź nieaktualne, lub
- nie dojdzie do podpisania Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej* w okresie ważności warunków technicznych, lub
- wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które wpłyną na warunki techniczne.

Z wyrazami szacunku
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Kierownik Wydziału Eksploatacji

Zdzisław Juszczyk

Załączniki:

1. Warunki techniczne.

Będzin, dn. 29 lipca 2025r.
Sygnatura: TD/OBD/OME/2025-07-29/1052004990
Nr: TD/OBD/OME/K/WT/JM/151/2025

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Budowa chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełm Śląski dz. nr w ciągu drogi

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składniki majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
 - Istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wykazanej na załączniku mapowym do uzgodnienia branżowego **TD/OBD/OMD/UB/MG/1147/2025** z dnia **29-07-2025r.** tj.:
 - a) Stanowisko słupowe niskiego napięcia nr BDJ106618.
 - b) Linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4/0,23kV. Funkcja sieciowa Sieć rozdzielcza nN. Nazwa obwodu nN ul Zakole ul. Zgody kier. ul Górnośląska. Nazwa stacji SN/nN 8S8141 Kopciowice Wieś. Numer obwodu nN BDJ88141/1. Numer stacji SN/nN BDJ88141. Wykonana przewodami typu AL 4x50mm². Układ sieci nN TN-C.
 - c) Linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4/0,23kV. Funkcja sieciowa Oświetlenie uliczne wspólne. Nazwa obwodu nN oświetlenie uliczne. Nazwa stacji SN/nN 8S8141 Kopciowice Wieś. Numer obwodu nN BDJ88141/OS101. Numer stacji SN/nN BDJ88141. Wykonana przewodami typu AL 2x25mm². Układ sieci nN TN-C. **Własność TAURON Nowe Technologie S.A..**
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
 - Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidującej lokalizacji zgodnie ze standardami TD S.A. opublikowanymi na stronie: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych>
3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
6. Dokumentację techniczną, o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
7. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
8. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia, dopuszczenia oraz identyfikację odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
9. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, **Regionu Średnich i Niskich Napięć Jaworzno adres: 43-600 Jaworzno ul. Wojska Polskiego 1** a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

10. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
11. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
12. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
13. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niepełnych.
14. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
15. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.
16. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia Kolizyjnego/ Umowy Kolizyjnej*, w którym/ej* określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
17. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane/a* Porozumienie Kolizyjne/Umowa Kolizyjna* i uzgodniony projekt dokumentacji technicznej ze stroną TAURON Dystrybucja S.A.
18. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
19. Osoba do kontaktu Dariusz Gliński tel. 572-88-66-20 email.: dariusz.glinski@tauron-dystrybucja.pl.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Kierownik Wydziału Eksploatacji
Zdzisław Juszczyk

Kopia:

1. TD/OBD/OME