

BIURO PROJEKTOWE

Katarzyna Węgrzyn

Teklinów 58c, 98-400 Wieruszów

tel. 693112240 mail: k.h.wegrzyn@gmail.com

NIP 9970004380 REGON 731654550

UZGODNIENIA I OPINIE

TEMAT:	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stradomia Wierzchnia ul. Świerkowa		
ADRES:	MIEJSCOWOŚĆ STRADOMIA WIERZCHNIA , GMINA SYCÓW, POWIAT OLEŚNICKI		
DZIAŁKI NR:	785, 704/13, 705/163, OBRĘB NR 021407_5.0007 STRADOMIA WIERZCHNIA GMINA SYCÓW		
INWESTOR:		Gmina Syców ul. Mickiewicza 1 56-500 Syców	
CPV:	45233140-2; 45233220-7	KATEGORIA	XXV

Spis treści

1. Uzgodnienie Energa Operator
2. Uzgodnienie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
3. Uzgodnienie Sycowska Gospodarka Komunalna
4. Projekt organizacji ruchu

Od Energa-Operator S.A.
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

Do Gmina Syców

ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców

Znak EOP/KD/4/2026/05/03590
Dot. Odpowiedź na korespondencję

Kępno, 05.06.2026 roku

W odpowiedzi na przesłane przez Państwa pismo które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji w Kępnie w sprawie uzgodnienia projektu pt: **przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych** w miejscowości **Stradomia Wierzchnia ul. Świerkowa** względem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej informujemy, że w obrębie planowanej inwestycji występuje kablowa sieć niskiego nn (0,4 kV) napięcia. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne są zgodne z inwentaryzacją.

Wyżej wymieniona infrastruktura elektroenergetyczna wprowadza pewne ograniczenia w planowanej zabudowie terenu i prowadzonych pracach budowlanych z uwagi na występujące skrzyżowania projektowanej infrastruktury z linią kablową niskiego nn (0,4 kV) napięcia należąca do Energa-Operator S.A.. Wobec powyższego należy na załączonym druku **złożyć wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami w tym kopią niniejszego uzgodnienia) o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecią elektroenergetyczną Energa-Operator S.A.** i przesłać na adres: Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu; Rejon Dystrybucji w Kępnie, ul. Młyńska 10 63-600 Kępno. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów przebudowy istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, z którymi koliduje planowana inwestycja.

W związku z zaproponowanym przez projektanta na przedstawionym do uzgodnienia PZT rozwiązaniem w postaci nałożenia na kabel rur osłonowych dwudzielnych w miejscach oznaczonych na podkładzie mapowym kolorem niebieskim Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu uzgadnia przedmiotowe przedsięwzięcie, pod warunkiem dopełnienia następujących kroków tj:

- Złożenie wniosku o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecią elektroenergetyczną Energa-Operator S.A.,
- Zawarcie z Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu Umowy o przebudowę sieci,
- Zrealizowanie prac w myśl zobowiązań wynikających z warunków przebudowy sieci umowy o przebudowę sieci oraz niniejszej korespondencji.

Niezależnie od powyższego poniżej przedstawiamy wymagania dotyczące prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją projektowanej przez Panią inwestycji w sąsiedztwie w/w infrastruktury elektroenergetycznej, do których należy się stosować rozpoczynając i realizując prace budowlane na przedmiotowej działce:

1. Prace budowlane wykonywane w strefach oddziaływania sieci elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). **Wykopy ziemne w miejscach występowania kolizji lub zbliżeń należy wykonywać ręcznie.**
2. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy występowania dodatkowych kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną, uniemożliwiających wykonanie inwestycji w sposób zgodny z przepisami, Inwestor lub Wykonawca działający w jego imieniu winien wskazać te miejsca celem przygotowania przez Przedsiębiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunków usunięcia kolizji.
3. Wykonawca robót, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kępnie ul. Młyńska 10 o zamiarze przystąpienia do robót prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej.
4. **Przypadki odkrycia istniejących kabli SN i nn należy bezwzględnie zgłaszać do Działu Zarządzania Eksploatacją w Rejonie Dystrybucji w Kępnie.** Miejsca te przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez pracownika RD w Kępnie.
5. W miejscach zbliżeń do istniejącej sieci kablowej SN i nn **oraz w miejscach zaznaczonych na niebiesko**, kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT A PS 110-160 na całej długości występowania zbliżenia. Dla kabli średniego napięcia należy zastosować rurę koloru czerwonego, natomiast dla kabli niskiego napięcia – koloru niebieskiego.
6. **W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robót będzie obciążony kosztami napraw jak i utraconych korzyści.**

Uwzględnienie powyższych uwag stanowi podstawę pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kępnie projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata, od dnia wystawienia.

Z poważaniem

42 Inżynier Wiodący
ds. Dokumentacji Energetycznej
Werner
Szymon Werner

Informujemy, iż podmioty zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) otrzymają fakturę za niniejsze uzgodnienie za pośrednictwem tego systemu. W przypadku podmiotów niekorzystających z KSeF, faktura zostanie przesyłana w sposób tradycyjny

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powołanie się na znak pisma Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Dział Dokumentacji w Kępnie (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie).


Załączniki:

- uzgodniony projekt zagospodarowania terenu – 1 szt.

- informacja o stosowaniu RODO

- druk wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji

Kontakt: Marek Poziemski, T: 62 500 2488, e-mail: marek.poziemski@energa-operator.pl

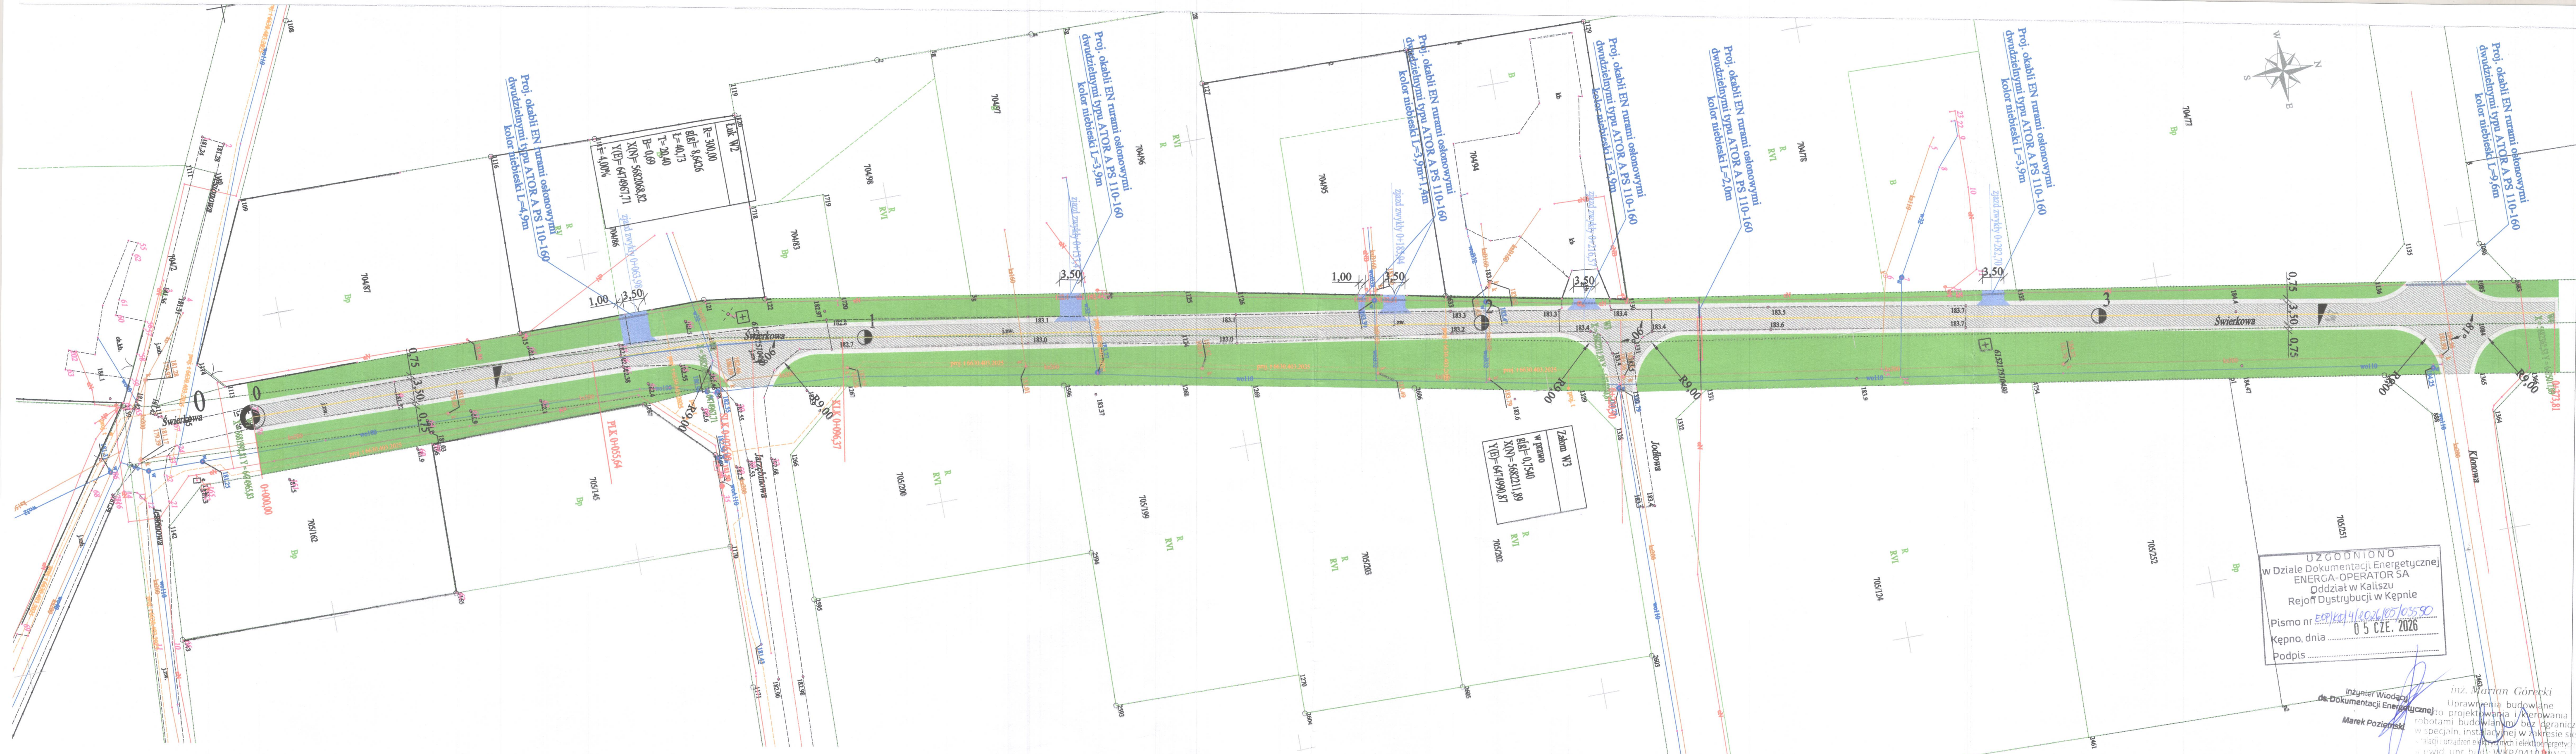

UZGODNIONO
w Dziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kępnie
Pismo nr LOD/4160/PBD/20
Kępno, dnia 05 CZE. 2026
Podpis _____

Inżynier Wiodący
Marek Pozioński
Inż. Marian Górecki
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
w swid. upr. bud. WKP/0410/WG/01

- LEGENDA:
- projektowana nawierzchnia asfaltowa
 - pobocze tłuczniove
 - nawierzchnia asfaltowa zjazdów
 - zieleń

Pracownia	BIURO PROJEKTOWE Katarzyna Węgrzyn Teklinów 58c, 98-400 Wieruszów	
Temat	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stradomia Wierzchnia ul. Świerkowa	
Studium	Projekt wykonawczy	
Inwestor	Gmina Syców ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców	
Skala	Plan zagospodarowania terenu	Rys. nr 2
Projektant	mgr inż. Katarzyna Węgrzyn Upr. Bud. Nr LOD/4160/PBD/20 inż. MARIAN GÓRECKI Upz. WKP/0410/PB/01/24	



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10
dwkz@dwkz.pl
Adres ADE: AE:PL-97577-19299-IRUIH-22



WZA.5183.2052.2026.ES
RPW/25076/2026

Wrocław, dnia 05 czerwca 2026 roku

Pani Katarzyna Węgrzyn
BIURO PROJEKTOWE
Teklinów 58c
98-400 Wieruszów

Inwestor: Gmina Syców
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców

e-Doręczenia

Dotyczy: *opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Świerkowa w miejscowości Stradomia Wierzchnia, gm. Syców (w zakresie określonym na dołączonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).*

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11.05.2026 r., wpł. dn. 11.05.2024 r., w sprawie jak wyżej informuję, że dla przedmiotowej inwestycji organ konserwatorski nie warunkuje konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.

Jednocześnie informuję, że nie wnoszę uwag w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego.

Obowiązują następujące uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

Daniel Gibski
Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

[podpisano elektronicznie]

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
ES

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi: Inspektor Wydziału Zabytków Archeologicznych – Emilia Seredynska - 71 395 80 19 (w godz. 09:00-12:00), e.seredynska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243), ul. Łokietka 11. Można się z nim skontaktować:
Osobiście, poprzez umówienie wizyty;
Telefonicznie pod numerem 71 343 65 01;
Mailowo: dwkz@dwkz.pl;
Korespondencyjnie: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław;
Elektronicznie przez system e-doręczeń: AE:PL-97577-19299-IRUIH-22.
2. Inspektor ochrony danych osobowych W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Mateusz Adamczyk, tel. 71 395 80 05, e-mail: iod@dwkz.pl;
Osobiście w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Odbiorcy danych Dane mogą być przekazywane:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, prokuraturze, jednostkom policji);
Podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów o powierzenie przetwarzania (np. kancelariom prawnym, firmom informatycznym).
5. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
7. Prawa osób, których dane dotyczą Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
Dostępu do danych,
Sprostowania danych,
Ograniczenia przetwarzania,
Przenoszenia danych,
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Brak profilowania i automatycznego podejmowania decyzji Zebrane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
9. Prawo do wniesienia skargi Każda osoba, która uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, mail kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 606-950-000).



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 62 785 51 54, fax 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 15.626.000 PLN

WK-764/2026

**URZĄD MIASTA I GMINY
W SYCOWIE**

Data wpł. 21. MAJ. 2026

Załączniki

L.dz. 7336/26

Dekretacja

Syców 19.05.2026r.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Ul. Mickiewicza 1

56-500 Syców

Uzgodnienie branżowe – projektu przebudowy drogi dojazdowej w m. Stradomia Wierzchnia – ul. Świerkowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2026r. (data wpływu 11.05.2026r.) w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi dojazdowej w Stradomia Wierzchniej – ul. Świerkowa, Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8, uzgadnia projekt z uwagami:

1. Należy zgłosić pisemnie rozpoczęcie prac ziemnych związanych z budową drogi na 14 dni przed rozpoczęciem robót.
2. Zlecić nadzór nad prowadzonymi pracami, w zakresie regulacji istniejących skrzynek wodociągowych oraz studni kanalizacji sanitarnych do nowoprojektowanej niwelety drogi.
3. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wodociągowej w trakcie robót ziemnych Inwestor dokona naprawy własnym staraniem i na swój koszt.
4. Przed rozpoczęciem robót należy zlecić pisemnie przegląd przed inwestycyjny, a przed zakończeniem inwestycji należy zlecić również przegląd po inwestycyjny do tut. Spółki celem przeglądu infrastruktury wodociągowej.
5. Jednocześnie Spółka informuje, że posiada projekty budowlane na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Jaworowej.

PREZESZARZADU

Dominik Kulok