



RPW/9850/2026 - 1P



EZD RP UG
Sabina Dzioł SD (KANC)
Data rejestracji: 2026-06-10
Data wpływu: 2026-06-10

TWG-1942-26-JZ

Sanok, 08.06.2026 r.

Wójt Gminy Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
37-300 Leżajsk

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo, znak: RMKR.7013.1.2026 z dnia 21.05.2026 r. (data rejestracji w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku: 28.05.2026 r.) w sprawie uzgodnienia prac w strefach kontrolowanych gazociągów gs100 w związku z planowanym remontem drogi gminnej na dz. nr ew. 3369 w m. Giedlarowa informujemy, że remontowana droga krzyżować się będzie w jednym miejscu z gazociągiem kopalnianym stanowiącym własność ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku:

- gazociąg kopalniany DN200, P=2,0 MPa z odwiertu L-5

Gazociąg w miejscu skrzyżowania z remontowaną drogą należy zabezpieczyć zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

1. Zabezpieczenia należy wykonać dwoma warstwami zbrojonych płyt drogowych betonowych o odpowiedniej wytrzymałości, o wymiarach 3,0m x 1,5m x 0,15m. W dolnej warstwie płyty należy ułożyć równolegle do gazociągu (po obu stronach) w odległości ok. 75cm od gazociągu. Górną warstwę płyt należy ułożyć prostopadle do osi gazociągu, bezpośrednio na dolnej warstwie płyt. Płyty należy ułożyć stycznie jedna obok drugiej.
2. Odległość pionowa pomiędzy dolną warstwą płyt a górną ścianką gazociągu powinna wynosić minimum 0,5m.
3. Przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu należy wyznaczyć dokładny jego przebieg w terenie poprzez zapalikowanie. Wyznaczenie przebiegu gazociągu w obrębie remontowanej drogi gminnej powinien dokonać uprawniony geodeta na podstawie map poinwentaryzacyjnych gazociągu oraz przy pomocy lokalizatora rur.
4. Prace ziemne w bezpośrednim obrębie w/w gazociągu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem kierownika KGZ Żołynia, (po wcześniejszym zgłoszeniu, tel.: 17 240 5110) lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Po zakończeniu robót należy sporządzić protokół odbioru. Warunkiem podpisania protokołu ze strony ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku, jest wykonanie przedmiotowego zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszym piśmie.

ORLEN Spółka Akcyjna
Siedziba w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock
+48 24 256 00 00
www.oren.pl

KRS 0000028860
NIP 774 00 01 454
BDO 000007103
kapitał zakładowy/w.pracownicy
1 451 177 551 25 zł

Oddział Upstream Polska
w Sanoku
ul. Henryka Sienkiewicza 12
38-600 Sanok

6. Za ewentualne uszkodzenia w/w gazociągu (a także następstw z tym związanych, np. wstrzymaniem przesyłu gazu) na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor analizowanego zadania.

Pozostałe gazociągi przedstawione na dołączonej mapie nie stanowią własności ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku.

Z poważaniem,


DYREKTOR EKSPLOATACJI

Lesław Piątek

Otrzymują:

1. Adresat
2. KGZ Żołynia
3. TWG a/a

Dział Eksploatacji Gazu Ziemnego
tel. 13 465 23 60
sanok.info@pgnig.pl

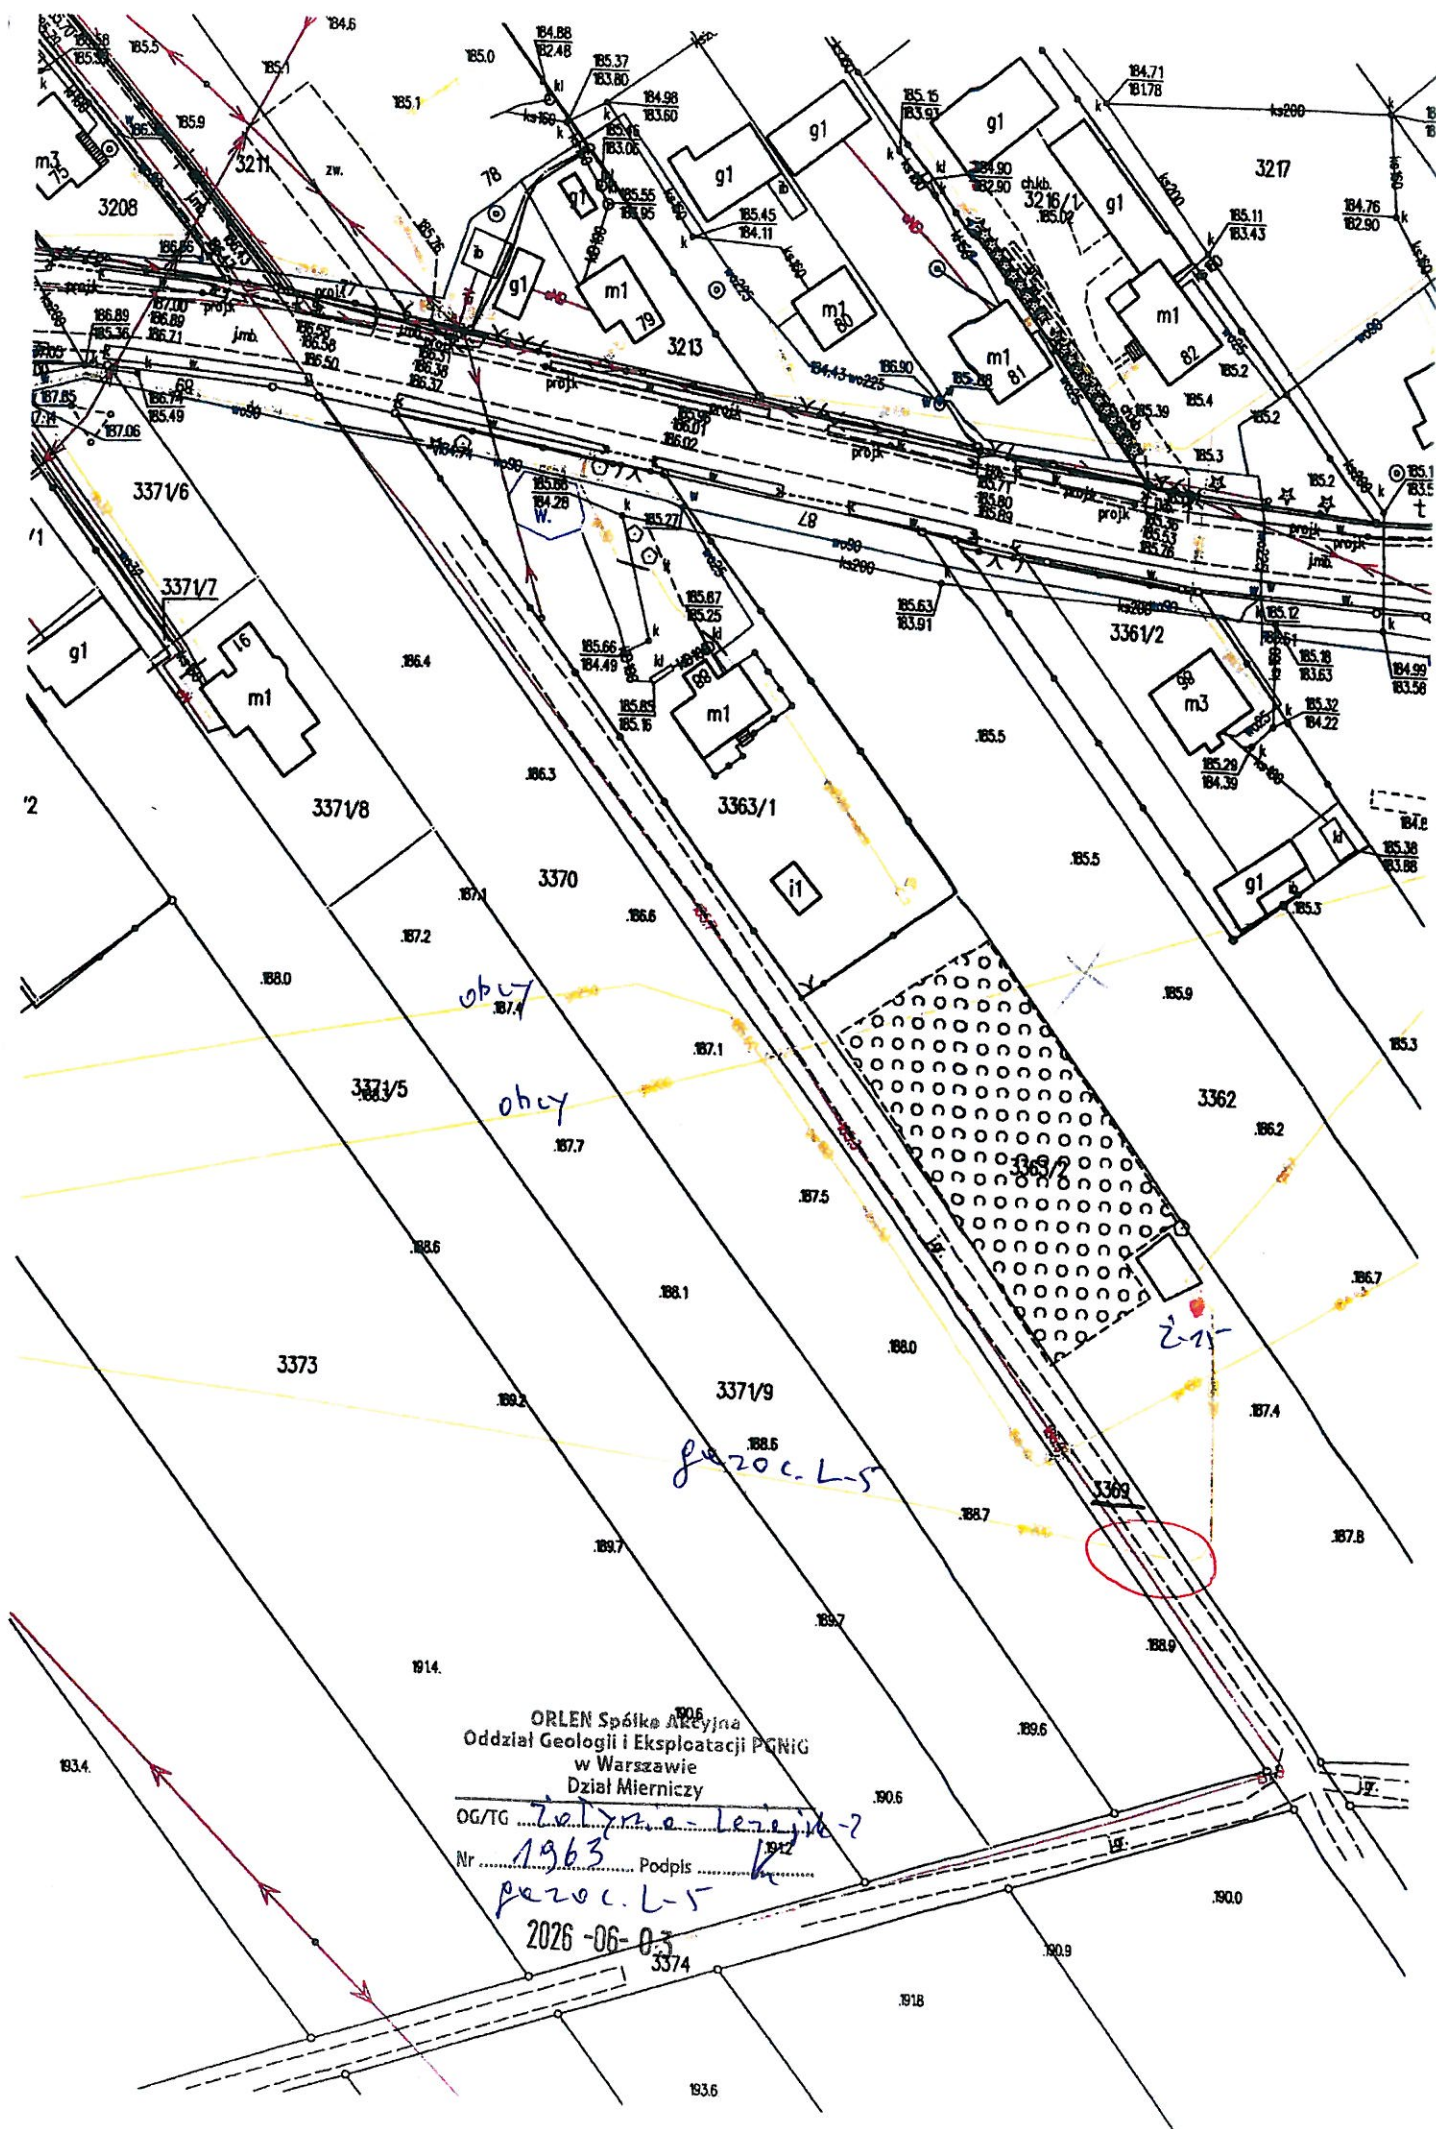

ORLEN Spółka Akcyjna
Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG
w Warszawie
Dział Mierniczy

OG/TG
Nr Podpis

1963
2026-06-03

RPW/9650/2026-2P



EZD RP UG

Sabina Dziob SD (KANC)

Data rejestracji: 2026-06-10

Data wpływu: 2026-06-10