


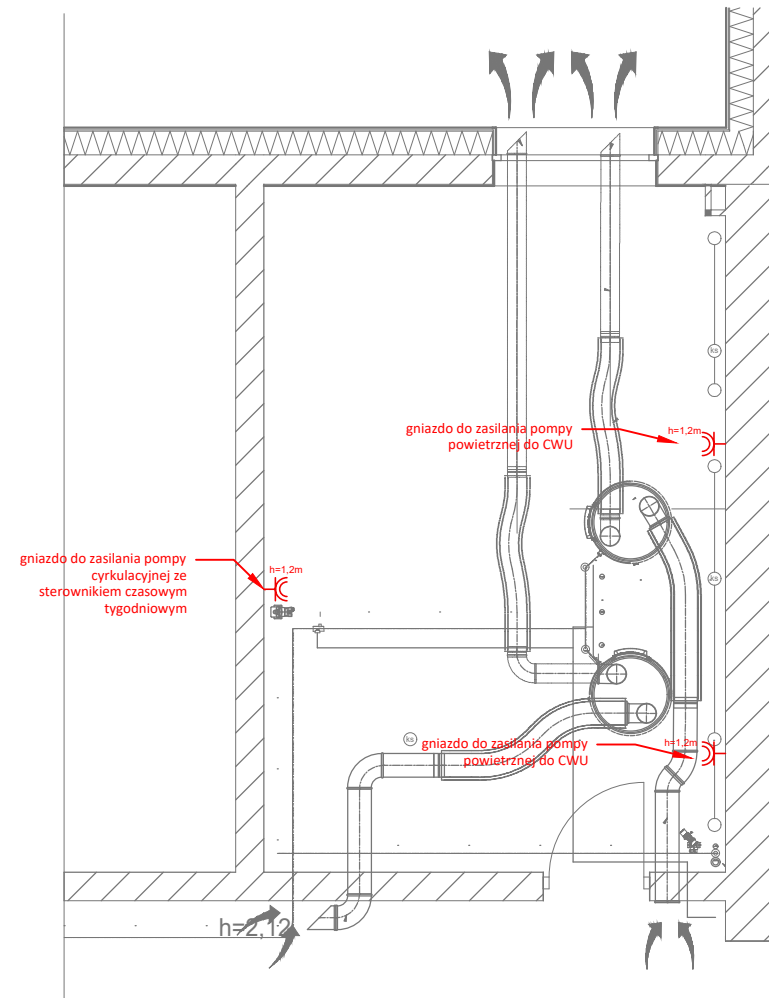

Uwaga:

- wszystkie wysokości montażu podano od gotowej podłogi
- w pomieszczeniach wilgotnych o min IP44,
- instalację elektryczną w pomieszczeniu wykonać natynkowo w rurkach typu RL18
- wszystkie metalowe elementy dostępne instalacji takie jak kanały wentylacyjne, metalowe obudowy pompy ciepła, metalowe rury, należy połączyć z GSU w RG

Legenda:

⌚ Gniazdo 230V o IP44 natynkowe

Jednostka projektowa		
ArchiStory Pracownia Projektowa Diana Leoniuk ul. Nowogródzka 2c/12, 15-490 Białystok, tel. 660-152-815		
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant: mgr. inż Marcin Leszczyński	PDL/0093/PBE/22	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		
Remont łazienek w Technikum Leśnym w Białowieży		
ADRES INWESTYCJI:		
dz.1295/90 jedn. ew. 200502_2 obr. 0004 Białowieża		
INWESTOR:		
Technikum Leśne w Białowieży ul. Park Dyrekcyjny 1a 17-230 Białowieża		
FAZA:	Projekt Techniczny	
BRANŻA:	Elektryczna	
TEMAT:		
Rzut instalacji elektrycznej w piwnicy		
SKALA:	B/S	RYS. NR IE1
DATA:	17.06.2026	