



PION A - DAMSKI

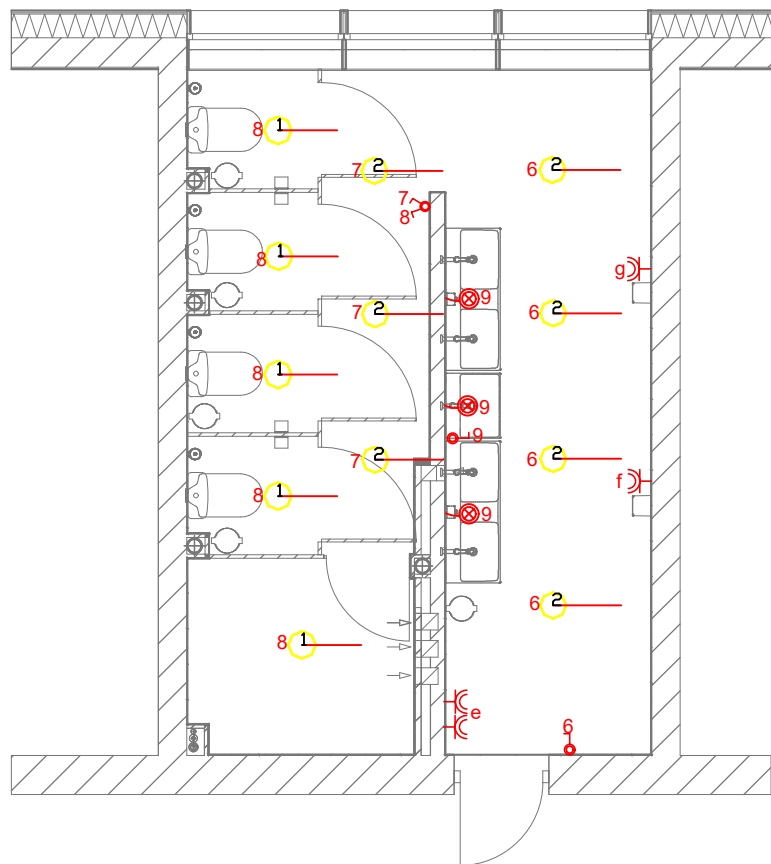

PION B - MĘSKI

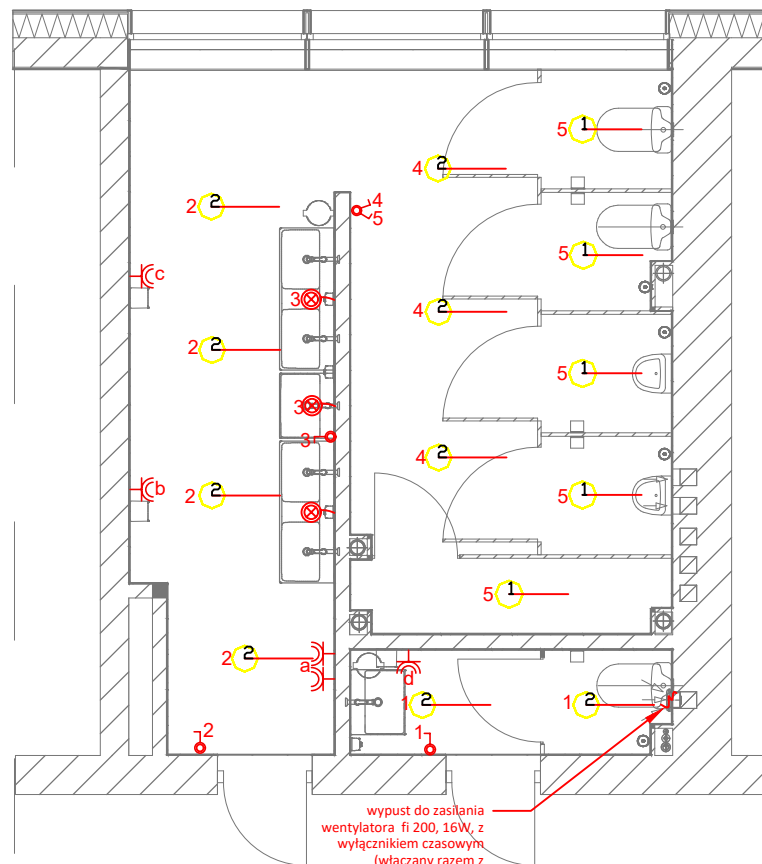

Legenda:

- Łącznik świetlnikowy pojedynczy IP44
- Łącznik świetlnikowy podwójny IP44
- Gniazdo 230V o IP44
- Oprawa natynkowa liniowa o IP54 18W, 4000K
- Wypust zasilający
- AW1 Oprawa awaryjna podtynkowa LED, 3W 405lm 1h jednozadaniowa, optyka otwarta, biała, IP65
- AW1 Oprawa awaryjna natynkowa LED, 1W 250lm 1h jednozadaniowa, optyka otwarta, biała, IP65
- 1 Oprawa downlight 28W (2492 lm; 27.9 W) IP44
- 2 Oprawadownlight 18W (1671 lm; 17.5 W) IP44

Uwaga:

- wszystkie wysokości montażu podano od gotowej podłogi
- przed zamówieniem opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego należy zweryfikować możliwość montażu natynkowo lub podtynkowo,
- w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o min IP44,
- włączenie wentylatora powinno nastąpić po włączeniu oświetlenia w toalecia, natomiast wyłączenie ze zwłoką czasową,

Jednostka projektowa		
ArchiStory Pracownia Projektowa Diana Leoniuk ul. Nowogrodzka 2c/12, 15-490 Białystok, tel. 660-152-815		
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant: mgr. inż Marcin Leszczyński	PDL/0093/PBE/22	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		
Remont łazienek w Technikum Leśnym w Białowieży		
ADRES INWESTYCJI:		
dz.1295/90 jedn. ew. 200502_2 obr. 0004 Białowieża		
INWESTOR:		
Technikum Leśne w Białowieży ul. Park Dyrekcyjny 1a 17-230 Białowieża		
FAZA:	Projekt Techniczny	
BRANŻA:	Elektryczna	
TEMAT:		
Rzut instalacji elektrycznej na 2 piętrze		
SKALA:	B/S	RYS. NR
DATA:	17.06.2026	IE4