


Tablica TB

560


534

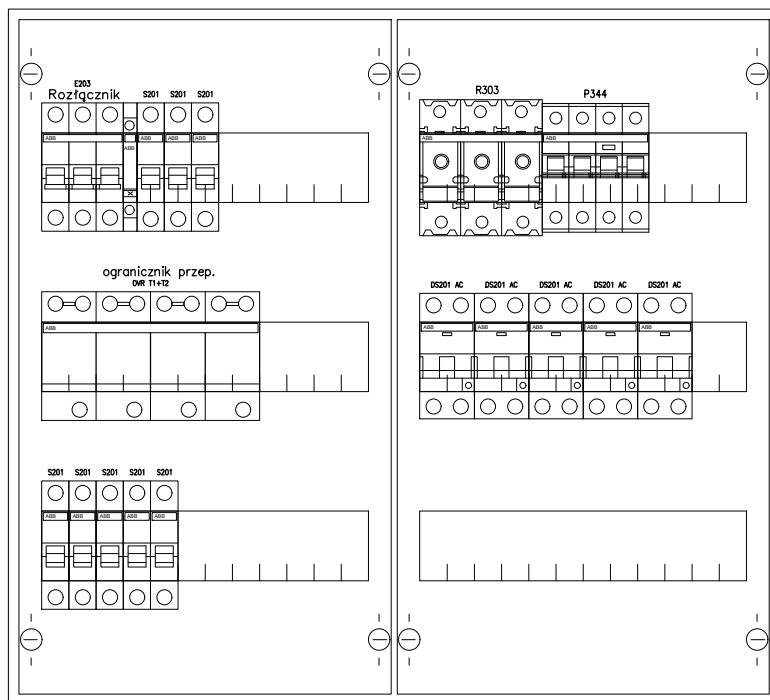

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125A
Typ: Podtynkowa
Ilość modułów: 72
Szerokość: 560mm
Wysokość: 534mm
Głębokość: 120mm

UWAGI:

1. Jako tablicę TB wykorzystać rozdzielnicę wnątkową o wielkości 2x 3x 12mod. IP31, II klasa izolacji.
2. Wszystkie odprętywy opisać zgodnie z oznaczeniem.
3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka			
		37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Obiekt:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWA			
Adres:		ŁUKOWA 93, 37-310 NOWA SARZYNA NR ID DZIAŁKI: 180805_5.0002.80			
Inwestor:		GMINA NOWA SARZYNA UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1, 37-310 NOWA SARZYNA			
Branża:		ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY	
Projekt NR 34/09/2024		Nazwa rysunku ZABUDOWA TABLICY TB			Skala:
PROJEKTOWAŁ		Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data
OPRACOWAŁ		mgr inż. Mariusz Rolek		PDK/0074/P00E/05	01.2025
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marek Watras		PDK/0240/P00E/12	01.2025
		specjalność elektryczna bez ograniczeń		8E	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli					