


SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA G1'-G2'

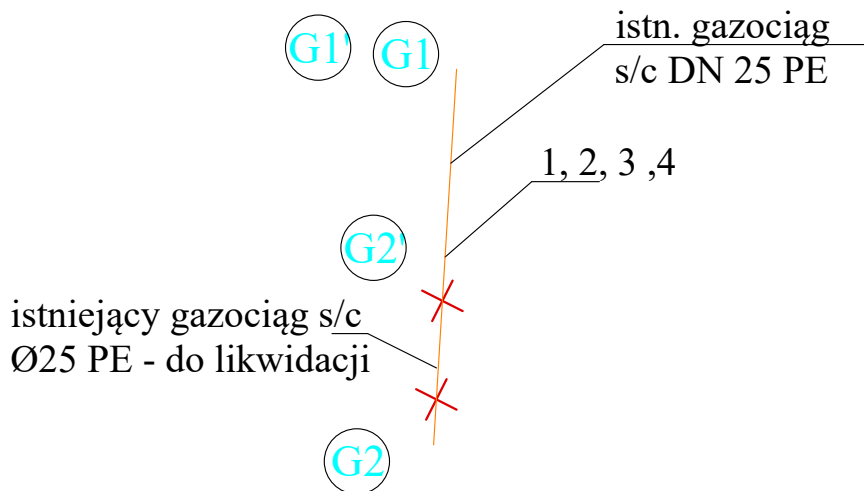

— istniejący gazociąg stal. średniego ciśnienia DN25

Zestawienie materiałów				
	Nazwa/objaśnienie	Srednica	Materiał	Ilość
1	Rura przewodowa	Ø25	PE100 ADR11	3,41 mb
2	Połączenie rurowe PE/Stal	Ø25/dn20	PE100 SDR11/stal	1 szt
3	Rura przewodowa	dn20	STAL	2,55 mb
4	Łuk - kąt 89°	dn20	STAL	1 szt

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD ZBIGNIEW KONOPKA		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka 37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 015/8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWA			
Adres: JEDN. EWID. 180805_5. NOWA SARZYNA OBRĘB: 0002 - ŁUKOWA DZIAŁKIA NR EWID: 80			
Inwestor: GMINA NOWA SARZYNA 37-310 NOWA SARZYNA UL. KOPERNIKA 1			
Branża: SANITARNA		Stadium projektu: projekt techniczny	
Projekt NR 34/09/2024	Nazwa rysunku SCHEMAT MONTAŻOWY PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA		Skala: -
	Imię Nazwisko mgr inż. Leszek Konopka	Nr. upraw. specjalność PDK/0058/POOS/22 specjalność sanitarna	Podpis 01.2025
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Konopka	PDK/0058/POOS/22 specjalność sanitarna	01.2025
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Franczyk	PDK/0068/PWOS/21 specjalność sanitarna	01.2025
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli			