



Profil - Wp12

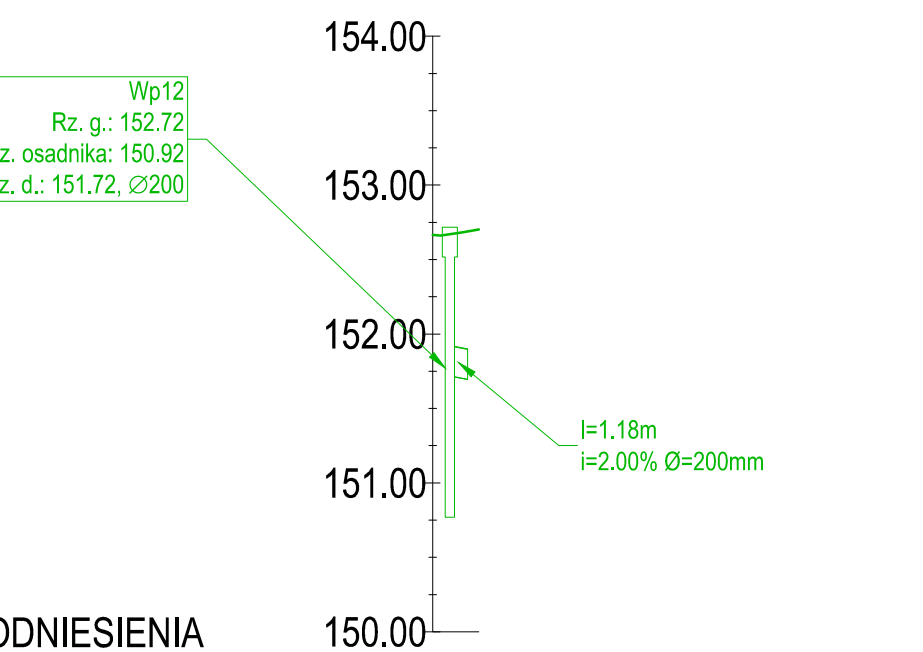


Rzędna terenu	152.72
Rzędna dna kanału	150.92
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.15
Długość odcinka	1.18

Profil - Wp11

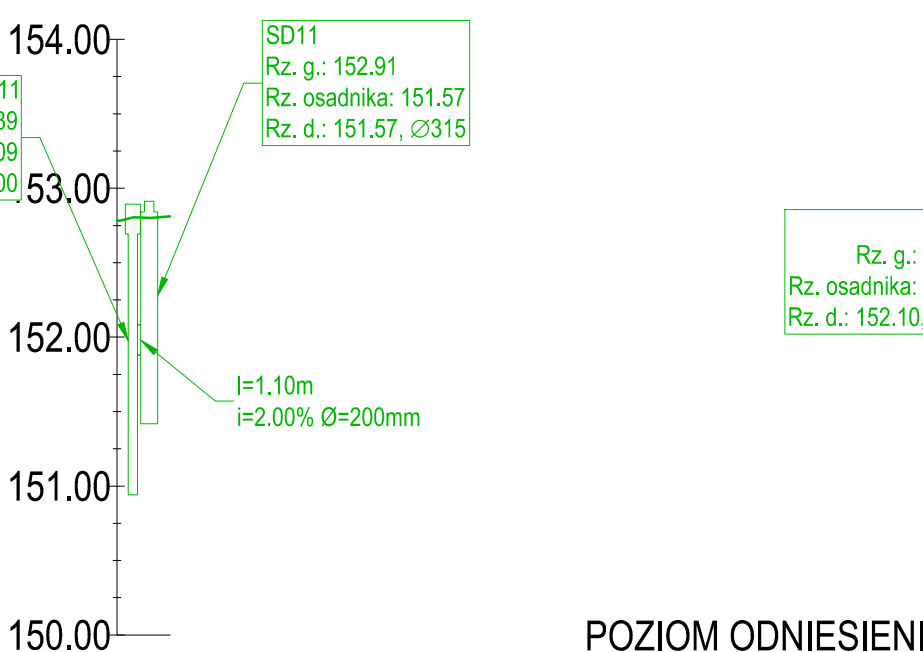


Rzędna terenu	152.89
Rzędna dna kanału	151.09
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.06
Długość odcinka	1.10

Profil - Wp10

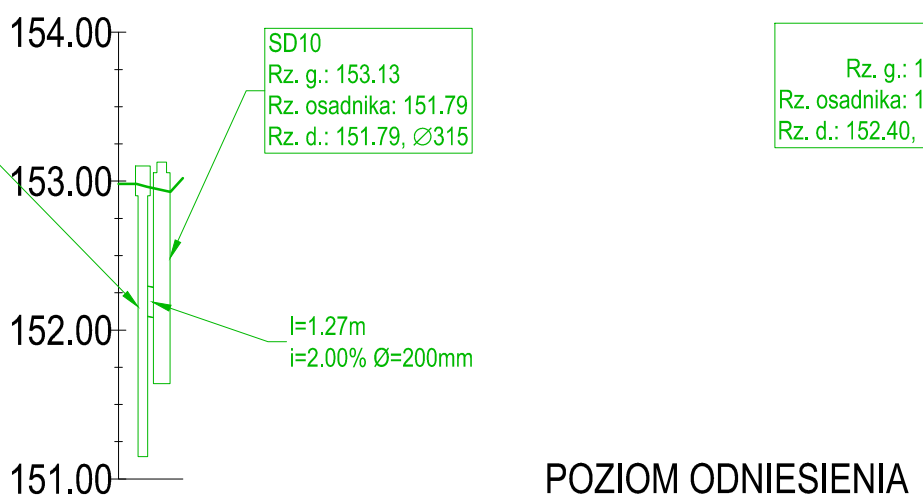


Rzędna terenu	153.10
Rzędna dna kanału	151.30
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.24
Długość odcinka	1.27

Profil - Wp9

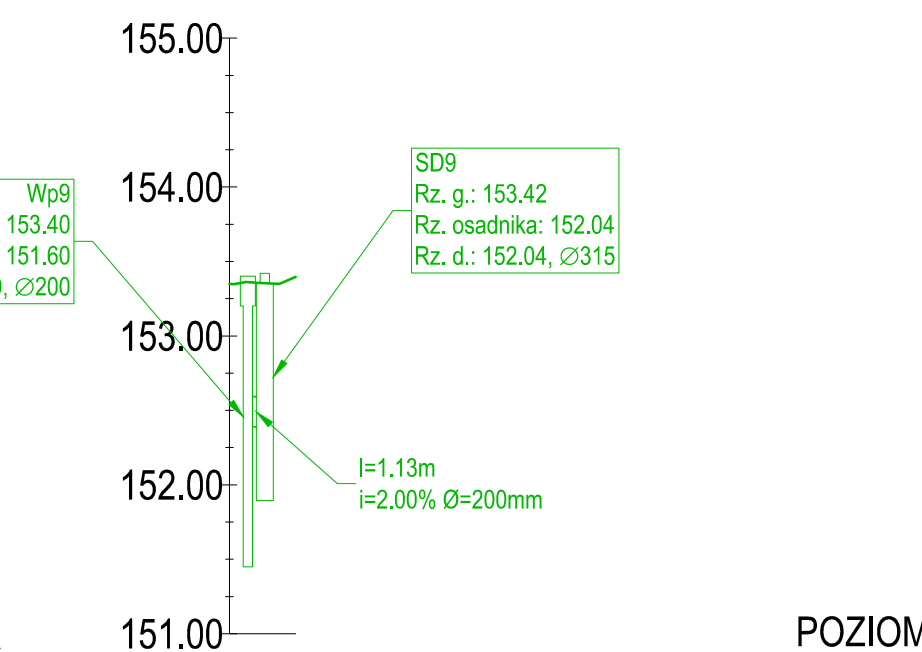


Rzędna terenu	153.40
Rzędna dna kanału	151.60
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.24
Długość odcinka	1.13

Profil - Wp8

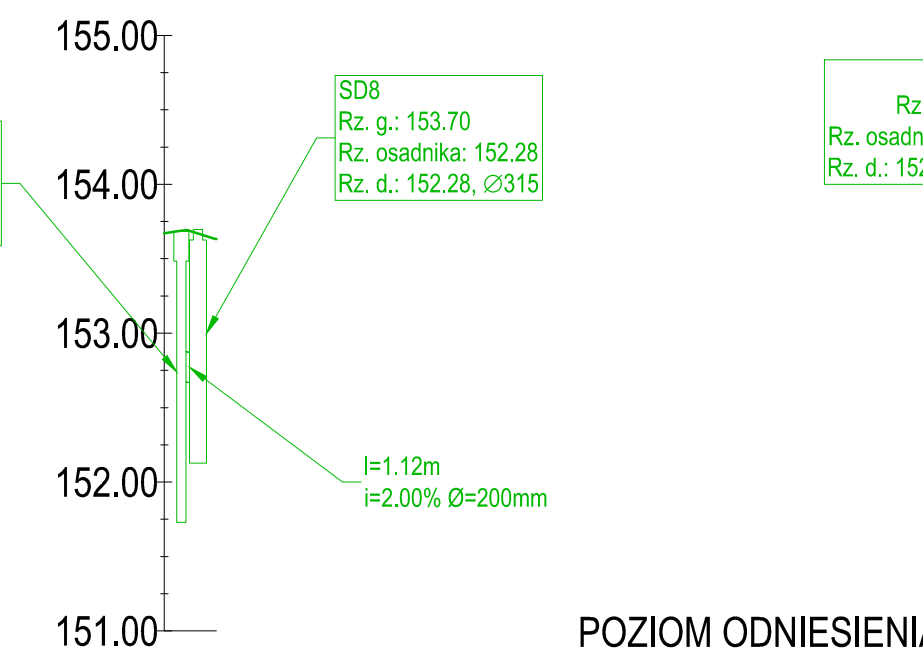


Rzędna terenu	153.60
Rzędna dna kanału	151.80
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.24
Długość odcinka	1.12

Profil - Wp7

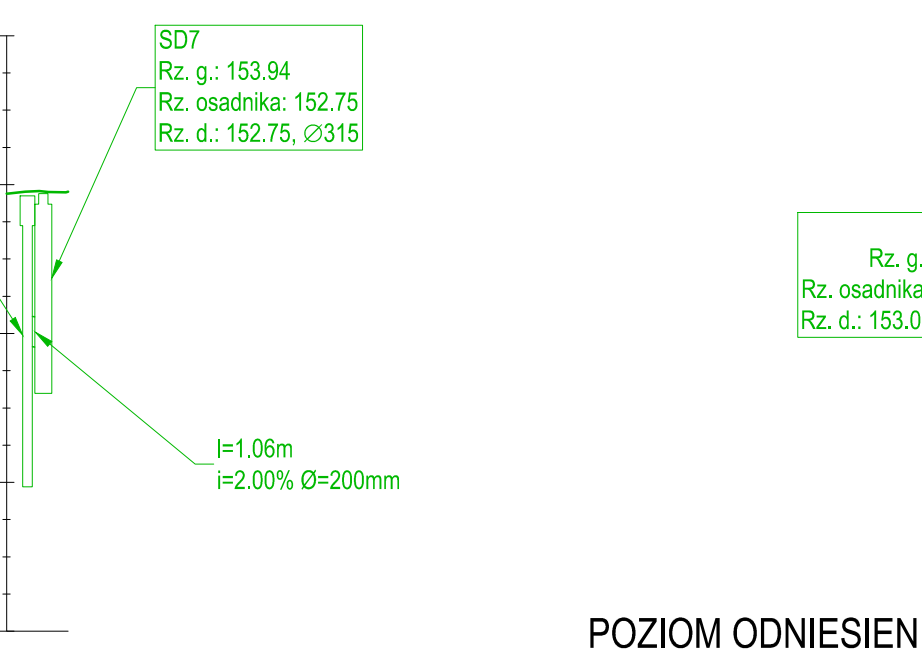


Rzędna terenu	153.90
Rzędna dna kanału	152.10
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.24
Długość odcinka	1.06

Profil - Wp6

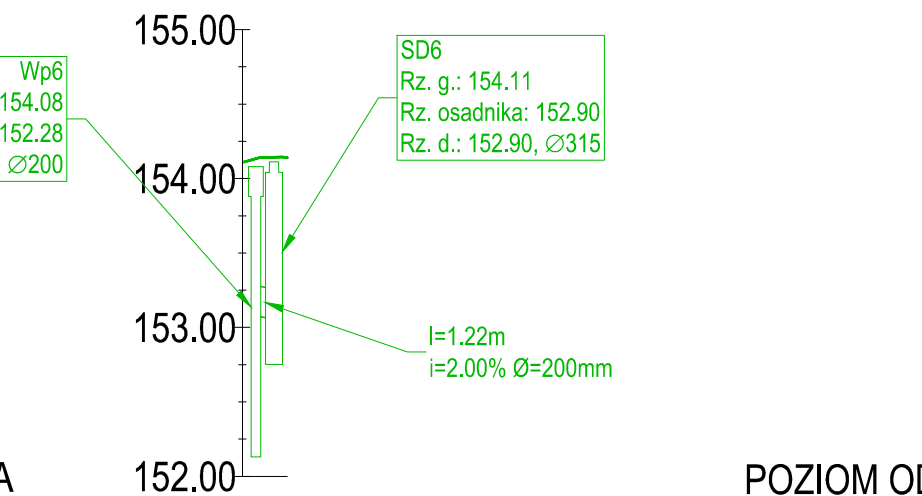


Rzędna terenu	154.08
Rzędna dna kanału	152.28
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.06
Długość odcinka	1.22

Profil - Wp5

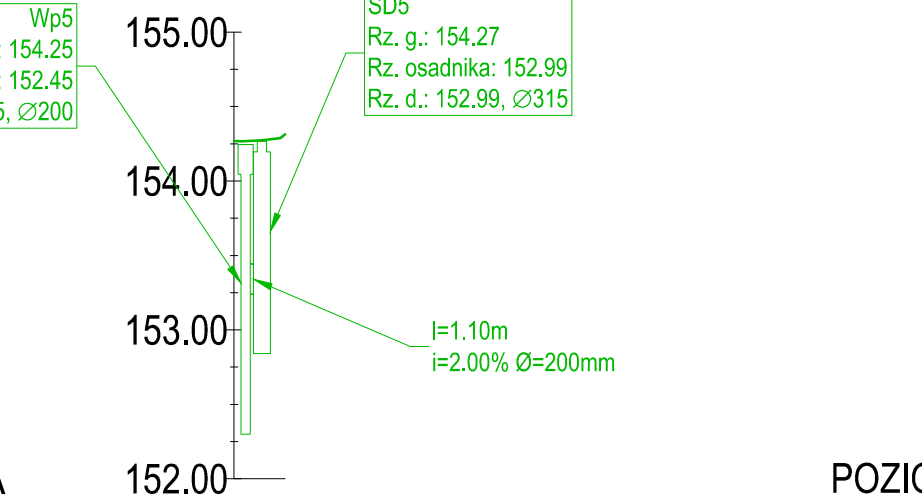


Rzędna terenu	154.25
Rzędna dna kanału	152.45
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.06
Długość odcinka	1.10

Profil - Wp4

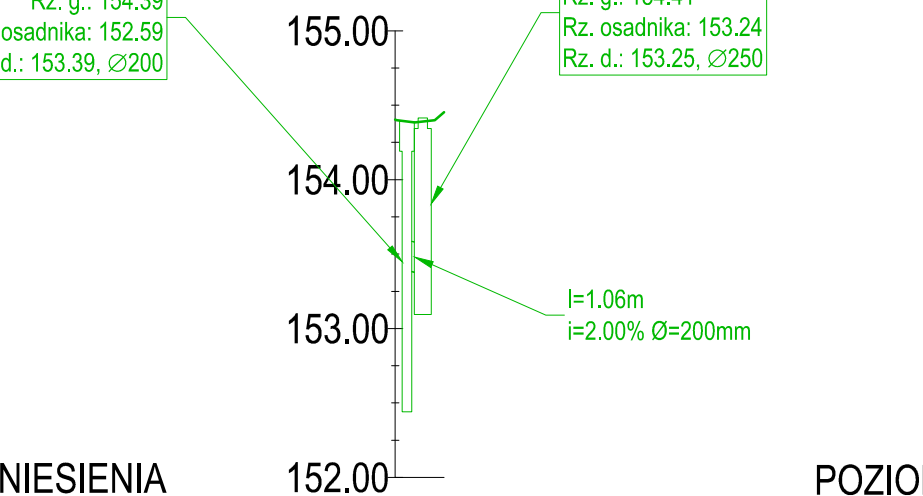


Rzędna terenu	154.39
Rzędna dna kanału	152.59
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.06
Długość odcinka	1.06

Profil - Wp3

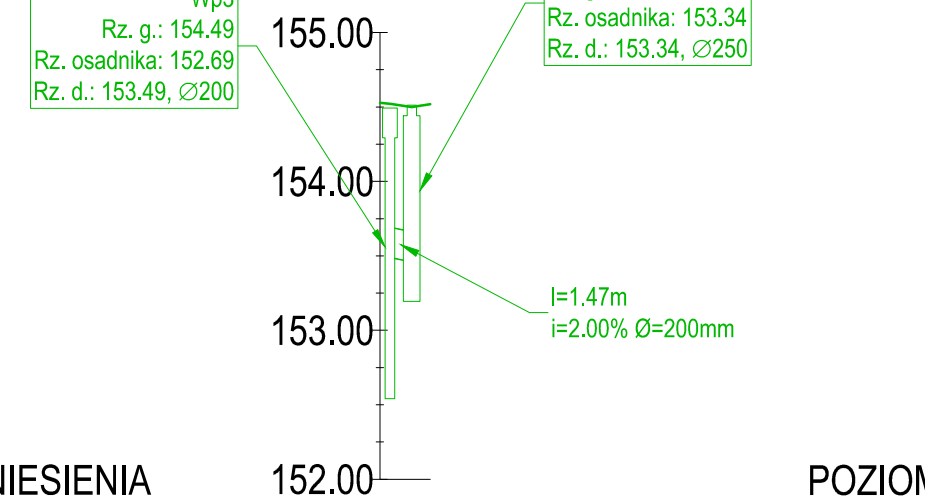

Rzędna terenu	154.49
Rzędna dna kanału	152.69
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.06
Długość odcinka	1.47

Profil - Wp2

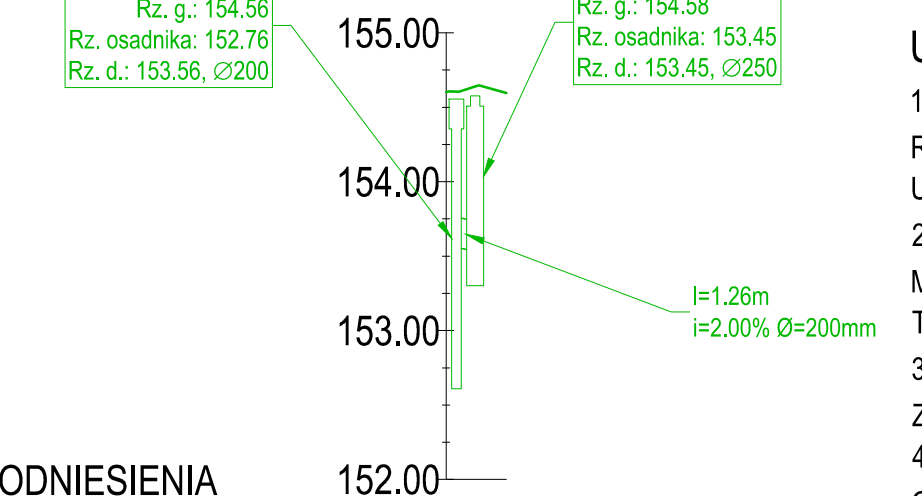

Rzędna terenu	154.51
Rzędna dna kanału	152.71
Zagłębienie dna	0.80
Spadek	2.00%
Średnica i materiał rury	d=0.20m PVC-U
Odległość	1.06
Długość odcinka	1.26

UWAGA!!

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY NA ROBOCZO UZGODNIĆ PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.
- WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE RĘCZNE W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ I KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.
- PRZED WEJŚCIEM NA ROBOTY NALEŻY ZGŁOSIĆ ZARZĄDCOM SIECI ZAMIAR ROZPOCZĘCIA ROBÓT.
- PODANE NA KOLIZJACH RZĘDNE SĄ RZĘDNYMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ SIĘ ONE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
- NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W POBLIŻU MIEJSC KOLIZJI.

- Legenda:
- teren istniejący
 - teren projektowany
 - proj. sieć kd

PROJEKT TECHNICZNY	Wykonano	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTYWNY "WB"		
	Inwestor	ul. Wileńska 55, 58-200 Lubin tel./fax 076844-76-18		
	Nazwa i tytuł	Profil przykanałków - odcinek A-B		
	Obiekt	ul. Rynek 1, 58-100 Polkowice		
	Część	„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Polkowicach w zakresie przebudowy jezdni, budowy drogi jezdni - rowertowej, gwałtownie indywidualnych, miejsc postojowych wraz z przebudową i instalacją elektrycznoenergetyczną sieci kablowej 0,4 kV, czyszczenia drogowego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg i urządzeń przy ul. Porzeczkowej w Polkowicach”		
		SANITARNIA/ ODDZIWIENIE		
		18 sierpień 2023		
		Stanowisko Inżynier Naczelnik		
	Projektant	mgr inż. Renata Pato		
	Bardziej	mgr inż. Renata Pato		
Techniczny	mgr inż. Renata Pato			