


1. TABELA OZNACZEŃ WĘZŁÓW REGULACYJNYCH PRZY NAGRZEWNICACH

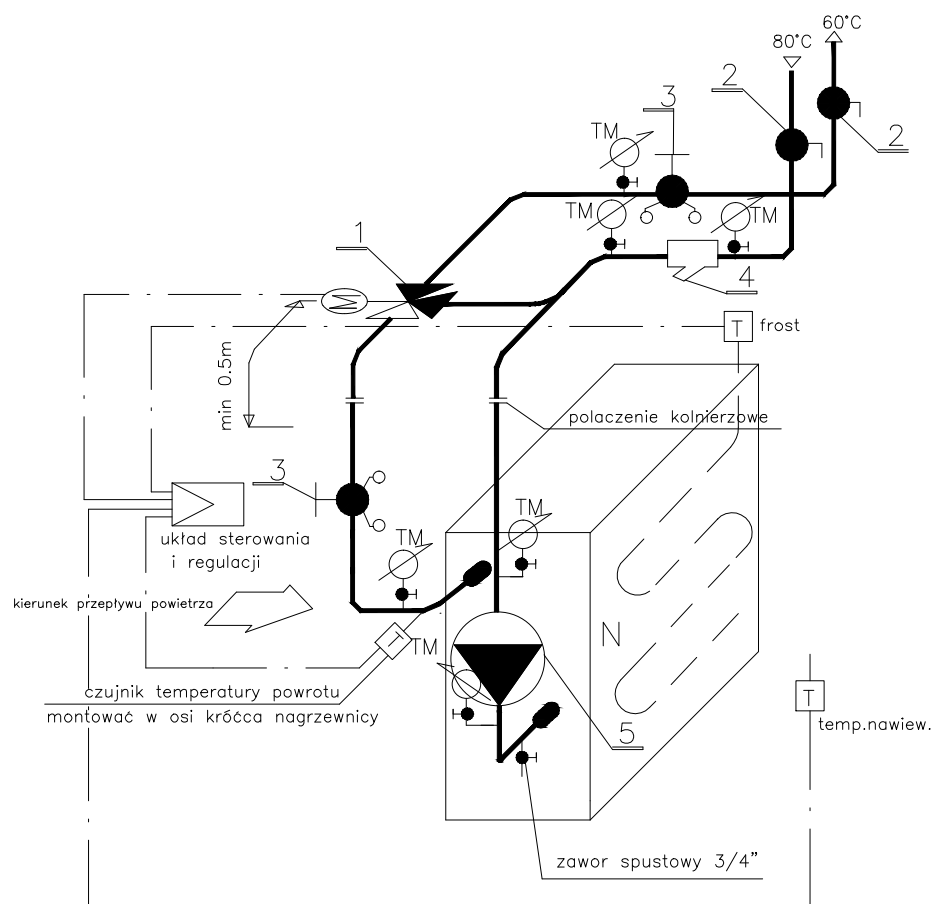

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	TYP i WIELKOŚĆ ELEMENTÓW INSTALACJI CIEPŁA WENTYLACYJNEGO	
		N1W1	N2W2
1	2	3	4
1	ZAWÓR REGULACJI AUTOMAT. Kvs [m3/h]	VF3_3d DN20 6,3	VF3_3d DN20 0,63
2	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Dn	50	20
3	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY	32	15
4	FILTR SKOŚNY DO WODY Dn	50	20
5	POMPA CYRKULACYJNA	H=32,0 kPa V=0,76 dm3/s	H=26,3 kPa V=0,07 dm3/s
TM	TERMOMANOMETR szt	6	6
N	ILOŚĆ CIEPŁA kW POJEMNOŚĆ NAGRZEWNICY dm3 SPADEK CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY kPa	61,99 6,2 9,19	5,87 1,6 6,52