

KLIENT
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie
ul. Główna 1
Łosiów

ZAMÓWIENIE
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz
rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiewie

ROZDZIELNICA
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT TG

PARAMETRY ROZDZIELNICY


UPSTREAM PLANT [RGNH]		
NAPIĘCIE [V]	400	CZEST. [Hz]
PRĄD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY [A]		
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY [kA]		
UKŁAD SIECI		TNS
SZYNY GŁÓWNE ROZDZIELNICY		
In [A]	Icw [kA]	
MATERIAŁ OBUDOWY		
KLASA IZOLACJI	I	IP

NORMY	
WYŁĄCZNIKI TYPU MCCB	☐ — PN EN 60947-2
WYŁĄCZNIKI TYPU MCB	☒ — PN EN 60947-2
	☐ — PN EN 60898
OBUDOWA	☒ — PN EN 61439-1
	☐ []

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE: IE12 SCHEMAT TG	NR REWIZJI: REVISION No.: 00	OBIEKT/NAME OF BUILDING: PAŁACYK W ŁOSIEWIE	NR STRONY: STR. TYTUŁOWA	NR PROJEKTU: ----
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁOŃSKI	<i>P</i>	mgr. inż SZYMON PURC	<i>Pm</i>					

Poziom posadzki

GSW

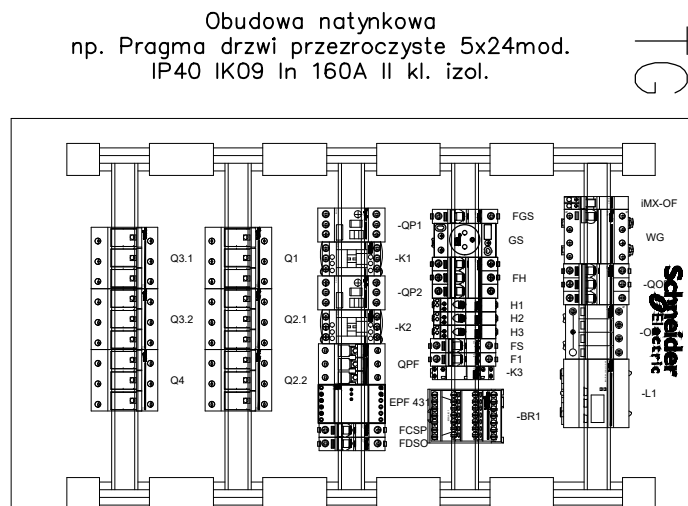

TG

KANAL INSTALACYJNY
K200

Ściana


h:1,0m


SCHEMAT T1
RYS. IE13

T1

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE: IE12 SCHEMAT TG	NR REWIZJI: REVISION No.: 00	OBIEKT/NAME OF BUILDING: PAŁACYK W ŁOSIOWIE	NR STRONY: WIDOK ELEWACJI 1/2	NR PROJEKTU: ----
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁONSKI	P	mgr. inż SZYMON PURC	Pm					

Ten rysunek jest własnością Biura environ projekt i nie jest przeznaczony do reprodukcji, kopiowania lub używania w innym celu bez jego zezwolenia

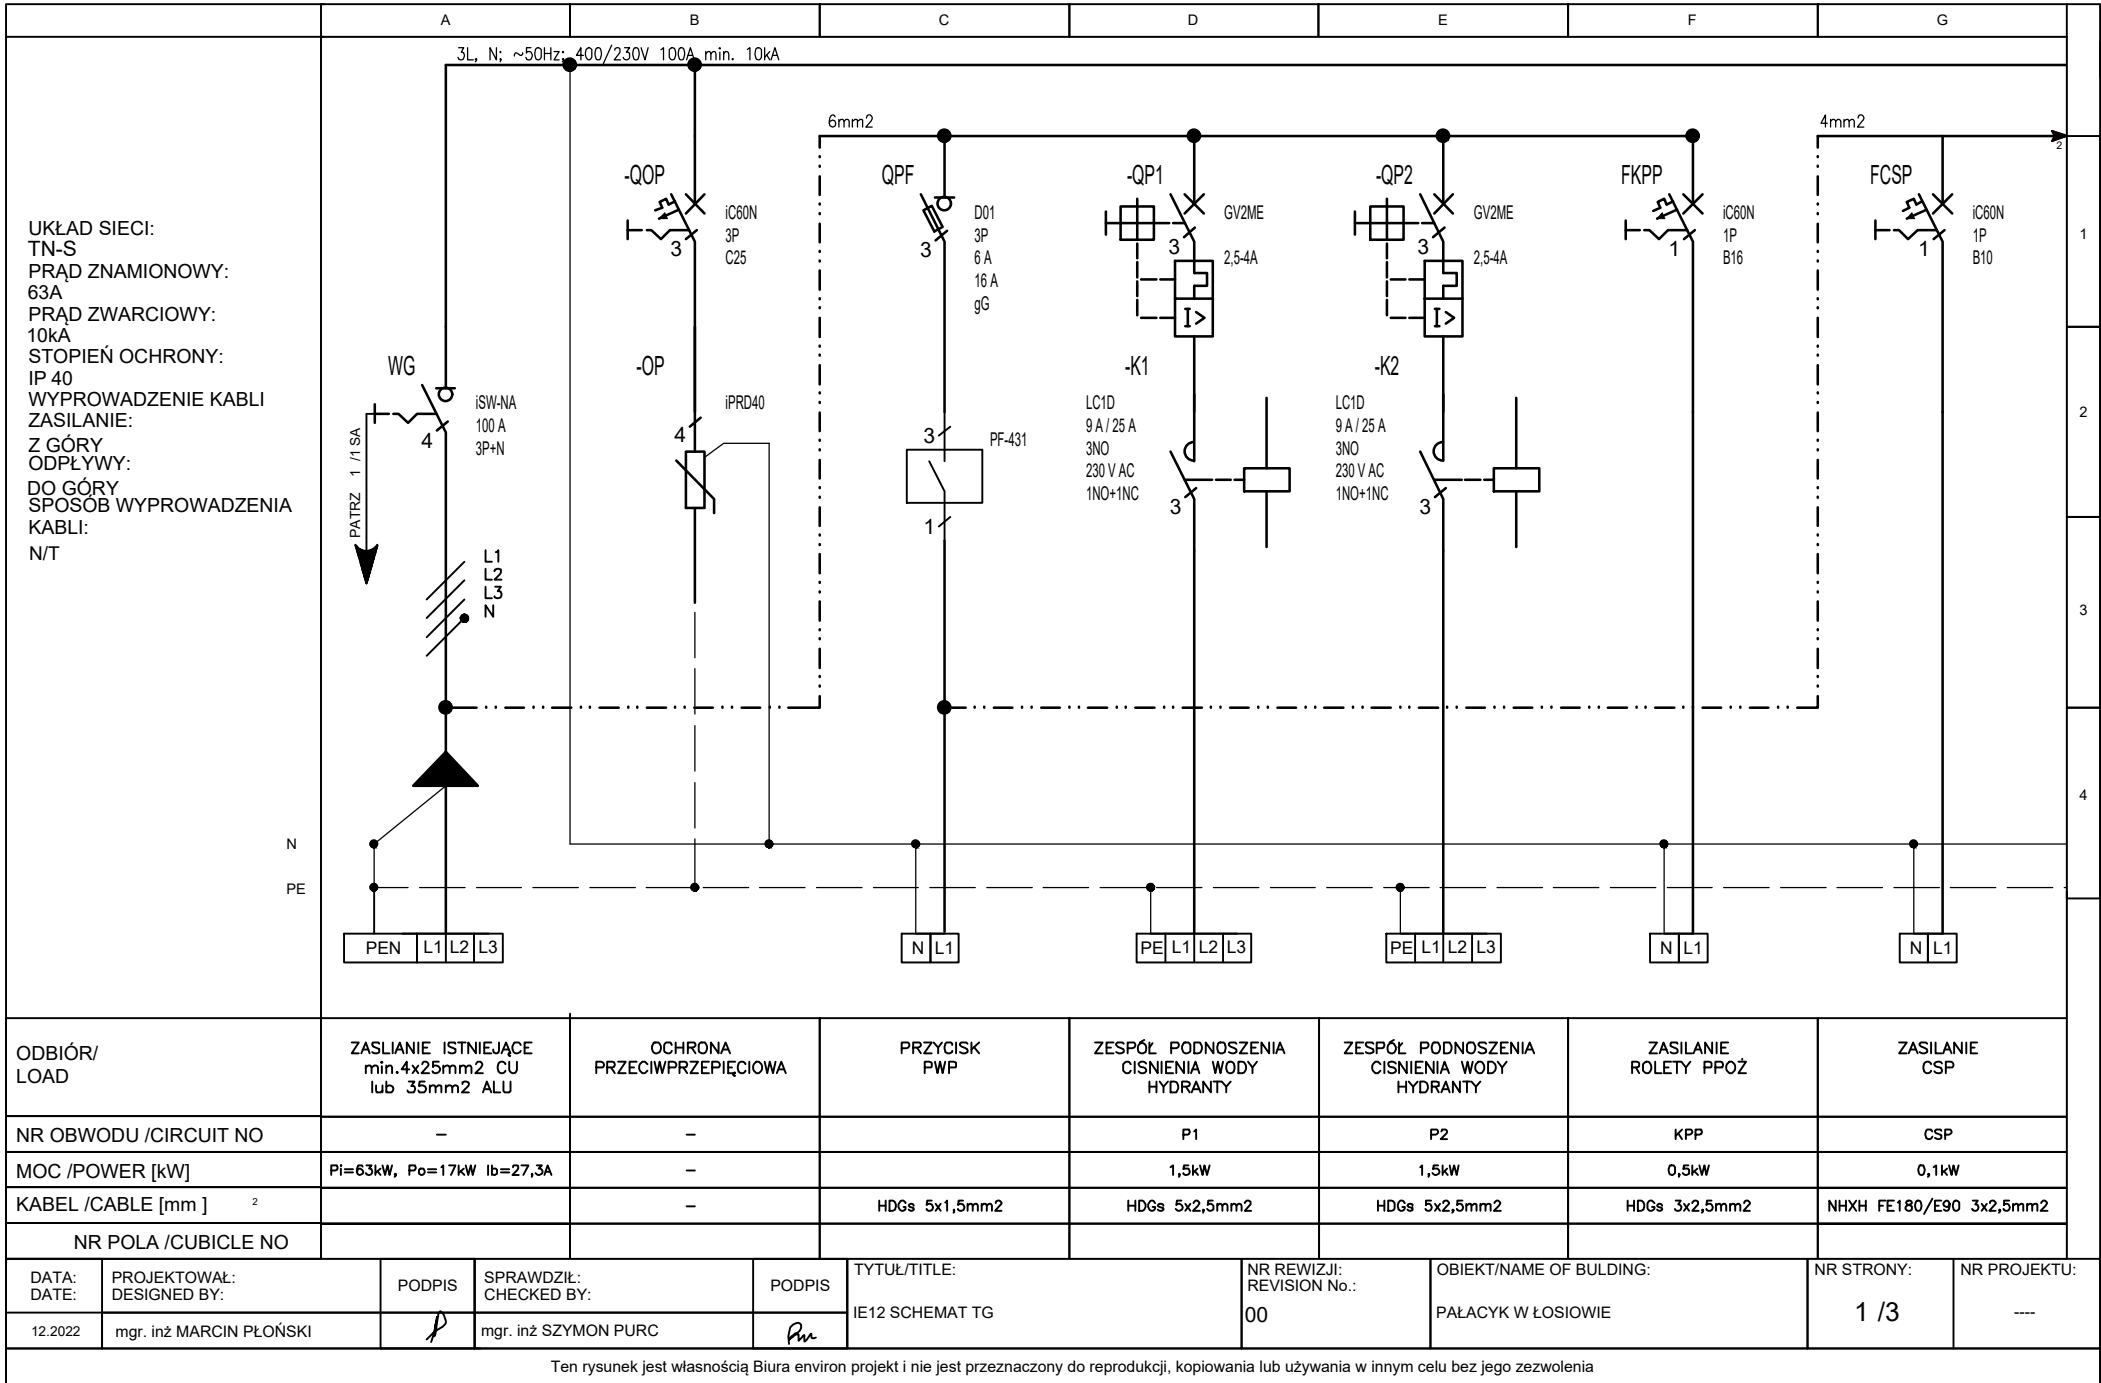

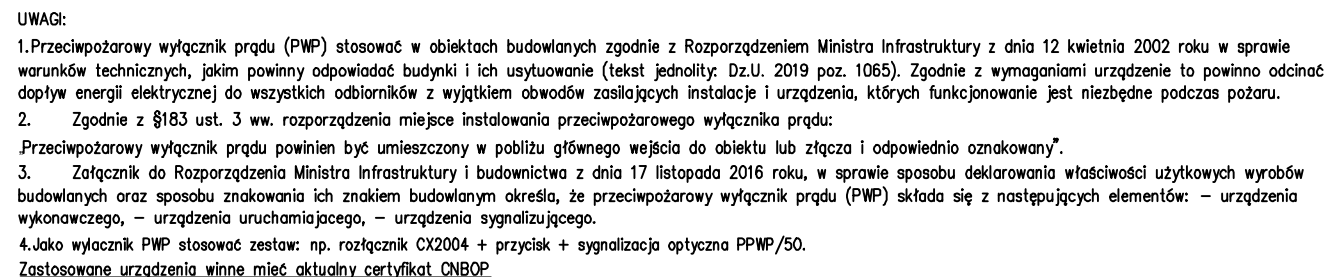

Ten rysunek jest własnością Biura environ projekt i nie jest przeznaczony do reprodukcji, kopiowania lub używania w innym celu bez jego zezwolenia