

KLIENT
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie
ul. Główna 1
Łosiów

ZAMÓWIENIE
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz
rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiewie

ROZDZIELNICA
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT T1

PARAMETRY ROZDZIELNICY


UPSTREAM PLANT [RGNH]			
NAPIĘCIE [V]	400	CZEST. [Hz]	50
PRĄD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY [A]			
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY [kA]		10	
UKŁAD SIECI		TNS	
SZYNY GŁÓWNE ROZDZIELNICY			
In [A]		Icw [kA]	
MATERIAŁ OBUDOWY			
KLASA IZOLACJI		I	IP 40

NORMY	
WYŁĄCZNIKI TYPU MCCB	☐ — PN EN 60947-2
WYŁĄCZNIKI TYPU MCB	☒ — PN EN 60947-2
	☐ — PN EN 60898
OBUDOWA	☒ — PN EN 61439-1
	☐ []

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE: IE13 SCHEMAT T1	NR REWIZJI: REVISION No.: 00	OBIEKT/NAME OF BUILDING: PAŁACYK W ŁOSIEWIE	NR STRONY: STR. TYTUŁOWA	NR PROJEKTU: ----
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁOŃSKI		mgr. inż SZYMON PURC						

Poziom posadzki

h:1,0m

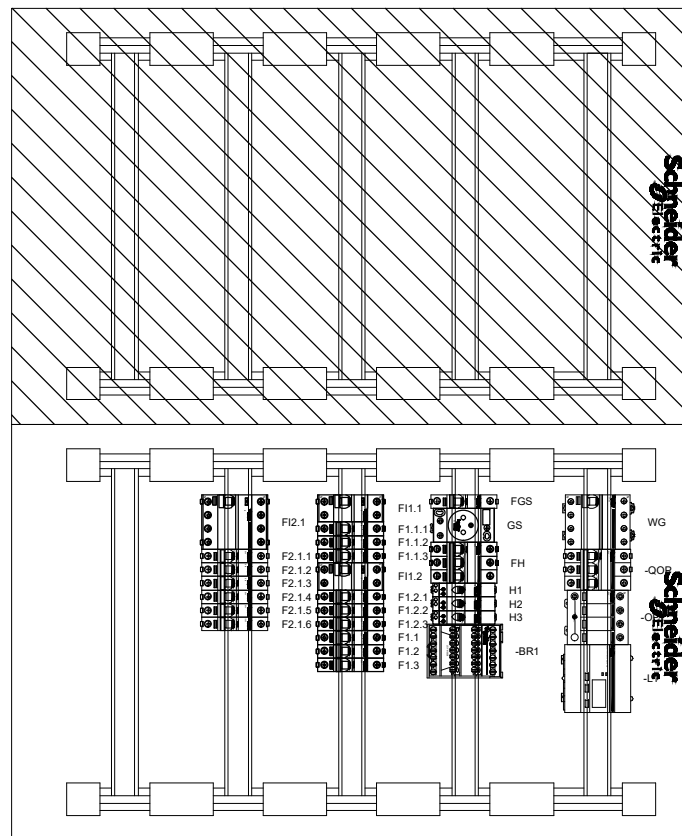

Obudowa natynkowa
np. Pragma drzwi przezroczyste 5x24mod.
IP40 IK09 In 160A II kl. izol.

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE:	NR REWIZJI: REVISION No.:	OBIEKT/NAME OF BUILDING:	NR STRONY:	NR PROJEKTU:
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁONSKI	<i>P</i>	mgr. inż SZYMON PURC	<i>Pm</i>	IE13 SCHEMAT T1	00	PAŁACYK W ŁOSIOWIE	WIDOK ELEWACJI 1/1	----

Ten rysunek jest własnością Biura ENVIRON PROJEKT i nie jest przeznaczony do reprodukcji, kopiowania lub używania w innym celu bez jego zezwolenia

