

KLIENT
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie
ul. Główna 1
Łosiów

ZAMÓWIENIE
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz
rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiewie

ROZDZIELNICA
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT T2.1


PARAMETRY ROZDZIELNICY	
UPSTREAM PLANT [RGNH]	
NAPIĘCIE [V]	400
CZĘST. [Hz]	50
PRĄD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY [A]	
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY [kA]	10
UKŁAD SIECI	
TNS	
SZYNY GŁÓWNE ROZDZIELNICY	
In [A]	Icw [kA]
MATERIAŁ OBUDOWY	
KLASA IZOLACJI	I
IP	40

NORMY	
WYŁĄCZNIKI TYPU MCCB	☐ — PN EN 60947-2
WYŁĄCZNIKI TYPU MCB	☒ — PN EN 60947-2
	☐ — PN EN 60898
OBUDOWA	☒ — PN EN 61439-1
	☐

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE:	NR REWIZJI: REVISION No.:	OBIEKT/NAME OF BUILDING:	NR STRONY:	NR PROJEKTU:
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁOŃSKI		mgr. inż SZYMON PURC		IE14 SCHEMAT T2.1	00	PAŁACYK W ŁOSIEWIE	STR. TYTUŁOWA	----

Poziom posadzki

Obudowa podtynkowa np. Pragma
drzwi pełne, 5x24mod. IP40, IK09, In 160A, II kl. izol.

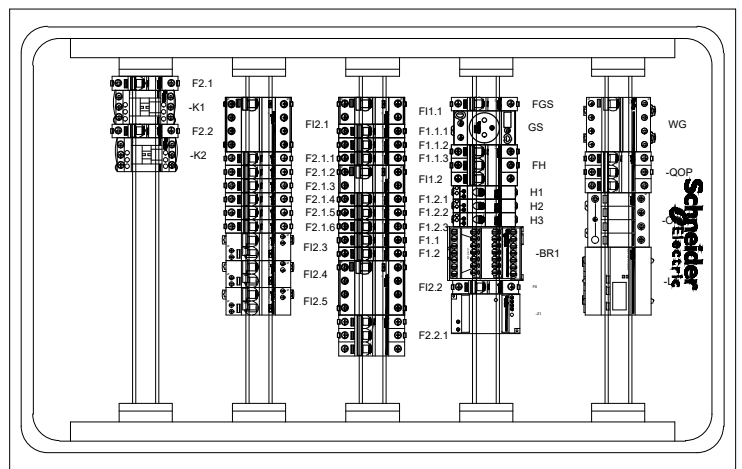

T2.1

h:1,0m

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE:	NR REWIZJI: REVISION No.:	OBIEKT/NAME OF BUILDING:	NR STRONY:	NR PROJEKTU:
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁOŃSKI	<i>P</i>	mgr. inż SZYMON PURC	<i>Pm</i>	IE14 SCHEMAT T2.1	00	PAŁACYK W ŁOSIOWIE	WIDOK ELEWACJI 1/1	----

