

KLIENT
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie
ul. Główna 1
Łosiów

ZAMÓWIENIE
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz
rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiewie

ROZDZIELNICA
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT T4

PARAMETRY ROZDZIELNICY	
UPSTREAM PLANT [RGNH]	
NAPIĘCIE [V]	400 CZĘST. [Hz] 50
PRĄD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY [A]	
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY [kA] 10	
UKŁAD SIECI TNS	
SZYNY GŁÓWNE ROZDZIELNICY	
In [A]	Icw [kA]
MATERIAŁ OBUDOWY	
KLASA IZOLACJI	I IP 40

NORMY	
WYŁĄCZNIKI TYPU MCCB	☐ — PN EN 60947-2
WYŁĄCZNIKI TYPU MCB	☒ — PN EN 60947-2
	☐ — PN EN 60898
OBUDOWA	☒ — PN EN 61439-1
	☐ []


DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE: IE16 SCHEMAT T4	NR REWIZJI: REVISION No.: 00	OBIEKT/NAME OF BUILDING: PAŁACYK W ŁOSIEWIE	NR STRONY: STR. TYTUŁOWA	NR PROJEKTU: ----
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁOŃSKI		mgr. inż SZYMON PURC						

Uwaga!!!
Projektowana Tablica T4 do wykorzystania
aparatu rezerwowe dla Etapu II. Na
Etapie I istniejącą tablice należy zasilić z
T4 z tymczasowego zabezpieczenie WTB

Poziom posadzki

h:1,0m

Obudowa podtynkowa np. Pragma
drzwi pełne, 5x24mod. IP40, IK09, In 160A, II kl. izol.

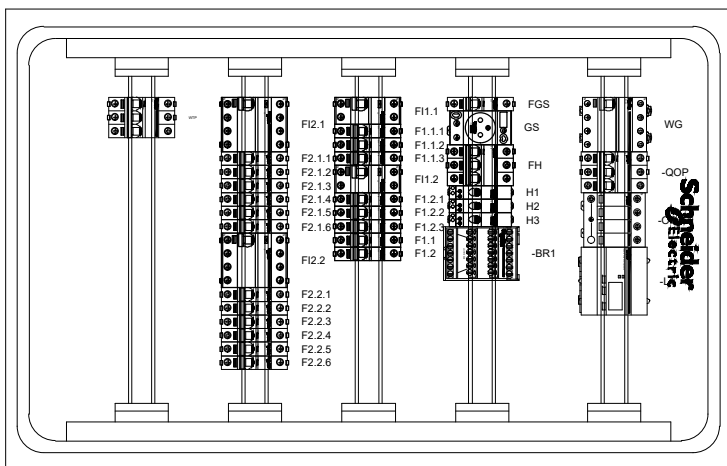

T4

DATA: DATE:	PROJEKTOWAŁ: DESIGNED BY:	PODPIS	SPRAWDZIŁ: CHECKED BY:	PODPIS	TYTUŁ/TITLE: IE16 SCHEMAT T4	NR REWIZJI: REVISION No.: 00	OBIEKT/NAME OF BUILDING: PAŁACYK W ŁOSIOWIE	NR STRONY: WIDOK ELEWACJI 1/1	NR PROJEKTU: ----
12.2022	mgr. inż MARCIN PŁONSKI	P	mgr. inż SZYMON PURC	Pm					

Ten rysunek jest własnością Biura ESTO PROJEKT i nie jest przeznaczony do reprodukcji, kopiowania lub używania w innym celu bez jego zezwolenia

