




RZUT

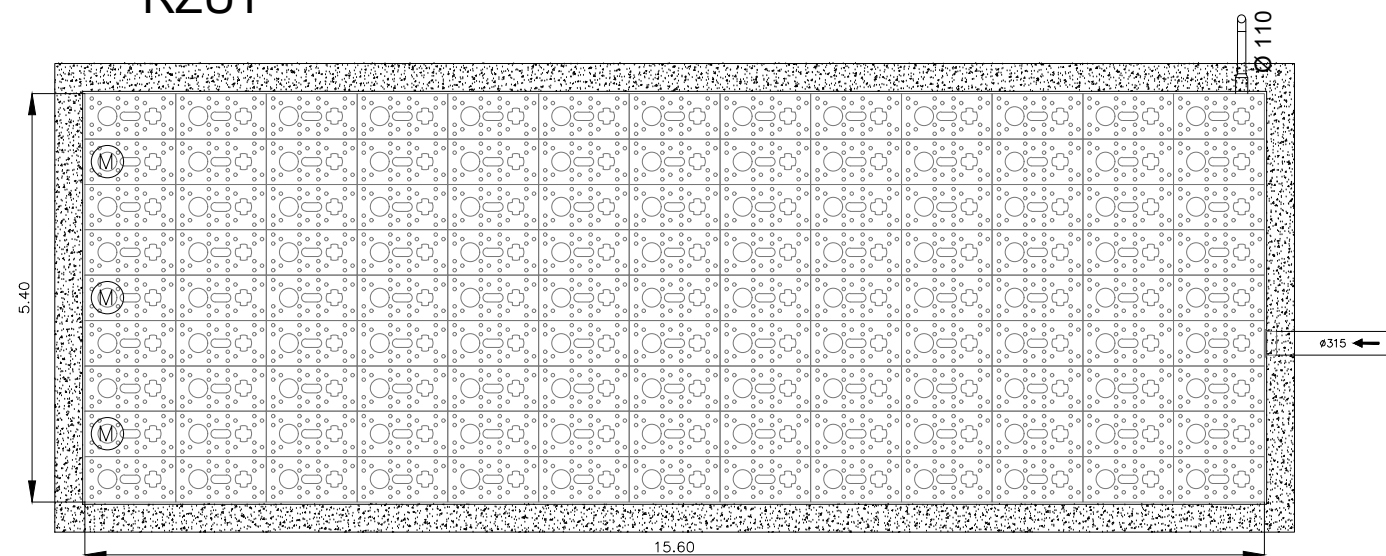

PRZEKRÓJ A-A

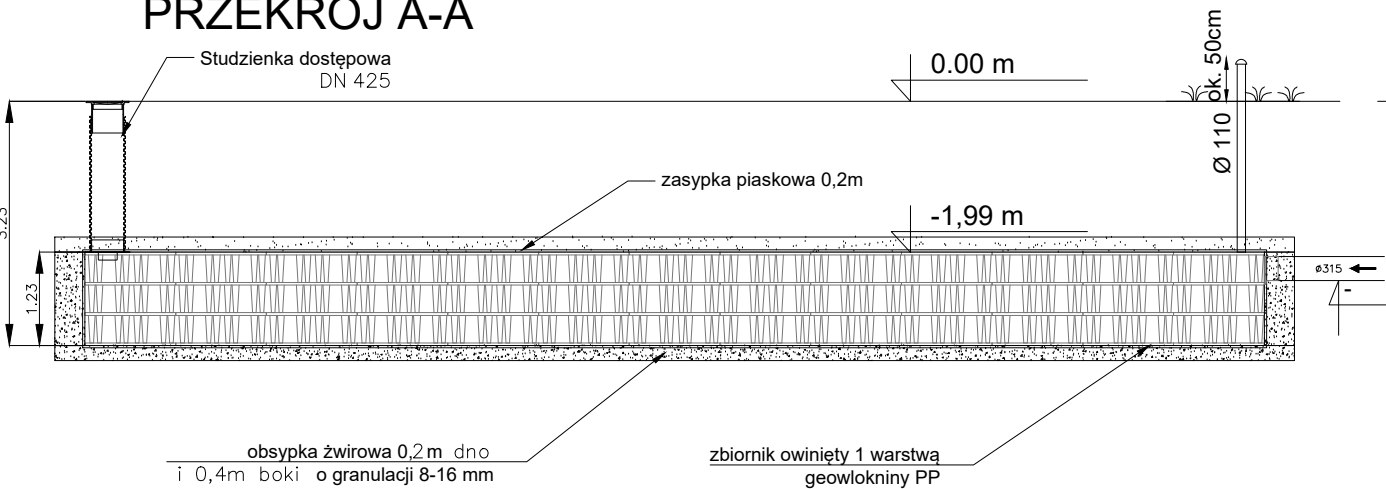


PRZEKRÓJ B-B

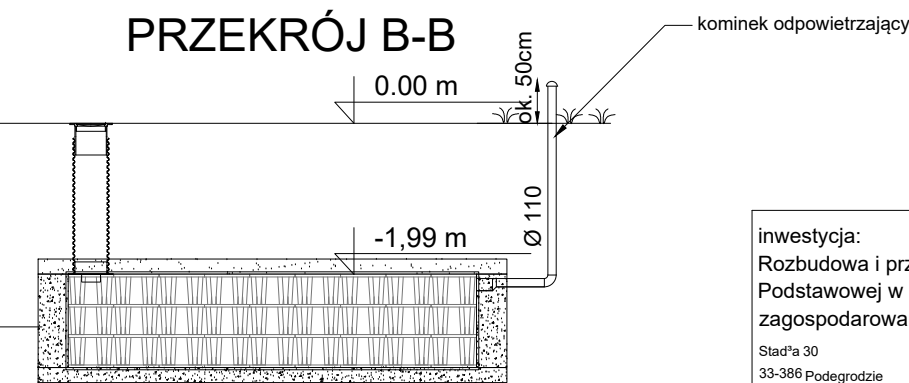

UWAGI

1. Przed systemem retencyjno-rozsączającym zalecane jest zastosowania urządzeń podczyszczających (w zależności od wymagań-st. osadnikowa z filtrem, osadnik wirowy, separator substancji ropopochodnych)
2. Możliwość zastosowania wlotu w zakresie średnic Ø160 , Ø200 i Ø315
3. Pojedynczy moduł skrzynki o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,4m (L x B x H)
4. Do całkowitej wysokości zbiornika retencyjno - rozsączającego należy doliczyć wysokość dna 0,025m.



- Skrzynka retencyjno - rozsączająca
- Płyta boczna
- Dno

inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Stadiach wraz z projektem
zagospodarowania terenu

Stad'a 30
33-386 Podegrodzie
dz. ewid. nr 242/2, 242/5, 242/8

inwestor:
Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie

projektant:
ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski.apj@gmail.com
tel.515 319 329



INSTALACJE SANITARNE

projektant:
Daniel Wiśniewski
nr uprawnień KUP/0152/WOS/13

sprawdzający:
Jan Wiśniewski
nr uprawnień KUP/0053/POOS/11

**SCHEMAT ZBIORNIKA
RETENCYJNO -
ROZSĄCZAJĄCEGO SR1**

1:100
skala

PT
stadium

08.03.2023
data

S.06
numer